



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर

खंड-ए

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कार्य का नाम: "बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर में दूसरी मंजिल के क्षेत्र (विद्युत कार्य) का नवीनीकरण"

ई-निविदा संख्या: आरबीआई/भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/9/26-27/ईटी/203

ए. पात्रता मानदंड:

1. बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर में दूसरी मंजिल के क्षेत्र (विद्युत कार्य) का नवीनीकरण के लिए दो भागों में ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
2. इस कार्य की अनुमानित लागत **₹37,16,700/-** है। इसमें जीएसटी भी शामिल है और यह कार्य आदेश जारी होने की 14 दिन बाद **75 दिन** के भीतर पूरा किया जाना है।
3. i) केवल वे फर्मों जिनके पास वैध जीएसटी पंजीकरण है और जिन्हें कार्यालय भवनों/आवासीय परिसरों/औद्योगिक क्षेत्र/बैंक परिसरों के विद्युत नवीनीकरण कार्यों के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव है। समान कार्य 30 जून, 2021 को या उससे पहले किया जाना चाहिए।

और

ii) 30 जून, 2026 को समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों के दौरान (a) अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम न होने वाले तीन कार्य या (b) अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम न होने वाले दो कार्य या (c) अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम न होने वाला एक कार्य, अलग-अलग सफलतापूर्वक निष्पादित किया हो।

और

iii) पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान न्यूनतम **वार्षिक कारोबार ₹37,16,700/-** हो।

4. निविदाकर्ताओं को ई-निविदा के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित जानकारी लिखित रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए और निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपनी पात्रता के बारे में बैंक को संतुष्ट करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए।

(ए)	फर्म की संरचना	ठेकेदारों की फर्म की संरचना का पूरा विवरण (चाहे ठेकेदार एक व्यक्ति है, या साझेदारी फर्म है, या कंपनी आदि) विस्तृत रूप से नाम और पता, साझेदार के संस्था के अंतर्नियम/पावर ऑफ अटॉर्नी/ अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ की प्रति, माल और सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।
(बी)	अनुभव की अवधि	बोलीदाता को समान कार्य/कार्यों को करने के न्यूनतम 5 वर्षों के अनुभव के प्रमाण के रूप में दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए और 5 वर्ष के न्यूनतम अनुभव के समर्थन में दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए (अर्थात्, बोलीदाता को 30 जून, 2021 से पहले समान कार्य/कार्यों को करना चाहिए था)* अर्थात् पात्र कार्यों के लिए विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां, कार्य सौंपने की तारीख, अनुबंध की राशि, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि और संबंधित पूर्णता प्रमाणपत्र(ओं) को दर्शाते हुए जो वास्तविक पूर्णता की तारीख और सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक द्वारा जारी किए गए समान कार्य/कार्यों के वास्तविक मूल्य को दर्शाते हैं और कार्य आदेश की प्रतियां, निजी कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक द्वारा जारी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाण पत्र के साथ कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र। बोलीदाता को कार्य आदेश, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ पिछले 5 वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए
(सी)	कार्य अनुभव एवं निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य के समान कार्यों को पूरा करना	बोली लगाने वाले के पास 30 जून, 2026 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान समान कार्य/कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव होना चाहिए* व्यक्तिगत रूप से लागत (ए) तीन कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए या (बी) दो कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए या (सी) एक कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए और कार्य सौंपने की तारीख, संविदा राशि, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि दर्शाते हुए अर्हक कार्यों के लिए विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां और सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक द्वारा जारी किए गए निष्पादित समान कार्य/कार्यों की वास्तविक समाप्ति की तारीख और वास्तविक मूल्य दर्शाते हुए संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र और कार्य आदेश की प्रतियां, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के साथ कार्य

		पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। निजी कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक(ओं) द्वारा जारी प्रमाण पत्र। प्रारूप के अनुसार प्रत्येक अर्हक कार्य के लिए ग्राहक प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र
(डी)	ठेकेदार की ऋण पात्रता और निर्दिष्ट अवधि के दौरान उनका कारोबार	आयकर क्लियरेंस प्रमाण पत्र/आयकर निर्धारण आदेश की प्रतियां, साथ ही ठेकेदार के व्यवसाय के नवीनतम अंतिम खातों की प्रतियां, जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया हो, ऋण पात्रता के प्रमाण के रूप में संलग्न की जानी चाहिए तथा पिछले तीन वर्षों के टर्नओवर की जानकारी अपलोड की जानी चाहिए।
(इ)	बैंकर्स और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पते	बैंकर्स के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी के साथ-साथ संपर्क अधिकारियों (अर्थात् वे व्यक्ति जिनसे आवश्यकता पड़ने पर फर्म के बैंकर्स के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) के पूर्ण विवरण जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि अपलोड किए जाने चाहिए।
(एफ)	बैंक खातों का विवरण	बैंक खातों का पूरा विवरण, जैसे खाता संख्या, प्रकार, कब खोला गया आदि अपलोड किया जाना चाहिए।
(जी)	ग्राहकों और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पते	फर्म के ग्राहकों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी, साथ ही संपर्क अधिकारियों (अर्थात् वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर ग्राहकों के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) के पूर्ण विवरण, जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि अपलोड किए जाने चाहिए।
(एच)	पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण	कार्यों के ग्राहकवार नाम, कार्यों के निष्पादन का वर्ष, निष्पादित कार्यों की प्रदान की गई और वास्तविक लागत, संविदा में निर्धारित समापन समय और कार्यों को पूरा करने में लगा वास्तविक समय, अधिकारियों/प्राधिकारियों/विभागों के नाम और पूर्ण संपर्क विवरण जिनके अधीन कार्य निष्पादित किए गए, अपलोड किया जाना चाहिए।
(आई)	बैंकर्स सर्टिफिकेट	अनुलग्नक-V के अनुसार कार्य की अनुमानित लागत के बराबर राशि का बैंकर्स प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. इच्छुक ठेकेदार द्वारा बैंक को संतुष्ट करने में विफल रहने की स्थिति में, बैंक उन्हें निविदा प्रपत्र/दस्तावेज जारी करने से इंकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा की तकनीकी-वाणिज्यिक (भाग-1) बोली के साथ ऊपर बताए गए सभी बिंदुओं को संतुष्ट करने वाले प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। वही पात्रता दस्तावेज और ईएमडी की स्कैन की गई कॉपी एमएसटीसी पोर्टल पर तकनीकी वाणिज्यिक बोली (भाग-1) के साथ अपलोड की जानी चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निविदा प्रक्रिया ई-टेंडरिंग के माध्यम से एमएसटीसी पोर्टल पर निष्पादित की जाएगी।

6. निविदा प्रपत्र एमएसटीसी पोर्टल से **दिनांक 07 जुलाई, 2026 को 18.00 बजे** से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। निविदा शर्तों के पूर्व-अपेक्षित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले ठेकेदारों की बोली पूर्व बैठक **14 जुलाई, 2026 को 11.00 बजे** संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में **ऑफ़लाइन आयोजित की जाएगी**।

7. निविदा फार्म www.rbi.org.in या www.mstcecommerce.com/eprocn से डाउनलोड किया जा सकता है। प्री-क्वालिफिकेशन पेपर्स और ईएमडी भुगतान के साक्ष्य की स्कैन की गई कॉपी को एमएसटीसी पोर्टल पर टेक्नो कमर्शियल बिड (पार्ट-I) के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट/बीजी को सीलबंद लिफाफे में मूल रूप से संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंजिल, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर 751001 को **22 जुलाई, 2026 को 14.00 बजे तक पहुंचना चाहिए**। यदि एनईएफटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है, तो एनईएफटी रसीद को प्री-क्वालिफिकेशन दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। जांच के बाद, यदि कोई भी ठेकेदार आवश्यक पात्रता नहीं रखता है, तो बैंक द्वारा उनकी निविदाओं को आगे की प्रक्रिया के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, ठेकेदार को आगे की निविदा प्रक्रिया के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए मांगे जाने पर बैंक को दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। निविदा दस्तावेज के विधिवत भरे और मुहर लगे भाग-I को ठेकेदारों द्वारा सभी पूर्व-पात्रता दस्तावेजों के साथ एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।

इच्छुक ठेकेदार www.mstcecommerce.com/eprocn पर पंजीकृत होने के बाद ई-टेंडर में भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-व्यावसायिक बोली और भाग II - मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से खोली जाएगी और फर्म को लागू लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा।

8. निर्धारित प्रारूप में निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी। निविदा के भाग-I में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें शामिल होंगी, ईएमडी एनईएफटी हस्तांतरण के माध्यम से खाता संख्या-**186003001**, भारतीय रिज़र्व बैंक, IFSC कोड- **RBIS0BBPA01**, शाखा का नाम - भुवनेश्वर, शाखा का पता - भारतीय रिज़र्व बैंक, द्वितीय तल, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर 751001 पर जमा की जानी चाहिए या 'भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर' के पक्ष में अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट / अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी द्वारा जमा की जानी चाहिए। ईएमडी से संबंधित दस्तावेजों को स्कैन किया जाना चाहिए और पूर्व-योग्यता दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। निविदा के भाग-II में कोई शर्तें नहीं होंगी, केवल ठेकेदार की मूल्य बोली शामिल होंगी।

9. निविदाओं का भाग-I और भाग-II ठेकेदारों द्वारा एमएसटीसी पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसे आरबीआई द्वारा **22 जुलाई, 2026 को 14.30 बजे** खोला जाएगा। जो ठेकेदार अपने प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहते हैं, वे अपने प्रतिनिधियों को संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, द्वितीय तल, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर 751001 में नियुक्त कर सकते हैं। निविदा का भाग-II बाद में खोला जाएगा। इसके लिए उचित सूचना दी जाएगी।

10. ठेकेदारों को निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा:

a. अनुलग्नक IV में दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने ग्राहकों से ग्राहक प्रमाणपत्र प्राप्त करें, जिनके लिए उन्होंने इस नोटिस में वर्णित पात्रता (पूर्व-पात्रता) मानदंडों के अनुसार "पात्र कार्य" किए हैं। बैंक ठेकेदार के पिछले प्रदर्शन पर उनके ग्राहकों और बैंकरों से रिपोर्ट प्राप्त करेगा। बैंक निविदाओं के भाग-II को खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी भी समय किसी ठेकेदार को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और / या उसके ग्राहकों और / या उसके बैंकरों से प्राप्त उसकी प्रदर्शन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग-I को खोलने के बाद भी **उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।** ऐसा करने के लिए बैंक कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

b. अपने बैंकर/बैंकरों से अनुलग्नक V में दिए गए प्रारूप के अनुसार बैंकर प्रमाण-पत्र।

11. बैंक सबसे कम कीमत वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

12. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर, बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं और किसी भी नियम और शर्तों में रियायत देने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं। किसी भी ठेकेदार के पास अपनी बोली को अस्वीकार किए जाने के लिए RBI के खिलाफ कोई कार्रवाई या दावा करने का अधिकार नहीं होगा।



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर की दूसरी मंजिल स्थित क्षेत्र (विद्युत कार्य) का नवीनीकरण

ई-निविदा संख्या: आरबीआई/भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/9/26-27/ईटी/203

भाग I. (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)

यह दस्तावेज भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की संपत्ति है। उक्त उद्देश्य के लिए आरबीआई को जवाब देने के उद्देश्य को छोड़कर, आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य पर इसकी प्रतिलिपि, वितरण या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहां तक कि प्राधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा यहां निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी, प्रतिबंधित है, और यह कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा और भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर (बैंक) ने यह निविदा दस्तावेज तैयार किया है। संभावित बोलीदाताओं को यह जानकारी प्रदान की जाती है ताकि वे **बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर की दूसरी मंजिल स्थित क्षेत्र (विद्युत कार्य) का नवीनीकरण** के लिए बोली लगाने में सक्षम हो सकें।

यह निविदा न तो किसी पार्टी के साथ करार है, न ही किसी पार्टी को किसी भी तरह का कार्य करने का निमंत्रण है। इस निविदा का उद्देश्य सभी इच्छुक पक्षों के साथ बैंक की आवश्यकताओं को साझा करना है ताकि वे अपनी बोली प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकें। **जबकि बैंक ने यहां निहित जानकारी तैयार करने में निर्धारित सावधानी बरती है, बैंक यह दावा नहीं करता है कि जानकारी संपूर्ण है। इस निविदा के रिस्पान्डन्ट को अपनी पूछताछ स्वयं करनी होगी और उन्हें केवल निविदा में दी गई जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि रिस्पान्डन्ट द्वारा कोई निर्धारित सावधानी नहीं रखी जाती है तो बैंक जिम्मेदार नहीं है।** बैंक इस निविदा के साथ आगे न बढ़ने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित समय सारिणी को बदलने, कार्य के दायरे को अद्यतन करने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह किसी भी रिस्पान्डन्ट के साथ निविदा पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। अपनी बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी टाईप या किसी भी व्यय की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

निविदा अनुसूची (एसओटी)

a. ई-निविदा संख्या	आरबीआई/भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/9/26-27/ईटी/203
b. निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग-I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली के माध्यम से (www.mstcecommerce.com/eprocn)
c. एनआईटी की तिथि पार्टियों के लिए डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है (निविदा आमंत्रित करने के लिए सूचना)	07 जुलाई, 2026 को 18:00 बजे से
d. बोली-पूर्व बैठक	14 जुलाई, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे
e. बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त आरबीआई की वेबसाइट पर डालने की तिथि	15 जुलाई, 2026
f. बयाना राशि जमा	₹74,334/- की ईएमडी इसके माध्यम से प्रेषित किया जाएगा: i. एनईएफटी : खाता संख्या-186003001, भारतीय रिज़र्व बैंक, आईएफएससी कोड - RBIS0BBPA01 (0=शून्य), शाखा का नाम – भुवनेश्वर। ट्रांज़ैक्शन की डिटेल्स estatebhubaneswar@rbi.org.in पर देनी होंगी। या ii. डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक/बैंक गारंटी: भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के पक्ष में डीडी/बीसी/बीजी की सुपुर्दगी भारतीय रिज़र्व बैंक, पं. जे. एन. मार्ग, भुवनेश्वर-751001 पर भौतिक रूप में की जाएगी।
g. ईएमडी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	22 जुलाई 2026, 14.00 बजे तक
h. ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	15 जुलाई, 2026, 14:00 बजे से www.mstcecommerce.com/eprocn
i. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की तिथि	22 जुलाई 2026, 14:00 बजे तक

j. भाग- I के खुलने की तिथि और समय (यानी, तकनीकी बोली)	22 जुलाई 2026 14:30 बजे
भाग- II मूल्य बोली: भाग-II के खुलने की तिथि यानी मूल्य बोली की सूचना अलग से दी जाएगी	
k. लेनदेन शुल्क	जैसा MSTC लिमिटेड चार्ज करेगा, ट्रांज़ैक्शन फ़ीस का पेमेंट MSTC पेमेंट गेटवे के ज़रिए ऑनलाइन किया जाएगा।

विषय-सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ सं.
1	खंड ए: ई-निविदा आमंत्रण सूचना	6
2	खंड सी: निविदा/ज्ञापन का फॉर्म	11
3	खंड डी: ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	18
4	खंड ई: ठेकेदार के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें	25
5	खंड एफ: सेफ्टी कोड और फायर सेफ्टी	30
6	खंड जी: संविदा की शर्तें-कमर्शियल	48
7	खंड एच: निषेध के संबंध में अंडरटेकिंग	43
8	अनुलग्नक I: करारनामा	50
9	अनुलग्नक II: ईएमडी के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	54
10	अनुलग्नक III: प्रतिभूति के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	57
11	अनुलग्नक IV: ग्राहक प्रमाणपत्र का प्रारूप	60
12	अनुलग्नक V: बैंकर प्रमाणपत्र का प्रारूप	62
13	अनुलग्नक VI: कार्यों की सूची	63
14	अनुलग्नक VII: प्रस्ताव पर साइन करने के लिए पावर ऑफ़ अटॉर्नी	64
15	अनुलग्नक VIII: इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट	65
16	अनुलग्नक IX: वाणिज्यिक विचलन की अनुसूची	66
17	अनुलग्नक X: तकनीकी विचलन की अनुसूची	67
18	अनुलग्नक XI: कंप्यूटराइज्ड मेज़रमेंट बुक का फॉर्मेट	68
19	अनुलग्नक XII: भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने वाले देश के बारे में बिडर द्वारा अंडरटेकिंग / डिक्लेरेशन / सर्टिफ़िकेट के लिए परफ़ॉर्मा	73
20	अनुलग्नक XIII: प्रोजेक्ट फ़ॉलो-अप के लिए एस्केलेशन मैट्रिक्स	75
21	खंड आई: तकनीकी विनिर्देश	95
22	खंड जे: अप्रूव्ड मेक/ब्रांड की लिस्ट	97
24	भाग II (मूल्य बोली)	107



**भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर**

खंड- ए

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कार्य का नाम : “बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर की दूसरी मंजिल स्थित क्षेत्र (विद्युत कार्य) का नवीनीकरण”

ए. पात्रता मानदंड:

1. बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर की दूसरी मंजिल स्थित क्षेत्र (विद्युत कार्य) का नवीनीकरण के लिए दो भागों में ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
2. इस कार्य की **अनुमानित लागत ₹37,16,700/-** है। इसमें जीएसटी भी शामिल है और यह कार्य **75 दिन** के भीतर पूरा किया जाना है।
3. i) केवल वे फर्म जिनके पास वैध जीएसटी पंजीकरण है और जिन्हें कार्यालय भवनों/आवासीय परिसरों/औद्योगिक क्षेत्र/बैंक परिसरों के विद्युत नवीनीकरण कार्यों के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव है। समान कार्य 30 जून, 2021 को या उससे पहले किया जाना चाहिए।

और

ii) 30 जून, 2026 को समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों के दौरान (a) अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम न होने वाले तीन कार्य या (b) अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम न होने वाले दो कार्य या (c) अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम न होने वाला एक कार्य, अलग-अलग सफलतापूर्वक निष्पादित किया हो।

और

iii) पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान न्यूनतम **वार्षिक कारोबार ₹37,16,700/-** हो।

4. निविदाकर्ताओं को ई-निविदा के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित जानकारी लिखित रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए और निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपनी पात्रता के बारे में बैंक को संतुष्ट करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए।

(a)	फर्म की संरचना	ठेकेदारों की फर्म की संरचना का पूरा विवरण (चाहे ठेकेदार एक व्यक्ति है, या साझेदारी फर्म है, या कंपनी आदि) विस्तृत रूप से नाम और पता, साझेदार के संस्था के अंतर्नियम/पावर ऑफ
-----	----------------	---

		अटॉर्नी/ अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ की प्रति, माल और सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।
(b)	अनुभव की अवधि	बोलीदाता को समान कार्य/कार्यों को करने के न्यूनतम 5 वर्षों के अनुभव के प्रमाण के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए और 5 वर्ष के न्यूनतम अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए (अर्थात्, बोलीदाता को 30 जून, 2021 से पहले समान कार्य/कार्यों को करना चाहिए था)* अर्थात् पात्र कार्यों के लिए विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां, कार्य सौंपने की तारीख, अनुबंध की राशि, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि और संबंधित पूर्णता प्रमाणपत्र(ओं) को दर्शाते हुए जो वास्तविक पूर्णता की तारीख और सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक द्वारा जारी किए गए समान कार्य/कार्यों के वास्तविक मूल्य को दर्शाते हैं और कार्य आदेश की प्रतियां, निजी कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक द्वारा जारी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाण पत्र के साथ कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र। बोलीदाता को कार्य आदेश, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ पिछले 5 वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए
(c)	कार्य अनुभव एवं निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य के समान कार्यों को पूरा करना	बोली लगाने वाले के पास 30 जून, 2026 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान समान कार्य/कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव होना चाहिए* व्यक्तिगत रूप से लागत (ए) तीन कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए या (बी) दो कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए या (सी) एक कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए और कार्य सौंपने की तारीख, संविदा राशि, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि दर्शाते हुए अर्हक कार्यों के लिए विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां और सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक द्वारा जारी किए गए निष्पादित समान कार्य/कार्यों की वास्तविक समाप्ति की तारीख और वास्तविक मूल्य दर्शाते हुए संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र और कार्य आदेश की प्रतियां, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के साथ कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। निजी कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक(ओं) द्वारा जारी प्रमाण पत्र। प्रारूप के अनुसार प्रत्येक अर्हक कार्य के लिए ग्राहक प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र
(d)	ठेकेदार की ऋण पात्रता और निर्दिष्ट	आयकर क्लियरेंस प्रमाण पत्र/आयकर निर्धारण आदेश की प्रतियां, साथ ही ठेकेदार के व्यवसाय के नवीनतम अंतिम खातों की प्रतियां, जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया हो, ऋण पात्रता

	अवधि के दौरान उनका कारोबार	के प्रमाण के रूप में संलग्न की जानी चाहिए तथा पिछले तीन वर्षों के टर्नओवर की जानकारी अपलोड की जानी चाहिए।
(e)	बैंकर्स और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पते	बैंकर्स के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी के साथ-साथ संपर्क अधिकारियों (अर्थात् वे व्यक्ति जिनसे आवश्यकता पड़ने पर फर्म के बैंकर्स के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) के पूर्ण विवरण जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि अपलोड किए जाने चाहिए।
(f)	बैंक खातों का विवरण	बैंक खातों का पूरा विवरण, जैसे खाता संख्या, प्रकार, कब खोला गया आदि अपलोड किया जाना चाहिए।
(g)	ग्राहकों और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पते	फर्म के ग्राहकों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी, साथ ही संपर्क अधिकारियों (अर्थात् वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर ग्राहकों के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) के पूर्ण विवरण, जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि अपलोड किए जाने चाहिए।
(h)	पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण	कार्यों के ग्राहकवार नाम, कार्यों के निष्पादन का वर्ष, निष्पादित कार्यों की प्रदान की गई और वास्तविक लागत, संविदा में निर्धारित समापन समय और कार्यों को पूरा करने में लगा वास्तविक समय, अधिकारियों/प्राधिकारियों/विभागों के नाम और पूर्ण संपर्क विवरण जिनके अधीन कार्य निष्पादित किए गए, अपलोड किया जाना चाहिए।
(i)	बैंकर्स सर्टिफिकेट	अनुलग्नक-V के अनुसार कार्य की अनुमानित लागत के बराबर राशि का बैंकर्स प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. इच्छुक ठेकेदार द्वारा बैंक को संतुष्ट करने में विफल रहने की स्थिति में, बैंक उन्हें निविदा प्रपत्र/दस्तावेज जारी करने से इंकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा की तकनीकी-वाणिज्यिक (भाग-I) बोली के साथ ऊपर बताए गए सभी बिंदुओं को संतुष्ट करने वाले प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। वही पात्रता दस्तावेज और ईएमडी की स्कैन की गई कॉपी एमएसटीसी पोर्टल पर तकनीकी वाणिज्यिक बोली (भाग-I) के साथ अपलोड की जानी चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निविदा प्रक्रिया ई-टेंडरिंग के माध्यम से एमएसटीसी पोर्टल पर निष्पादित की जाएगी।

6. निविदा प्रपत्र एमएसटीसी पोर्टल से **दिनांक 07 जुलाई, 2026 को 18.00 बजे** से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। निविदा शर्तों के पूर्व-अपेक्षित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले ठेकेदारों की बोली पूर्व बैठक **14 जुलाई, 2026 को 11.00 बजे** संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में **ऑफ़लाइन आयोजित की जाएगी**।

7. निविदा फार्म www.rbi.org.in या www.mstcecommerce.com/eprocn से डाउनलोड किया जा सकता है। प्री-क्वालिफिकेशन पेपर्स और ईएमडी भुगतान के साक्ष्य की स्कैन की गई कॉपी को एमएसटीसी पोर्टल पर टेक्नो कमर्शियल बिड (पार्ट-I) के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट/बीजी को मुहरबंद लिफाफे में मूल रूप से संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंजिल, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर 751001 को **22 जुलाई, 2026 को 14.00 बजे तक पहुंचना चाहिए**। यदि एनईएफटी के माध्यम

से भुगतान किया जाता है, तो एनईएफटी रसीद को प्री-क्वालिफिकेशन दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। जांच के बाद, यदि कोई भी ठेकेदार आवश्यक पात्रता नहीं रखता है, तो बैंक द्वारा उनकी निविदाओं को आगे की प्रक्रिया के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, ठेकेदार को आगे की निविदा प्रक्रिया के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए मांगे जाने पर बैंक को दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। निविदा दस्तावेज के विधिवत भरे और मुहर लगे भाग-1 को ठेकेदारों द्वारा सभी पूर्व-पात्रता दस्तावेजों के साथ एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।

इच्छुक ठेकेदार www.mstcecommerce.com/eproc पर पंजीकृत होने के बाद ई-टेंडर में भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-व्यावसायिक बोली और भाग II - मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eproc के माध्यम से खोली जाएगी और फर्म को लागू लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा।

8. निर्धारित प्रारूप में निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी। निविदा के भाग-1 में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें शामिल होंगी, ईएमडी एनईएफटी हस्तांतरण के माध्यम से खाता संख्या- **186003001**, भारतीय रिजर्व बैंक, IFSC कोड- **RBISOBPA01**, शाखा का नाम - भुवनेश्वर, शाखा का पता - भारतीय रिजर्व बैंक, द्वितीय तल, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर 751001 पर जमा की जानी चाहिए या 'भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर' के पक्ष में अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट / अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी द्वारा जमा की जानी चाहिए। ईएमडी से संबंधित दस्तावेजों को स्कैन किया जाना चाहिए और पूर्व-योग्यता दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। निविदा के भाग-II में कोई शर्तें नहीं होंगी, केवल ठेकेदार की मूल्य बोली शामिल होंगी।

9. निविदाओं का भाग-1 और भाग-II ठेकेदारों द्वारा एमएसटीसी पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसे आरबीआई द्वारा **22 जुलाई, 2026 को 14.30** बजे खोला जाएगा। जो ठेकेदार अपने प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहते हैं, वे अपने प्रतिनिधियों को संपदा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, द्वितीय तल, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर 751001 में नियुक्त कर सकते हैं। निविदा का भाग-II बाद में खोला जाएगा। इसके लिए उचित सूचना दी जाएगी।

10. ठेकेदारों को निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा:

(a) अनुलग्नक IV में दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने ग्राहकों से ग्राहक प्रमाणपत्र प्राप्त करें, जिनके लिए उन्होंने इस नोटिस में वर्णित पात्रता (पूर्व-पात्रता) मानदंडों के अनुसार "पात्र कार्य" किए हैं। बैंक ठेकेदार के पिछले प्रदर्शन पर उनके ग्राहकों और बैंकरों से रिपोर्ट प्राप्त करेगा। बैंक निविदाओं के भाग-II को खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी भी समय किसी ठेकेदार को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और / या उसके ग्राहकों और / या उसके बैंकरों से प्राप्त उसकी प्रदर्शन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग-1 को खोलने के बाद भी **उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है**। ऐसा करने के लिए बैंक कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

(b) अपने बैंकर/बैंकरों से अनुलग्नक V में दिए गए प्रारूप के अनुसार बैंकर प्रमाण-पत्र।

11. बैंक सबसे कम कीमत वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

12. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर, बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं और किसी भी नियम और शर्तों में रियायत देने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं। किसी भी ठेकेदार के पास अपनी बोली को अस्वीकार किए जाने के लिए RBI के खिलाफ कोई कार्रवाई या दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

खंड बी
निविदा का प्रपत्र

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
भुवनेश्वर

प्रिय महोदय,

हमने इसके बाद निर्धारित ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, डिजाइनों और मात्रा-अनुसूची की सावधानीपूर्वक जांच की है और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थापना स्थल का दौरा किया है और जांच की है और निविदा को प्रभावित करने के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त की है। हम एतद्वारा निर्दिष्ट कार्यों को निर्दिष्ट समय के भीतर, मात्रा की संलग्न अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और करार की शर्तों में निर्दिष्ट विनिर्देशों, डिजाइनों और निर्देशों के साथ सभी मामलों में, निविदाकर्ताओं को सामान्य निर्देश और विशेष शर्तों, शर्तों के अनुसार निष्पादित करने की पेशकश करते हैं, विनिर्देश, कार्यों की अनुसूची, डेटा शीट और मात्रा-अनुसूची और ऐसी सामग्री के साथ जो अन्य सभी मामलों में, ऐसी शर्तों के अनुसार, जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

ज्ञापन

(a)	कार्यों का विवरण	बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर की दूसरी मंजिल स्थित क्षेत्र (विद्युत कार्य) का नवीनीकरण
(b)	अनुमानित लागत	जीएसटी सहित ₹37,16,700/-
(c)	बयाना राशि	₹74,334/-
(d)	भुगतान का तरीका	एनईएफटी या डीडी या बीजी
(e)	काम पूरा करने के लिए की तारीख के बाद चौदहवें दिन से कार्य आदेश जारी करना	75 दिन

उपरोक्त कार्य ज्ञापन (और निष्पादित किए जाने वाले कार्य के अन्य विवरण) की जांच करने और निविदा को प्रभावित करने वाले के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर मूल्य बोली में निर्दिष्ट दरों पर और बैंक के विनिर्देशों के अनुसार उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को निष्पादित करने की पेशकश करते हैं।

निविदा दस्तावेज के निर्दिष्ट पृष्ठों पर करार की शर्तों से खुद को सचेत कराने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम इस संबंध में बैंक के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बीजी/डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी के रूप में राशि जमा करने का वचन देते हैं, जिस पर कोई ब्याज नहीं होगा। यदि हम ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर करार को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो हम इस बात से सहमत हैं कि यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
हमारे बैंकर हैं:

- i) _____
ii) _____

हमारी कंपनी के मालिक / फर्म के भागीदार के नाम और पते हैं:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

कृते मैसर्स और उसकी ओर से

फर्म के भागीदार की मुहर के साथ हस्ताक्षर

नाम:
पदनाम
स्थान
तारीख

खंड सी
ई-प्रोक्वायरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह आरबीआई का एक ई-प्रोक्वायरमेंट कार्यक्रम है। ई-प्रोक्वायरमेंट सेवा प्रदाता/ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना और यदि कोई बाद में संशोधन हो तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें।

1	ई-निविदा की प्रक्रिया: (a) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्वायरमेंट पोर्टल के साथ वेंडर का पंजीकरण शामिल है जो निः शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, वेंडर अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ वाणिज्यिक बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। विक्रेता के पास क्लास III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पी.सी. से बोली लगाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। आरबीआई इस तरह की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)। विशेष नोट: तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली को www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है (वर्जन 3) 1). विक्रेताओं को www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। > Register as Vendor -- Filling up details and creating own user id and password → Submit. अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड / वीडियो / पंजीकरण पर जाएं। 2) वेंडरों को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करता है जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया आरबीआई/एमएसटीसी से संपर्क करें, (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)। क) विक्रेताओं के लिए संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी): मुख्यालय केंद्रीय सहायता डेस्क: (विक्रेताओं के लिए) फ़ोन नंबर: 07969066600 helpdeskho@mstcindia.in (ईमेल भेजते समय विषय में "एचओ डेस्क" अवश्य लिखें) उपलब्धता सभी कार्यदिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक, ई-टेंडर, सिस्टम सेटिंग्स आदि जैसी सभी तकनीकी समस्याओं के लिए उपलब्ध। ख) संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी) कृपया www.mstcindia.co.in/content/Contact.aspx पर जाएं
---	--

संपर्क व्यक्ति	मेल	मोबाइल
हेल्प डेस्क/ऑफिस	helpdesk@mstcindia.co.in	0674-2544199/ 2950091
सुखविंदर सिंह	sukhvindersingh@mstcindia.co.in	8130027166
के मंजूनाथ	kmanjunath@mstcindia.co.in	8073770915

ग) आरबीआई (आरओ/टीई) पर संपर्क व्यक्ति


श्री प्रेम शंकर कोनपाला, समप्र- premshankark@rbi.org.in (मोबाइल – 8074376753)

श्री सुभाष गोविंद पवार, प्रबंधक (टी-ई) – subhashpawar@rbi.org.in (मोबाइल – 9958969919)

श्री आकोजू श्रवण कुमार, समप्र – asravankumar@rbi.org.in (मोबाइल – 8247400250)

1. सिस्टम आवश्यकता:

अधिक जानकारी के लिए, विक्रेता <https://www.mstcecommerce.com/eproc/> पर उपलब्ध डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड देख सकते हैं।

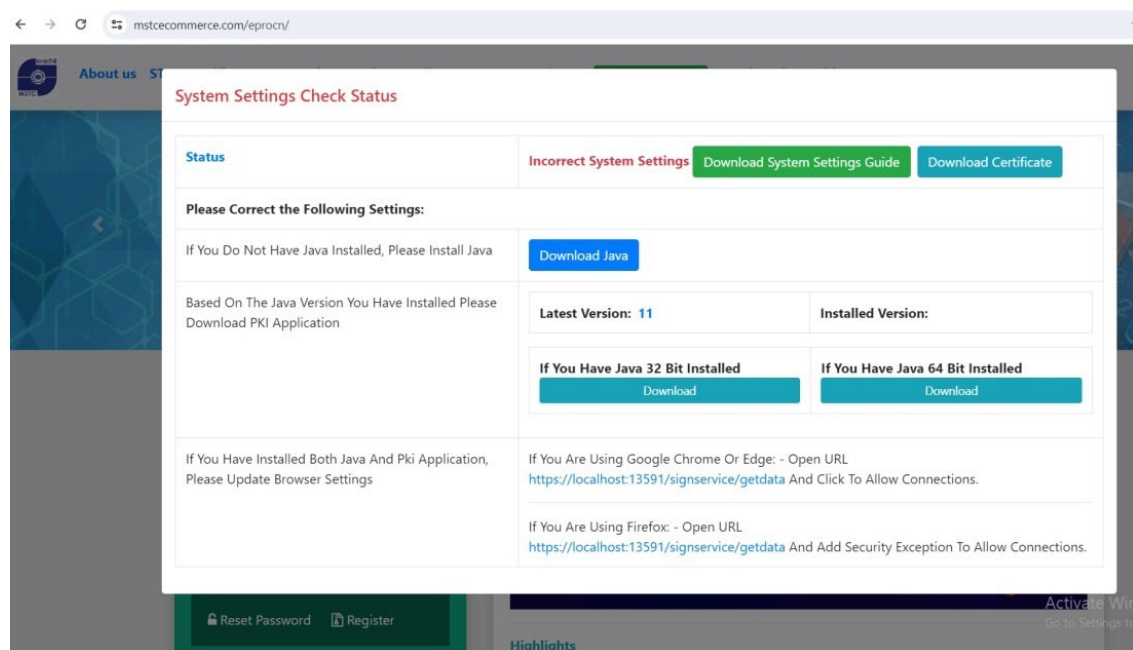

- विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम
- एज/गूगल क्रोम
- हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर
- सिस्टम में डाउनलोड और स्थापित किए जाने वाले नवीनतम अद्यतन जेआरई 8 (x86 ऑफलाइन) सॉफ्टवेयर।

DSC के लिए "सुरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रकट होने के लिए निम्न सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।

.Tools => Internet Options => Security => Disable protected Mode If enabled- i.e, Remove the tick from the tick box mentioning "Enable Protected Mode". .Other Settings:

Tools => Internet Options => General => Click On Settings under "browsing history/Delete Browsing History" => Temporary Internet Files => Activate "Every time I Visit the Webpage".

सभी एक्टिव एक्स कंट्रोल को इनबल करने और इसके अंतर्गत 'यूज़ पॉप अप ब्लॉकर' को डिसेबल करने के लिए:

Tools→ Internet Options→ custom level (Please run IE settings from the page www.mstcecommerce.com once)

लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट:

- 2 वेंडर अपने लॉगिन के ज़रिए "Bid Floor" में किसी खास टेंडर के लिए "Transaction Fee Payment" लिंक का इस्तेमाल करके या "Event catalog" में "Pay Transaction fee" के ज़रिए ट्रांज़ैक्शन फ़ीस का पेमेंट करेंगे। सर्विस प्रोवाइडर / कॉन्ट्रैक्टर / वेंडर के पास NEFT या ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए पेमेंट करने की सुविधा होगी। NEFT चुनने पर, सर्विस प्रोवाइडर / कॉन्ट्रैक्टर / वेंडर एक फ़ॉर्म भरकर चालान जनरेट करेंगे। सर्विस प्रोवाइडर / कॉन्ट्रैक्टर / वेंडर चालान पर छपी जानकारी के अनुसार ट्रांज़ैक्शन फ़ीस की रकम जमा करेंगे, बिना उसमें कोई बदलाव किए। ऑनलाइन पेमेंट चुनने पर, सर्विस प्रोवाइडर / कॉन्ट्रैक्टर / वेंडर के पास अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके पेमेंट करने की सुविधा होगी। एक बार MSTC के तय बैंक अकाउंट में पेमेंट जमा हो जाने के बाद, ट्रांज़ैक्शन फ़ीस अपने-आप ऑथराइज़ हो जाएगी।

लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है।

एक वेंडर के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी।

नोट:-

बोलीदाताओं को सूचना दी जाती है कि वे योजना के समापन समय से पहले ही लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय मिल सके।

3. टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने तक, टेंडर/संशोधन (corrigenda) से जुड़ी जानकारी सिर्फ़ ईमेल से भेजी जाएगी। इसलिए, वेंडर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि MSTC लिमिटेड के साथ रजिस्ट्रेशन के समय दिया गया उनका कॉर्पोरेट ईमेल ID सही और अपडेटेड हो। वेंडर्स से यह भी अनुरोध है कि वे अपने क्लास III साइनिंग और एन्क्रिप्शन टाइप वाले DSC (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता पक्का कर लें।

4. NIT (टेंडर के लिए नोटिस) में बताई गई तय तारीख और समय के बाद ई-टेंडर को एक्सेस नहीं किया जा सकेगा।

5. ई-टेंडर में बोली लगाना:

नोट: वेंडर को निर्देश दिया जाता है कि वे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 'My menu' में 'Upload Documents' लिंक का इस्तेमाल करें। एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले एक डॉक्यूमेंट का अधिकतम साइज़ 5 MB हो सकता है।

एक बार लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद, वेंडर खास ई-टेंडर के लिए 'Attach Document' लिंक के ज़रिए डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। नोट कि अगर डॉक्यूमेंट किसी ई-टेंडर के साथ अटैच नहीं किए जाते हैं, तो RBI उन्हें डाउनलोड नहीं कर पाएगा और यह माना जाएगा कि वेंडर ने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए हैं। आगे की मदद के लिए कृपया वेंडर गाइड के निर्देशों का पालन करें।

a) बोली लगाने वाले (बिडर) को ई-टेंडर के लिए ज़रूरी EMD, ई-टेंडर फ़ीस (अगर कोई हो) और ट्रांज़ैक्शन फ़ीस अलग-अलग जमा करनी होगी। ट्रांज़ैक्शन फ़ीस (अगर कोई हो) नॉन-रिफंडेबल होती है। EMD पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोली लगाने वाले (बिडर) की EMD RBI द्वारा वापस कर दी जाएगी।

b) इस प्रक्रिया में टेक्नो-कमर्शियल बिड और प्राइस बिड जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग शामिल है।

जिन बोली लगाने वालों (बिडर) ने ऊपर बताई गई फ़ीस जमा कर दी है, वे ही MSTC की वेबसाइट www.mstcecommerce.com → e-procurement → New Common Portal → Bid Floor Manager → live event → Selection of the live event → Transaction fee → Common terms → Attach Documents → Price Bid पर इंटरनेट के ज़रिए अपनी टेक्नो-कमर्शियल बिड और प्राइस बिड जमा कर सकते हैं।

नोट: ट्रांज़ैक्शन फ़ीस और EMD की जानकारी सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, वेंडर के लॉगिन में 'attach documents' और 'common terms' टैब इनेबल हो जाएंगे। इस चरण के सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद, वेंडर लॉट-स्पेसिफ़िक शर्तें सेव कर सकेंगे और पोर्टल के ज़रिए लॉट के लिए अपनी प्राइस बिड जमा कर सकेंगे या प्राइस बिड जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड और अपलोड कर सकेंगे (जैसा भी मामला हो)। अगर 'attach documents' और/या 'saving common terms' वाला चरण सफल नहीं होता है, तो लॉट-स्पेसिफ़िक शर्तें सेव करने और प्राइस बिड जमा करने वाले टैब डिसेबल हो जाएंगे। यह सफल हुआ है या पेंडिंग है, इसका स्टेटस 'bid status' बटन में दिखाई देगा।

c) सबसे पहले वेंडर को कमर्शियल स्पेसिफ़िकेशन (अगर कोई हो) भरना होगा और उसे सेव करना होगा। फिर वेंडर को टेक्नो-कमर्शियल बिड भरनी होगी। टेक्नो-कमर्शियल बिड भरने के बाद, बोली लगाने वाले (बिडर) को अपनी टेक्नो-कमर्शियल बिड रिकॉर्ड करने के लिए 'save' पर क्लिक करना होगा। एक बार यह हो जाने के बाद, 'प्राइस बिड' (कीमत की बोली) का लिंक एक्टिव हो जाएगा। इसे भरना होगा और फिर अपनी प्राइस बिड को रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' (save) पर क्लिक करना होगा। फिर, जब 'टेक्नो-कमर्शियल बिड' और 'प्राइस बिड' दोनों सेव हो जाएं, तो बिडर अपनी बिड रजिस्टर करने के लिए 'फ़ाइनल सबमिशन' (final submission) बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट: - 'फ़ाइनल सबमिशन' पर क्लिक करने के बाद 'डिलीट बिड' (delete bid) का ऑप्शन दिखेगा। अगर वेंडर 'फ़ाइनल सबमिशन' के बाद बिड डिलीट करके उसे फिर से सबमिट करना चाहता है, तो उसे 'डिलीट बिड' पर क्लिक करना होगा, उसे फिर से सबमिट करना होगा और दोबारा 'फ़ाइनल सबमिशन' पर क्लिक करना होगा।

- d) सभी मामलों में, बिडर को अपनी बिड सबमिट करते समय अपनी ID और पासवर्ड के साथ-साथ डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करना चाहिए।
- e) पूरी ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान, बिडर एक-दूसरे से और बाकी सभी लोगों से पूरी तरह अनजान (गुमनाम) रहेंगे।
- f) ई-टेंडर फ्लोर पहले से बताई गई तारीख और समय से खुलेगा और ऊपर बताई गई अवधि तक खुला रहेगा।
- g) ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान सबमिट की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बिड बिडर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बिड को उस बिडर द्वारा दी गई वैलिड बिड माना जाएगा और बायर (खरीदार) द्वारा उसे स्वीकार करने पर सप्लायर/काम पूरा करने के लिए बायर और बिडर के बीच एक बाध्यकारी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ऐसे सफल टेंडर को इसके बाद **सप्लायर/कॉन्ट्रैक्टर** कहा जाएगा।
- h) यह ज़रूरी है कि सभी बिड क्लास III साइनिंग और एन्क्रिप्शन टाइप के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ सबमिट की जाएं, वरना सिस्टम उन्हें स्वीकार नहीं करेगा।
- i) बायर के पास बिना कोई कारण बताए टेंडर को पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द करने, रिजेक्ट करने, स्वीकार करने, वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार है।
- j) ई-टेंडर डॉक्यूमेंट की शर्तों और नियमों में कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बिडर द्वारा ई-टेंडर फ्लोर पर बिड सबमिट करने का मतलब है कि उसने ई-टेंडर की शर्तों और नियमों को स्वीकार कर लिया है।
- ई-टेंडर फ्लोर पर माप की इकाई (UOM) बताई गई है। रेट (दर) भारतीय रुपये में और ई-टेंडर फ्लोर/टेंडर डॉक्यूमेंट में बताई गई UOM के अनुसार बताई जानी चाहिए।

खंड डी

ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें

1. उपरोक्त कार्य के लिए निविदाएं दो भागों में हैं, अर्थात्, **भाग- I जिसमें तकनीकी विनिर्देश और नियम शर्तें** (दरें और वस्तुओं की मात्रा इस भाग में कहीं भी दिखाई नहीं देगी) और **भाग- II जिसमें केवल आंकड़ों और शब्दों में उल्लिखित वस्तुओं की दरें और आंकड़ों में राशियां शामिल हैं, एसओटी के अनुसार एमएसटीसी पोर्टल पर प्रस्तुत की जाएंगी।** ई-निविदाओं का भाग- I (तकनीकी वाणिज्यिक बोली) एसओटी के अनुसार खोला जाएगा। **पात्र अर्हक निविदाओं का भाग- II सभी ठेकेदारों को सूचित करते हुए बाद की तारीख को खोला जाएगा।** ठेकेदारों को केवल एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा के लिए आवेदन करना होगा और अपने स्वयं के लेटरहेड पर किसी भी अन्य फॉर्म का उपयोग नहीं करना होगा या अन्यथा किसी भी दर/राशि आदि को प्रस्तुत करने के लिए। मांगी गई सभी जानकारी सभी प्रकार से पूरी होगी।

निविदा के भाग II में किसी भी अनुलग्नक की अनुमति नहीं है। अपूर्ण निविदाएं या निविदाएं जो आवश्यकता का अनुपालन नहीं करती हैं, अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं।

- (a) निविदाएं निविदा के भाग- I खोलने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए खुली रहेंगी, जिसकी अवधि आपसी करार द्वारा बढ़ाई जा सकती है और ठेकेदार इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा।
- (b) निविदा के भाग II के खोलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी बदलाव की सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (c) प्रत्येक निविदा दस्तावेज पर निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जो करार की सामान्य शर्तों, विनिर्देशों और विशेष शर्तों आदि से खुद को परिचित करते हैं।
- (d) एक फर्म की ओर से प्रस्तुत ठेकेदार पर फर्म के सभी भागीदारों या एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके पास प्रस्तावित करार में प्रवेश करने के लिए फर्म की ओर से आवश्यक अधिकार है, अन्यथा निविदा को बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
- (e) भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और ऐसा करने के लिए कोई कारण बताए बिना, किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए अपने लिए आरक्षित है।

2. ठेकेदार EMD के डिमांड ड्राफ्ट/BG के ज़रिए भुगतान करेंगे, जो रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, भुवनेश्वर या NEFT के नाम पर शेड्यूल्ड बैंक से लिया जाएगा। जिस निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी नहीं होगी, उस पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सफल निविदार के अलावा बाकी सभी टेंडर्स का अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट, बिना किसी ब्याज के बिड वैलिडिटी (बढ़ी हुई वैलिडिटी सहित) समाप्त होने पर या सफल निविदार को कार्य देने पर, जो भी पहले हो, वापस कर दी जाएगी।

किसी भी हालत में, अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट ऊपर उल्लिखित तरीके के अलावा किसी और रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सफल ठेकेदार की ईएमडी (EMD/बयाना राशि) को निविदा स्वीकार होने पर और किसी भी अनुसूचित बैंक से संविदा राशि के 5% की बैंक गारंटी, जिसे 'परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG)' कहा जाता है, बैंक द्वारा संविदा

के उचित निष्पादन के लिए सुरक्षा जमा (Security Deposit) के रूप में एनेक्सचर (III) में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा।

3. बैंक से अपने निविदा के अनुमोदित होने की जानकारी मिलने पर, सफल ठेकेदार संविदा को लागू करने के लिए मजबूर होगा और उसके चौदह दिनों के अंदर सफल ठेकेदार ड्राफ्ट एग्रीमेंट और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक एग्रीमेंट पर साइन करेगा, लेकिन रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा निविदा की लिखित मंजूरी, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी संविदा होगा, चाहे ऐसा फॉर्मल एग्रीमेंट बाद में किया जाए या नहीं।

4. कार्य पूरा होने के समय के लिए सिक्योरिटी डिपॉज़िट के तौर पर परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी)

: कार्य मिलने पर, सफल ठेकेदार को संविदा की कीमत का 5% (पांच प्रतिशत) किसी भी शेड्यूल्ड बैंक से बैंक गारंटी (BG) के रूप में देना होगा, जो बैंक द्वारा उल्लिखित फॉर्म में अनुलग्नक III के अनुसार सिक्योरिटी डिपॉज़िट के तौर पर होगा या संविदा की पूरी अवधि के लिए ऑनलाइन मोड (NEFT / RTGS) से PBG के बराबर राशि देनी होगी, ताकि संविदा की शर्तों को ठीक से पूरा किया जा सके। यह परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) शुरू में संविदा की अवधि (डिफ़ेक्ट लायबिलिटी पीरियड तक) और दो (2) महीने के लिए वैलिड होगी और संविदा की अवधि बढ़ाने पर इसे सही तरीके से बढ़ाया जाएगा। ऐसी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) वर्क ऑर्डर जारी होने के 14 दिनों के अंदर बैंक को जमा करनी होगी और इसे DLP (वर्चुअल कंप्लीशन से 1 साल) पूरा होने के बाद वापस कर दिया जाएगा। बैंक द्वारा रखी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

यदि ठेकेदार निर्धारित समय में परफॉर्मेंस बैंक गारंटी नहीं दे पाता है, और ज़रूरी कारणों से प्रस्तुत करने में देरी होती है, तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में देरी का चार्ज ठेकेदार के बिल से बैंक रेट पर वसूला जाएगा।

5. रिटेंशन मनी (आरएम): 5% पीबीजी के अलावा, रिटेंशन मनी @ 5% प्रत्येक बिल से काट ली जाएगी और एक वर्ष की दोष देयता अवधि (डीएलपी) के संतोषजनक समापन के बाद प्रतिधारण राशि जारी की जाएगी। बैंक द्वारा रखी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

6. भुगतान की शर्तें -

- I. अंतरिम भुगतान के दावे के लिए, अंतरिम/चल बिल भुगतान के लिए साइट पर कम से कम 10 लाख और उससे अधिक का कार्य पूरा होना चाहिए।
- II. अंतरिम भुगतान का भुगतान बिल जमा करने के 30 दिनों के भीतर बीमा की वैधता और निविदा में आवश्यक एक अन्य दस्तावेज के अधीन किया जाएगा।
- III. अंतिम बिल काम के संतोषजनक समापन और बैंक के इंजीनियर और वैधता बीजी को साइट सौंपने के बाद प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका भुगतान बिल जमा करने के 90 दिनों के भीतर किया जाएगा।

7. इस करार की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को उसकी बयाना राशि और प्रतिभूति से काटा जा सकता है यदि राशि अनुमति देती है और ठेकेदार, जब तक कि ऐसी जमा अन्यथा देय न हो जाए, इस तरह की कटौती के दस दिनों के भीतर इस तरह की कटौती की गई राशि को नकद में पूरा कर देगा।

8. ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के ड्राइंग, विवरण और निर्देशों के अनुसार सभी कार्यों को सख्ती से पूरा करेगा।

9. उद्धृत दरें दृढ़ होंगी और कर्तव्यों, लेवी या श्रम दरों में भिन्नता के अधीन नहीं होंगी। दरों को पूर्ण कार्य के लिए उद्धृत किया जाएगा और इसमें सभी करों, शुल्कों, लेवी, उपभोग्य सामग्रियों, श्रम, परिवहन, बीमा, बीओसीडब्ल्यू और बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूसी अधिनियम के तहत उपकर, भंडारण के साथ-साथ कामगार मुआवजा और तृतीय पक्ष देयता नीतियां, निष्पादन और निष्पादित कार्य को बैंक को सौंपने के लिए शुल्क शामिल होंगे। बैंक द्वारा किसी भी कर, शुल्क और लेवी के लिए कोई रियायती फॉर्म जारी नहीं किया जाएगा। इसी तरह, बैंक द्वारा कोई आयात लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। सभी भुगतान भुवनेश्वर में किए जाएंगे और केवल भारतीय रुपये में होंगे। ठेकेदारों को सूचना दी जाती है कि वे उद्धृत राशि में जीएसटी को शामिल करें।

10. ठेकेदारों को सूचना दी जाती है कि वे बीओक्यू के अनुसार सख्ती से उद्धरण दें। मात्रा-अनुसूची संभावित मात्राओं पर आधारित है। ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए कि जब तक अन्यथा न कहा गया हो, निविदा सख्ती से वस्तु दर के आधार पर है और उसका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि मात्रा-अनुसूची के लिए दरें लगभग काम की कुल सीमा को इंगित करती हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु के लिए भिन्न हो सकती हैं, सही, व्यावहारिक और आत्मनिर्भर होनी चाहिए। किसी भी सीमा तक मात्रा और यहां तक कि साइट की स्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर केवल बैंक के विवेक पर छोड़ा जा सकता है, इस प्रकार करार के कुल मूल्य को बदल दिया जाता है। इस खाते पर किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. ठेकेदार को अपनी जिम्मेदारी पर और अपने स्वयं के खर्चों पर सभी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो निविदा बनाने के उद्देश्य से आवश्यक हो सकती है और कार्य स्थल का निरीक्षण करना चाहिए और सभी स्थानीय परिस्थितियों, कार्य तक पहुंच के साधन, कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामलों से खुद को परिचित करना चाहिए।

12. ज्ञापन में उल्लिखित कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय का ठेकेदार द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा और कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश जारी होने के 14 वें दिन से इसकी गणना की जाएगी। करार की निर्धारित अवधि के दौरान कार्य को सभी उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और यदि ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो वह करार की शर्तों में परिभाषित मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ठेकेदार काम शुरू करने से पहले एक विस्तृत कार्य कार्यक्रम तैयार करेगा जिसे बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

13. ठेकेदार कार्य शुरू करने या निष्पादित करने में देरी के कारण उसे हुए किसी भी नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, जो भी देरी का कारण हो सकता है, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधन से उत्पन्न होने वाली देरी या उससे जुड़े किसी भी उप-करार में देरी या परियोजना के अन्य ट्रेडों के लिए ठेके देने में या ऐसे कार्यों के शुरू होने या पूरा होने में या सरकार की खरीद में देरी शामिल है नियंत्रित या अन्य निर्माण सामग्री या निर्माण उद्देश्यों के लिए या किसी अन्य कारण से पानी और बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में और बैंक उसके संबंध में किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बैंक निविदा राशि के अलावा किसी भी राशि के लिए देयता स्वीकार नहीं करता है, जो इस तरह के परिवर्तनों के अधीन है जैसा

कि यहां प्रदान किया गया है।

14. सफल ठेकेदार काम को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य की किसी भी वस्तु को पूरा करने के लिए बाध्य है, भले ही ऐसी वस्तुओं को मात्रा और दरों में शामिल न किया गया हो। ऐसी अतिरिक्त वस्तुओं और उनकी मात्रा के संबंध में अनुदेशों की अनुसूची बैंक द्वारा लिखित रूप में जारी की जाएगी।

15. सफल ठेकेदार को बैंक द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि काम कम से कम संभव देरी के साथ और बैंक की संतुष्टि के साथ सुचारू रूप से आगे बढ़े।

16. ठेकेदार को यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी कार्य विनिर्देशों के अनुरूप और स्थानीय सार्वजनिक प्राधिकरणों की आवश्यकताओं और आवश्यकताओं के अनुपालन में सख्ती से किए .

17. सफल ठेकेदार स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर उचित मूल्य के मुद्रांकित कागज पर बैंक के साथ एक करार को निष्पादित करेगा। हालांकि, बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करने को एक बाध्यकारी करार के रूप में माना जाएगा कि इस तरह के एक करार को निष्पादित किया गया है और सभी नियम और शर्तें इस करार पर लागू होंगी।

18. कार्य का भुगतान भुवनेश्वर कार्यालय द्वारा किया जाएगा जिसके लिए कार्य निष्पादित किया गया है। इस करार से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को भी केवल भुवनेश्वर के अधिकार क्षेत्र में ही सुलझाया जाएगा।

19. ठेकेदार उन बैंकरों का नाम और पता प्रस्तुत करेगा जिनके साथ वे सामान्य रूप से बैंक करते हैं। वे अपने हाल के ग्राहकों के नाम और पते भी प्रस्तुत करेंगे, जिनके लिए उन्होंने हाल के दिनों में इसी तरह के कार्य/आपूर्ति की है, साथ ही आपूर्ति की गई प्रणाली/मशीन की लागत और क्षमता, आपूर्ति की तारीख आदि जैसे पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत करेंगे।

20. बिना कोई कारण बताए, बैंक किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

21. ठेकेदार यहां संलग्न सुरक्षा कोड के प्रावधान का सख्ती से पालन करेगा।

22. ठेकेदार साइट प्रभारी/पर्यवेक्षक और उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के नाम और व्यक्तिगत विवरण के साथ-साथ उनकी भूमिका, जिम्मेदारियों और अधिकार (पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रलेखन, माप, माप पर हस्ताक्षर करने, माप पुस्तिका, पत्राचार, बैंक से निर्देश प्राप्त करने आदि के संबंध में) प्रस्तुत करेगा।

23. सभी बोलीदाता निविदा के भाग- I के साथ निविदा निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरे कार्य को पूरा करने के लिए कार्य के निर्धारित प्रारंभ से शुरू होने वाले समानांतर और अनुक्रमिक गतिविधियों को निर्दिष्ट करते हुए, कार्य में शामिल विभिन्न प्रमुख गतिविधियों और उनकी अपेक्षित पूर्णता अवधि के विवरण को दर्शाते हुए एक विस्तृत बार चार्ट प्रस्तुत करेंगे। बोलीदाताओं को नियोजित कार्यक्रम के अनुरूप उपरोक्त उद्देश्य के लिए उनके द्वारा योजना के अनुसार श्रमशक्ति /श्रम की अनुमानित तैनाती का भी उल्लेख करना होगा। कार्य प्रदान करने के बाद, ठेकेदार को सही योजना बनाने की आवश्यकता होगी और उचित योजना, निगरानी

और कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर विस्तृत अनुसूची / बार चार्ट प्रस्तुत किया जाएगा।

24. ठेकेदार साइट पर निम्नलिखित रजिस्टर/दस्तावेज बनाए रखेगा और उन्हें नियमित आधार पर अपडेट रखेगा। कार्य पूरा होने के बाद इन रजिस्ट्रों/दस्तावेजों को बैंक को सौंप दिया जाएगा:

- a) बैंक के अनुमोदित प्रारूप में बाधा रजिस्टर
- b) साइट निर्देश पुस्तिका (डुप्लिकेट में)
- c) करार की प्रमाणित प्रमाणित प्रति

25. ठेकेदार अनुलग्नक में दिए गए सामग्री के केवल अनुमोदित ब्रांडों का उपयोग करेगा। भाग-1 में निविदाकर्ता द्वारा इंगित किए गए ऐसे किसी भी विकल्प के अभाव में, ठेकेदार को बैंक के निर्देशों के अनुसार सामग्री का उपयोग करना आवश्यक होगा।

जहां भी सामग्री के लिए मूल दर निर्दिष्ट की गई है, ठेकेदार को बैंकों के सत्यापन के लिए सभी भुगतान किए गए बिल प्रस्तुत करने चाहिए। खरीद दर को खरीदने से पहले बैंक से अनुमोदित किया जाएगा। कीमत में समायोजन केवल मापी गई मात्रा पर किया जाएगा। लागत अंतर पर कोई ओवरहेड और लाभ नहीं माना जाएगा। मूल मूल्य एक्स-गोडाउन हैं और इनमें उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, चुंगी और स्थानीय प्राधिकरण/सरकार द्वारा लगाए गए अन्य सभी शुल्क शामिल हैं। उद्धृत दर में साइट के लिए परिवहन, भंडारण और हैंडलिंग आदि शामिल होंगे।

26. बैंक को ठेकेदार को खरीद/निर्माण से पहले सभी सामग्रियों के नमूने, सहायक उपकरण/फिनिश का उत्पादन करने की आवश्यकता होगी। बैंक का इंजीनियर कार्य के लिए सामग्री के नमूनों को मंजूरी देगा। इन निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप कार्य की अस्वीकृति हो सकती है।

मैं/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों को समझ लिया है और वे मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

स्थान:

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

विशेष शर्तें

1. काम करने वालों को परिसर के अंदर रहने की अनुमति नहीं होगी।
2. काम करने वालों के लिए ज़रूरी पानी साइट पर मौजूद सोर्स से मुफ्त में मिल सकता है। ठेकेदार को निर्धारित पॉइंट से अपने खर्च पर पानी निकालना होगा।
3. काम के लिए ज़रूरी बिजली भी इसी तरह साइट पर मौजूद सप्लाय से मुफ्त में ली जा सकती है। ठेकेदार को इसे निर्धारित पॉइंट से अपने खर्च पर लेना होगा।
4. यदि लोकल बॉडीज़ से कोई परमिशन चाहिए, तो ठेकेदार को अपने खर्च पर लेनी होगी।
5. निविदा देने वाला व्यक्ति निविदा की ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन आदि के बारे में कोई भी जानकारी, यदि कोई हो, तो डिप्टी जनरल मैनेजर, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, भुवनेश्वर के ऑफिस से किसी भी बैंक के वर्किंग डे पर ले सकता है।
6. काम के लिए सारा सामान सीढ़ियों से वर्किंग एरिया में लाया जाएगा। सामान की डिलीवरी निविदा में उल्लिखित मंज़िलों पर दी जाएगी।
7. ऊपर उल्लिखित काम से निकलने वाले कचरे/धूल या किसी भी तरह की बर्बादी को, ज़रूरत के अनुसार और बैंक के इंजीनियर के कहने पर, बैंक की स्थान से दूर, साफ़ किया जाएगा।
8. निविदा देने वाले को सिर्फ़ अप्रूव्ड ब्रांड का सामान ही इस्तेमाल करना होगा।
9. साइट पर एक काबिल, अनुभवी और ज़िम्मेदार फुल टाइम सुपरवाइज़र तैनात किया जाएगा जो ठेकेदार के निर्देशों का इंतज़ार किए बिना, निर्देश ले सके, सामान का हिसाब रख सके आदि, और साइट पर ही फ़ैसले ले सके।
10. ठेकेदार की तरफ से कोई चूक न हो, जिससे रहने वालों को नुकसान हो।
11. यह काम स्टाफ को कम से कम परेशानी के साथ किया जाना चाहिए।
12. काम शुरू होने से पहले प्रोग्राम जमा कर देना चाहिए ताकि बैंक रहने वालों को पहले से बता सके ताकि काम आसानी से हो और काम बेहतर हो सके और टाइम शेड्यूल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
13. काम के घंटों के बाद किसी भी मज़दूर को कैंपस के अंदर रहने की अनुमति नहीं होगी।
14. ठेकेदार को ऐसे कामों के लिए मौजूदा लोकल नियमों के अनुसार लोकल अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी और यदि कोई चार्ज/फीस है, तो उसे पानी और ड्रेनिंग चार्ज के साथ देना होगा।
15. जहां भी मज़दूरों की संख्या 20 या उससे ज़्यादा हो, वहां ठेकेदार के पास लेबर कमिश्नर से वैलिड लेबर लाइसेंस होना चाहिए।
16. ठेकेदार के पास उस काम के लिए रखे गए अपने काम करने वालों के पते और फ़ोटो होने चाहिए। काम करने वालों को बिल्डिंग के अंदर एंट्री तभी मिलेगी जब वे बैंक के केयरटेकर का जारी किया हुआ फ़ोटो पास दिखाएं।
17. रेट बताने से पहले ठेकेदार को साइट का इन्स्पेक्शन करना चाहिए और खुद काम का नेचर और स्कोप समझना चाहिए।
18. बैंक की किसी भी प्रॉपर्टी को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई ठेकेदार को अपने खर्च पर करनी होगी।
19. ठेकेदार को काम पूरी तरह से बैंक के इंजीनियर के स्पेसिफिकेशन डिटेल्स और निर्देशों के अनुसार करना होगा।
20. ठेकेदार को साइट पर अपना सामान रखने का इंतज़ाम खुद करना होगा।
21. ठेकेदार बैंक को सभी क्लेम, यदि कोई हो, से हर्जाना देगा।
22. ठेकेदार को सिर्फ़ **एमएस 'H'** फ्रेम स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करना होगा।

23. ठेकेदार यह पक्का करेगा कि उसके यहां काम करने वाले मज़दूरों को सेंट्रल लेबर कमिश्नर की दर के अनुसार मिनिमम वेज का पेमेंट हो और वेज स्लिप पर उनके साइन या अंगूठे का निशान ले। ऐसी वेज स्लिप की एक कॉपी बैंक में जमा करनी होगी।
24. सफल ठेकेदार काम के दौरान साइट पर एक क्वालिफाइड इंजीनियर को तैनात करेगा, जो समय-समय पर बैंक के इंजीनियर द्वारा दिए गए ज़रूरी निर्देशों का पालन करेगा, जिसमें साइट पर लाए गए केमिकल और सीमेंट का सही रिकॉर्ड रखना और रोज़ाना की खपत का रिकॉर्ड रखना शामिल है।

स्थान:

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मुहर के साथ

खंड ई

सुरक्षा कोड

1. STERILIZED ड्रेसिंग और रूई की पर्याप्त आपूर्ति सहित प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों को आसानी से सुलभ स्थान पर रखा जाएगा।
2. एक घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा, ऐसे मामलों में जहां चोट के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।
3. उन सभी कार्यों के लिए श्रमिकों के लिए उपयुक्त और मजबूत मचान प्रदान किए जाने चाहिए जो जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते हैं।
4. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न पायदानों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है तो सीढ़ी रखने के लिए एक अतिरिक्त मजदूर लगाया जाएगा।
5. खुदाई की गई सामग्री को खाई के किनारे के 1.5 मीटर के भीतर नहीं रखा जाएगा, खाई की गहराई के आधे हिस्से में, जो भी अधिक हो। सभी खाइयों और खुदाई को आवश्यक बाड़ और प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
6. किसी भवन के तल पर या कार्य मंच में प्रत्येक उद्घाटन को उपयुक्त बाड़ या रेलिंग प्रदान करके व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त साधन प्रदान किए जाएं जिनकी न्यूनतम ऊंचाई एक मीटर होगी।
7. संरचना का कोई भी फर्श, छत या अन्य भाग मलबे या सामग्री से इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि यह असुरक्षित हो जाए।
8. डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूने मोर्टार जैसी सामग्री के मिश्रण और हैंडलिंग पर कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के माध्यम के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
9. वेल्डिंग कार्यों में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आई-शील्ड और दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
10. (i) सिले-सिलाए या सीसे वाले उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग रेडीमेड पेंट के पेस्ट के रूप को छोड़कर नहीं किया जाएगा।
(ii) श्रमिकों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त फेसमास्क की आपूर्ति की जानी चाहिए जब पेंट को स्प्रे या सतह के रूप में लगाया जाता है, जिसमें लेड पेंट, सूखा, रगड़, रगड़ और स्क्रेप किया जाता है।
11. ठेकेदार द्वारा ड्राइंगकारों को चौगा की आपूर्ति की जाएगी और कार्य करने वाले ड्राइंगकारों को कार्य बंद होने की अवधि के दौरान धोने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
12. कार्यों में उपयोग की जाने वाली उत्पादन मशीनें और टैकल, जिसमें उनके संलग्नक, लंगर और समर्थन शामिल हैं, सही स्थिति में होंगे।
13. सामग्री को फहराने या कम करने या निलंबन के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त ताकत की होंगी और दोषों से मुक्त होंगी।
14. प्राधिकरण/अधिकारियों की सूचना के अनुसार कार्य स्थल पर स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें।

विद्युत सुरक्षा

1. साइट पर विभिन्न सेवाओं को पूरा करने के लिए सभी अस्थायी विद्युत शक्ति जैसे की कटिंग/ड्रिलिंग मशीन उचित रूप से रेटेड अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन डिवाइस (ईएलसीबी) के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
2. केवल आईएसआई चिह्नित 3 पिन प्लग और अन्य उपकरणों और उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
3. उपयोग किए जाने वाले विद्युत बिजली केबलों/तारों को ठीक से रेट किया जाना चाहिए और जोड़ों से बचना चाहिए। यदि वहां, तो जोड़ उचित और अच्छता होना चाहिए।
4. सभी विद्युत उपकरणों यानी वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि को ऑपरेशन के दौरान लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित और सुरक्षित रूप से अर्थ किया जाएगा।
5. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग का कार्य शुरू करने से पहले, फायर सेक्शन को सूचित किया जाएगा।
6. आग से निपटने के लिए उपयुक्त अग्निशामक यंत्रों के अलावा, आग बुझाने के लिए आग बुझाने के लिए तत्काल उपयोग के लिए तैयार आग की बाल्टी को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा और सुविधाजनक स्थान पर साइट पर रखा जाएगा।
7. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, माध्यम दस्ताने, वेल्डर का मास्क, ईयर प्लग, आदि, जो कार्य की आवश्यकता के आधार पर लागू होते हैं, का उपयोग श्रमिकों द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए किया जाएगा।
8. जमीनी स्तर से 10 फीट से अधिक ऊंचाई से कार्य करते समय श्रमिकों द्वारा सुरक्षा बेल्ट पर इस्तेमाल किया जाएगा।
9. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरे को रखने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।
10. उपकरण उपयोग में न होने पर मुख्य से बिजली की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।
11. कार्य से उत्पन्न लकड़ी की छीलन, आरी-डस्ट या किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
12. कार्य स्थल को कार्य के दौरान ठीक से रोशन किया जाएगा।
13. सभी विद्युत कार्य लाइसेंसधारी/अधिकृत इलेक्ट्रीशियन द्वारा किए जाने चाहिए
14. रोशनी के लिए अस्थायी तार बिछाने से बचने के लिए कार्य स्थल पर पोर्टेबल बैटरी से चलने वाली रोशनी का उपयोग किया जा सकता है।
15. कार्य स्थल पर विशिष्ट स्थानों पर अच्छी गुणवत्ता के आवश्यक बैरिकेडिंग और साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे।
16. एल्यूमीनियम / स्टील की सीढ़ी में आधार पर उचित रबर इन्सुलेशन होना चाहिए और जहां भी आवश्यक हो, इन सीढ़ियों को विद्युत इन्सुलेट सुरक्षित रबर मैट पर रखा जाना चाहिए।

स्थान :

तिथि :

मुहर के साथ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

अग्नि सुरक्षा

1. साइट पर उपयोग की जाने वाली कटिंग / ड्रिलिंग मशीन और अन्य विद्युत संचालित उपकरणों को सही ढंग से रेटेड विद्युत आउटलेट में प्लग किया जाएगा।
2. केवल आईएसआई चिह्नित 3 पिन प्लग और अन्य उपकरणों और उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
3. उपयोग किए गए विद्युत शक्ति केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और उन्हें ठीक से रेट किया जाना चाहिए।
4. सभी विद्युत उपकरण यानी वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि को ऑपरेशन के दौरान लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित और सुरक्षित रूप से अर्थ किया जाएगा।
5. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग कार्य शुरू करने से पहले, फायर सेक्शन को सूचित किया जाएगा और अग्निशमन अधिकारियों/कर्मियों द्वारा साइट निरीक्षण के बाद ही कार्य शुरू किया जाएगा।
6. साइट पर आसानी से सुलभ क्षेत्र में दो बाल्टी पानी और रेत रखी जाएगी।
7. अग्निशमन अधिकारियों द्वारा अनुशंसित और जारी किए गए अग्निशामक यंत्रों को साइट पर रखा जाएगा।
8. प्रयुक्त पेंट ड्रम को ठीक से बंद करने के बाद ही निर्दिष्ट स्टोर में संग्रहीत किया जाएगा।
9. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, माध्यम दस्ताने, वेल्डर का मास्क, ईयर प्लग आदि कार्य की आवश्यकता के आधार पर व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रदान किए जाएंगे।
10. सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी और जमीनी स्तर से 10 'से अधिक ऊंचाई से कार्य करते समय श्रमिकों द्वारा उपयोग किया जाएगा।
11. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरे को रखने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।
12. दोनों सीढ़ियों के दरवाजे सामान्य रूप से बंद रखे जाएंगे।
13. किसी भी अग्निशामक यंत्र को उसके निर्दिष्ट स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
14. उपकरण उपयोग में न होने पर बिजली की आपूर्ति मुख्य से बंद कर दी जाएगी।
15. कार्य से उत्पन्न लकड़ी-छीलन और आरी-डस्ट को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
16. कार्य से उत्पन्न किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
17. ठेकेदार द्वारा कार्यालय समय से परे कार्य करते समय श्रमिकों को बैटरी संचालित आपातकालीन लाइट/टॉर्च प्रदान की जाएगी।

स्थान:

दिनांक:

निविदाकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमने निविदा के सुरक्षा कोड को पढ़ और समझ लिया है और यदि कार्य निविदा मुझे/हमें प्रदान की जाती है, तो हम इसका पूरी तरह से पालन करेंगे।

स्थान:

दिनांक:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

खंड एफ
संविदा की शर्तें - वाणिज्यिक

यहां पहले जिन शर्तों का उल्लेख किया गया है,

1. परिभाषा

- (a) "बैंक" का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर होगा और इसमें इसके समनुदेशित और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
- (b) संविदा का अर्थ है निविदा और स्वीकृति बनाने वाले सभी दस्तावेज, साथ ही उसके लिए अग्रणी किसी भी पत्राचार और नियोक्ता और ठेकेदार की ओर से सक्षम प्राधिकारी के बीच निष्पादित औपचारिक समझौता, साथ ही उसमें संदर्भित दस्तावेजों के साथ सामान्य शर्तें, विशेष शर्तें, सामान्य नियम और बोलीदाताओं को निर्देश, तकनीकी विनिर्देश, डिजाइन, आरेखण, पत्राचार का आदान-प्रदान और प्रभारी इंजीनियर द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेश। इन सभी दस्तावेजों को एक साथ लिया जाएगा, एक संविदा के रूप में माना जाएगा और एक दूसरे के पूरक होंगे।
- (c) "साइट" का अर्थ करार कार्यों की साइट से होगा जिसमें कोई भी भवन और उस पर निर्माण और कोई अन्य भूमि (समावेशी) शामिल है, जैसा कि ठेकेदार के उपयोग के लिए बैंक द्वारा आवंटित किया गया है।
- (d) ठेकेदार का अर्थ होगा व्यक्ति, फर्म या कंपनी, चाहे वह निगमित हो या नहीं, कार्य कर रहा हो और इसमें ऐसे व्यक्ति का कानूनी व्यक्तिगत प्रतिनिधि या 242 नवीकरण-सिविल, इलेक्ट्रिकल और एयर कंडीशनिंग कार्यों का पृष्ठ 22 शामिल होगा, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की मुख्य कार्यालय भवन में है। ऐसी फर्म या कंपनी का संचालन करने वाले व्यक्ति, या ऐसी फर्म या कंपनी के उत्तराधिकारी और ऐसे व्यक्ति, फर्म या कंपनी के अनुमत समनुदेशित।
- (e) बैंक का इंजीनियर: "बैंक के इंजीनियर" शब्द का अर्थ होगा वह व्यक्ति जिसे बैंक द्वारा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त और भुगतान किया गया है। ठेकेदार बैंक के इंजीनियर को कार्यों और सामग्रियों का निरीक्षण करने और समय और सामग्री की जांच और मापने के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा।

बैंक के इंजीनियर या बैंक के किसी भी प्रतिनिधि को किसी भी कार्य सामग्री के गैर-अनुमोदन के ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को नोटिस देने की शक्ति होगी और इस तरह के कार्य को निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्री का उपयोग बंद कर दिया जाएगा।
- (f) समय-समय पर बैंक के इंजीनियर/बैंक के प्रतिनिधि द्वारा कार्य की जांच की जाएगी, लेकिन इस तरह की जांच किसी भी तरह से ठेकेदार को किसी भी प्रकार से किसी भी दोष को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो कार्य के किसी भी चरण में या उसके पूरा होने के बाद मौजूद पाई जा सकती है। इस खंड की सीमा के अधीन रहते हुए, ठेकेदार केवल बैंक के इंजीनियर से निर्देश लेगा।

- (g) "लिखित रूप में सूचना" या लिखित सूचना का अर्थ होगा पंजीकृत डाक द्वारा अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय को भेजे गए लिखित, टाइप किए गए या मुद्रित वर्ण (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से सुपुर्द नहीं किया गया हो या अन्यथा प्राप्त नहीं किया गया है) और इसे प्राप्त होने के लिए माना जाएगा जब डाक के सामान्य पाठ्यक्रम में इसे सुपुर्द किया गया होगा।
- (h) "दिवालिया अधिनियम" का अर्थ होगा दिवालियापन का कोई भी कार्य जैसा कि प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट या प्रांतीय दिवाला अधिनियम या ऐसे मूल में संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है।
- (i) "शुद्ध मूल्य" यदि करार राशि पर पहुंचने में ठेकेदार ने इसमें जोड़ा होगा या कटौती की होगी निविदा में मदों का कुल योग या तो प्रतिशत के रूप में या अन्यथा या अन्यथा निविदा में किसी भी वस्तु की शुद्ध कीमतों की तुलना में, उस वस्तु की कीमत के रूप में निविदा में दिखाई देने वाले वास्तविक आंकड़े से एक समान प्रतिशत या आनुपातिक राशि को जोड़कर या घटाकर प्राप्त की गई राशि होगी, जो हमेशा प्रदान की जाती है कि ठेकेदार द्वारा इस प्रकार जोड़ी गई या काटी गई राशि के अनुपात के प्रतिशत का निर्धारण करने में किसी भी प्राइम कॉस्ट मदों की कुल राशि और अनंतिम राशि निविदा की कुल राशि से काट ली जाएगी। शब्द "शुद्ध दरें" या "शुद्ध मूल्य" जब करार या खातों के संदर्भ में उपयोग की जाती हैं, तो इसका मतलब दरों या कीमतों पर लगाया जाएगा।
- (j) "कार्यों" का अर्थ - **बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर की दूसरी मंजिल स्थित क्षेत्र (विद्युत कार्य) का नवीनीकरण** होगा।

1.2 करार का दायरा

1.21 ठेकेदार इस करार के अनुसार और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के साथ और उसकी संतुष्टि के लिए हर तरह से उक्त कार्य को पूरा करेगा और पूरा करेगा। बैंक का इंजीनियर अपने पूर्ण विवेक से और समय-समय पर आगे के ड्राइंग और/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से "बैंक के इंजीनियर के निर्देश" के रूप में संदर्भित किया जाता है,

- डिजाइन, गुणवत्ता या कार्यों की मात्रा में भिन्नता या संशोधन या किसी भी कार्य का जोड़ या लोप या प्रतिस्थापन।
 - ड्राइंग में या मात्रा-अनुसूची और/या ड्राइंग और/या विनिर्देश के बीच कोई विसंगति।
 - ठेकेदार द्वारा उस पर लाई गई किसी भी सामग्री को साइट से हटाना और उसके लिए किसी अन्य सामग्री का प्रतिस्थापन।
 - ठेकेदारों द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादन।
 - उस पर नियोजित किसी भी व्यक्ति के कार्यों से बर्खास्तगी।
 - किसी भी कार्य के निरीक्षण के लिए खुलने को कवर किया गया।
 - किसी भी दोष का संशोधन और सुधार करना।
- (b) ठेकेदार ऐसे बैंक के इंजीनियर के निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य का तुरंत पालन करेगा और विधिवत निष्पादित करेगा, बशर्ते कि बैंक के इंजीनियर द्वारा कार्यपर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को दिए गए मौखिक निर्देश, निर्देश और स्पष्टीकरण, यदि कोई भिन्नता शामिल है, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के

भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी, और यदि बैंक के इंजीनियर द्वारा आगे सात दिनों के भीतर लिखित रूप में असहमति व्यक्त नहीं की जाती है, ऐसे करार के दायरे में बैंक के इंजीनियर के निर्देश माने जाएंगे।

3 बैंक द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले बदलाव

हां कुछ भी निहित होने के बावजूद, बैंक के इंजीनियर या प्रतिनिधि या बैंक की लिखित सहमति के बिना या पूर्व सहमति के बिना ठेकेदार कोई विशिष्ट कार्य नहीं करेगा। ठेकेदार दरों, वाउचरों आदि के विश्लेषण द्वारा विधिवत समर्थित मात्रा और दरों को देते हुए भिन्नता का विवरण प्रस्तुत करेगा। बैंक द्वारा संवीक्षा और अंतिम स्वीकृति पर दरें एक पूरक करार बनाएंगी। बैंक इस तरह के अंतरों के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि इन विवरणों को उसके द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है।

4 ड्राइंग, मात्रा और करार की अनुसूची

करार को डुप्लिकेट में निष्पादित किया जाएगा और बैंक और ठेकेदार अपने उपयोग के लिए एक-एक निष्पादित प्रति के हकदार होंगे। इसके हस्ताक्षर पर ठेकेदार को बैंक के इंजीनियर द्वारा निः शुल्क, उक्त ड्राइंग और विनिर्देशों की एक-एक प्रति प्रस्तुत की जाएगी। ठेकेदार द्वारा आवश्यक इस तरह के आहरणों की किसी भी और प्रतियों का भुगतान उसके द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार कार्यों पर सभी आहरणों की एक प्रति रखेगा और बैंक के इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि के पास हर उचित समय पर उस तक पहुंच होगी। ठेकेदार को अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने से पहले वह तुरंत बैंक को सभी ड्राइंग और विनिर्देश वापस कर देगा।

5 ठेकेदार अपनी लागत पर आवश्यक सभी वस्तुएं प्रदान करेगा

ठेकेदार अपनी लागत पर ड्राइंग के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं प्रदान करेगा, मात्रा-अनुसूची और विनिर्देशों को एक साथ लिया गया है, चाहे वह विशेष रूप से दिखाया या वर्णित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, बशर्ते कि इससे यथोचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, और यदि ठेकेदार को ड्राइंग में या ड्राइंग, मात्रा और विनिर्देशों की अनुसूची के बीच कोई विसंगति मिलती है, तो वह तुरंत और लिखित रूप में इसे बैंक के इंजीनियर को संदर्भित करेगा जो यह निर्धारित करेगा कि किसका पालन किया जाना है।

6 प्राधिकरण, नोटिस और पेटेंट

(a) ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के ध्यान में उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों द्वारा अपेक्षित सभी नोटिसों को किसी भी प्राधिकरण को देगा और ऐसे प्राधिकारी को या किसी भी सार्वजनिक कार्यालय को सभी शुल्क का भुगतान करेगा जो कार्यों के संबंध में उचित रूप से प्रभार्य हो सकता है और बैंक के इंजीनियर के पास रसीदें दर्ज करेगा।

(b) ठेकेदार पेटेंट अधिकारों के संबंध में सभी दावों के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और ऐसे दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करेगा और स्वयं सभी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, हर्जाना लागत और सभी और हर प्रकार के शुल्क का भुगतान करेगा जो इसके संबंध में कानूनी रूप से किए जा सकते हैं।

7. कार्यों से बाहर निकलना

ठेकेदार कार्यों को निर्धारित करेगा और उसी से सही और सही सेटिंग के लिए और उसके सभी हिस्सों की स्थिति, स्तर, आयाम और संरक्षण की शुद्धता के लिए जिम्मेदार होगा। यदि किसी भी समय, इस संबंध में कोई त्रुटि कार्यों की प्रगति के दौरान या कार्यों के पूरा होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिखाई देगी, तो ठेकेदार, यदि आवश्यक हो, तो अपने खर्च पर बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए ऐसी त्रुटि को सुधारेगा।

8. विवरण के अनुरूप सामग्री और कारीगरी

सभी सामग्री और कारीगरी, जहां तक खरीद योग्य हो, मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में वर्णित संबंधित प्रकार की होंगी और बैंक के इंजीनियरों के निर्देशों के अनुसार और ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर उसे सभी चालान, खाते, रसीद और अन्य वाउचर प्रदान करेगा ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री इसका अनुपालन करती है। ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर किसी भी सामग्री की व्यवस्था करेगा और/या किसी भी परीक्षण को करेगा जिसकी बैंक के इंजीनियर को आवश्यकता हो सकती है।

9. ठेकेदार का अधीक्षण और कार्यों पर प्रतिनिधि

ठेकेदार कार्यों के निष्पादन के दौरान और उसके बाद तक सभी आवश्यक व्यक्तिगत अधीक्षक देगा जब तक कि बैंक का इंजीनियर परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष देयता अवधि" की समाप्ति तक आवश्यक समझे। ठेकेदार भी पूरे समय के दौरान कार्य प्रगति पर रहेगा, एक सक्षम प्रतिनिधि को नियुक्त करेगा जो कार्यपर रहने के दौरान कार्यपर लगातार उपस्थिति में रहेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए किसी भी निर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या नोटिस को ठेकेदार को दिया जाना माना जाएगा।

10. कामगारों की बर्खास्तगी

ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्यों से बर्खास्त कर देगा, जो बैंक के इंजीनियर की राय में अक्षम हो सकता है या स्वयं कदाचार कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों को बैंक के इंजीनियर की अनुमति के बिना कार्यों पर फिर से नियोजित नहीं किया जाएगा।

11. कार्यों तक पहुंच

बैंक और उनके प्रतिनिधियों को हर उचित समय पर कार्यों और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों तक मुफ्त पहुंच होगी जहां सामग्री पड़ी है या जहां से उन्हें प्राप्त किया जा रहा है और ठेकेदार बैंक और उनके प्रतिनिधि को सामग्री और कारीगरी के निरीक्षण और परीक्षण के लिए आवश्यक हर सुविधा देगा। सामग्री का पूर्व-प्रेषण निरीक्षण बैंक के तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्यों पर अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. असाइनमेंट और सब-लेटिंग

(a) करार में शामिल सभी कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए जाएंगे और ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना करार या उसके किसी भी हिस्से/शेयर या उसमें किसी भी हित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित नहीं करेगा, असाइन नहीं करेगा या कम नहीं करेगा, और कोई भी वचन ठेकेदार को करार की पूर्ण और पूरी जिम्मेदारी से या उनकी प्रगति के दौरान कार्यों के सक्रिय अधीक्षण से मुक्त नहीं करेगा।

(b) कोई परिवर्तन, चूक या भिन्नता इस करार को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन यदि बैंक का इंजीनियर कार्यों की प्रगति के दौरान किसी भी समय उचित समझता है, तो कार्यों में कोई परिवर्तन, या परिवर्धन, या कार्यों से चूक या

उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री के प्रकार या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करना और ठेकेदार को अपने माध्यम के तहत लिखित रूप में इसकी सूचना देगा, ठेकेदार इस तरह के नोटिस के अनुसार, जैसा भी मामला हो, बदलेगा, जोड़ेगा या छोड़ देगा, लेकिन ठेकेदार बैंक के इंजीनियर की लिखित सहमति और ऐसे अतिरिक्त के मूल्य के बिना करार , शर्त, विनिर्देश या करार आरेखण के किसी भी प्रावधान से कार्यों में परिवर्तन या परिवर्धन या चूक करने के लिए अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा। परिवर्तन, परिवर्धन, या चूक सभी मामलों में बैंक के इंजीनियरों द्वारा लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ निर्धारित की जाएगी और इसे करार राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

13. मात्रा-अनुसूची

(a) मात्रा-अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, माप की मानक विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी। कार्य की मापने योग्य वस्तुओं के लिए माप का माध्यमभाग के तहत उप-खंड "माप का तरीका" में दर्शाया गया है।

(b) मात्रा-अनुसूची से विवरण या मात्रा में या वस्तुओं की चूक में कोई भी त्रुटि इस करार को दूषित नहीं करेगी, लेकिन इसे ठीक किया जाएगा और उसके मूल्य को करार राशि (जैसा भी मामला हो) में जोड़ा या काट लिया जाएगा, बशर्ते कि ठेकेदार की दरों की अनुसूची में त्रुटियों को सुधारने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि कोई हो।

14. मात्रा-अनुसूची की पर्याप्तता

ठेकेदार को निविदा देने से पहले खुद को संतुष्ट माना जाएगा कि वह कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता और मात्रा-अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में उल्लिखित कीमतों के बारे में है, जो दरें और कीमतें करार के तहत उसके सभी दायित्वों और कार्यों को उचित रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक सभी मामलों और वस्तुओं को कवर करेंगी।

15. कार्यों का मापन

(a) बैंक का इंजीनियर समय-समय पर ठेकेदार को सूचित कर सकता है कि उसे कार्यों को मापने की आवश्यकता है और ठेकेदार इस तरह के माप और गणना करने में बैंक के इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि की सहायता करने के लिए एक योग्य एजेंट को तुरंत उपस्थित करेगा या भेजेगा और सभी विवरण प्रस्तुत करेगा या उनमें से किसी के लिए आवश्यक सभी सहायता देगा।

(b) यदि ठेकेदार ऐसे एजेंट को भेजने के लिए उपस्थित नहीं होता है या उपेक्षा नहीं करता है या छोड़ता है तो बैंक के इंजीनियर, या उसके द्वारा अनुमोदित व्यक्ति द्वारा लिए गए माप को कार्यों का सही माप माना जाएगा। इस तरह के माप विनिर्देशों में विस्तृत माप के तरीके के अनुसार लिए जाएंगे।

(c) बैंक के इंजीनियर्स की जानकारी के बिना सभी प्राधिकृत अतिरिक्त कार्य, चूक, और सभी विविधताएं यदि बाद में उनके द्वारा लिखित रूप में मंजूर किया जाता है (बैंक को लिखित में पूर्व अनुमोदन से), माप में शामिल होंगे।

कार्यों के माप लेने और रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

माप को ठेकेदार द्वारा पहली बार अनुलग्नक X के अनुसार कम्प्यूटरीकृत प्रारूप में दर्ज और दर्ज किया जाएगा, और एक हार्ड कॉपी विभाग को प्रस्तुत की जाएगी। सभी प्रविष्टियां पारंपरिक एमबी रिकॉर्ड करने के लिए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

इन मापों को जूनियर इंजीनियर/एएम (टेक) द्वारा 100% जांचा जाएगा यदि जूनियर इंजीनियर/एएम (टेक) उपलब्ध नहीं है, तो एएम (टेक) / एमजीआर (टेक) माप की 100% जांच करेगा। ठेकेदार ऐसे सभी परिवर्तनों या सुधारों को शामिल करेगा, जैसा कि इन जांचों के दौरान किया जा सकता है, अपने मसौदे कम्प्यूटरीकृत मापों में और विभाग को प्रस्तुत करेगा, एक पुस्तक के रूप में सही कम्प्यूटरीकृत माप, अपनी पेज मशीन के साथ विधिवत हार्ड बाउंड है। इस कम्प्यूटरीकृत एमबी के सभी पृष्ठों पर ठेकेदार के अधिकृत अधिकारी और बैंक के अधिकारी के नाम और पदनाम के साथ पूर्ण हस्ताक्षर होंगे।

इन कम्प्यूटरीकृत मापों की परीक्षण जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा मौजूदा निर्देशों के अनुसार की जाएगी। इस पुस्तक को कम्प्यूटरीकृत मापन पुस्तक के रूप में माना जाएगा।

ठेकेदार द्वारा दिए गए कम्प्यूटरीकृत एमबी, विधिवत बंधे हुए, इसके पृष्ठों को मशीन से क्रमांकित किया गया है, इसमें कोई कटिंग या ओवर-राइटिंग नहीं होगी। किसी भी त्रुटि के मामले में, कम्प्यूटरीकृत एमबी रद्द कर दिया जाएगा, और ठेकेदार सभी सुधारों को शामिल करते हुए एक नया कम्प्यूटरीकृत एमबी फिर से जमा करेगा। यह भुगतान के लिए विभाग को संबंधित बिल प्रस्तुत करने से पहले किया जाना चाहिए।

संबंधित अधिकारी कम्प्यूटरीकृत एमबी में मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार अपनी जांच और परीक्षण जांच के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र रिकॉर्ड करेंगे। यह संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने प्रमाण पत्र रिकॉर्ड करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि सभी सुधारों को कम्प्यूटरीकृत एमबी में शामिल किया गया है।

कम्प्यूटरीकृत एमबी को बैंक द्वारा ठेकेदार को दिए जाने वाले कम्प्यूटरीकृत एमबी के रजिस्टर के अनुसार एक सीरियल नंबर आवंटित किया जाएगा।

अंतिम रूप से कम्प्यूटरीकृत एमबी के सभी पृष्ठों पर ठेकेदार के अधिकृत अधिकारी और बैंक के अधिकारी की तारीख के साथ नाम और पदनाम के साथ पूर्ण हस्ताक्षर होंगे। बैंक के इंजीनियर या उसके द्वारा अनुमोदित व्यक्ति द्वारा लिए गए माप को कार्य का सही माप माना जाएगा। सभी माप विनिर्देशों में माप के तरीके के विवरण के अनुसार लिए जाएंगे।

16. अतिरिक्त वस्तुओं आदि के लिए मूल्य – सुनिश्चित करना

(a) ठेकेदार, जब अधिकृत किया जाता है, और जब बैंक के इंजीनियर द्वारा बैंक के अनुमोदन से लिखित रूप में निर्देशित किया जाता है, तो वह ड्राइंग में उल्लेख किए गए कार्यों को जोड़ेगा, छोड़ देगा, या उसमें बदलाव करेगा, या विनिर्देश में वर्णित है, या मात्रा-अनुसूची में शामिल है, लेकिन ठेकेदार इस तरह के प्राधिकरण या निर्देश के बिना कोई परिवर्धन, चूक या भिन्नता नहीं करेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा एक मौखिक अधिकार या निदेश, यदि उसके द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाती है, तो लिखित रूप में दिया गया माना जाएगा।

(b) किसी अतिरिक्त मद के लिए किसी भी दावे की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसे प्रावधानों के तहत या बैंक के इंजीनियर के अधिकार द्वारा बैंक की सहमति से निष्पादित नहीं किया गया हो, जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है। इस तरह के किसी भी अतिरिक्त को यहां अधिकृत अतिरिक्त के रूप में संदर्भित किया गया है और इसे निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार बनाया जाएगा।

(c) मूल निविदा की निवल दरें या कीमतें अतिरिक्त कार्य का मूल्यांकन करेगी जहां ऐसा है अतिरिक्त कार्य समान स्वरूप का है और निष्पादित किया गया है कार्य के समान परिस्थितियों में उसमें कीमत।

(d) सभी वस्तुओं के लिए दरें, कहीं भी संभव हो मात्रा की मूल्य अनुसूची में दी गई दरों में से प्राप्त किया जाना चाहिए।

(e) मूल निविदा की निवल कीमतें छोड़ी गई वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करेंगी, बशर्ते कि यदि चूक उन शर्तों में भिन्न होती है जिनके तहत कार्यों की कोई शेष वस्तु की जाती है, तो उसके लिए कीमतों का मूल्यांकन उप-खंड (सी) और (डी) के तहत किया जाएगा।

(f) जहां अतिरिक्त कार्य समान स्वरूप के नहीं हैं और/या पूर्वोक्त समान परिस्थितियों में निष्पादित किए जाते हैं या जहां चूक अलग-अलग होती है, उन शर्तों के तहत जिनके तहत कार्यों की कोई शेष वस्तु की जाती है या यदि पूरे संविदा कार्यों या उसके किसी भी हिस्से की राशि के सापेक्ष किसी चूक या परिवर्धन की राशि ऐसी होगी कि बैंक के इंजीनियर की राय में निवल दर या कीमत मात्रा या निविदा की मूल्य अनुसूची में निहित या कार्यों की किसी भी वस्तु के लिए ठेकेदार द्वारा यथोचित रूप से विचार किए गए नुकसान या व्यय से परे नुकसान या व्यय शामिल है या इस तरह की चूक या अतिरिक्त के कारण अनुचित या अनुपयुक्त हो गया है, बैंक का इंजीनियर ऐसी अन्य कीमत तय करेगा जो परिस्थितियों में बैंक के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ, वह उचित और उचित समझेगा,

(g) जहां अतिरिक्त कार्य को ठीक से मापा नहीं किया जा सकता है, ठेकेदार को निविदा या मात्रा की मूल्य अनुसूची में बताई गई निवल दरों के रूप में दिन के कार्य की कीमतों की अनुमति दी जाएगी या, यदि ऐसा नहीं कहा गया है, तो जिले के लिए स्थानीय दिन की कार्य दरों और मजदूरी के अनुसार; बशर्ते कि किसी भी मामले में दैनिक समय (और यदि बैंक के इंजीनियर द्वारा आवश्यक हो, तो श्रमिकों के नाम) और नियोजित सामग्री को बैंक के इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि को सत्यापन के लिए सप्ताह के अंत में या उससे पहले वितरित किया जाना चाहिए, जिसमें कार्य निष्पादित किया गया है।

(h) मात्रा में भिन्नता के लिए अतिरिक्त वस्तु: - ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए कि जब तक अन्यथा न कहा गया हो, निविदा सख्ती से वस्तु दर के आधार पर है और उसका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक वस्तु के लिए दरें सही, व्यावहारिक और स्वावलंबी होनी चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में मात्रा लगभग कार्य की कुल सीमा को इंगित करती है, लेकिन किसी भी हद तक भिन्न हो सकती है और यहां तक कि छोड़ी जा सकती है, इस प्रकार संविदा के कुल मूल्य को बदला जा सकता है। तथापि, कार्य के वास्तविक निष्पादन के दौरान यदि कार्य की किसी भी वस्तु की मात्रा निविदा मात्रा के 25% से अधिक हो जाती है, तो बैंक के अभियंता के प्राधिकार द्वारा निष्पादित ऐसी मदों की मात्रा, निविदा मात्रा के 25% से अधिक को कार्य की एक अतिरिक्त मद के रूप में माना जाएगा जिसके लिए ठेकेदार वास्तविक लागत के आधार पर कार्य किए गए दर विश्लेषण द्वारा समर्थित नई दरें

प्रस्तुत करेंगे और 15% से अधिक स्थापना शुल्क की ओर, ठेकेदार के सिर और लाभ पर। कार्य की ऐसी सभी मदों के लिए दरें, वर्तमान होने के कारण, सामग्री की कीमतों में वृद्धि या कमी के कारण मूल्य समायोजन के लिए पात्र नहीं होंगी और निविदा में दिए गए मूल्य वृद्धि सूत्र के अनुसार श्रम दरें होंगी। यदि बैंक के विवेकाधिकार पर स्वीकृत निविदा से कार्य की किसी भी वस्तु को हटा दिया जाता है, तो ठेकेदार इस खाते पर किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।

(i) संविदा के संबंध में माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में उल्लिखित "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा या यदि नहीं कहा गया है, तो संविदा कार्यों के पूरा होने के एक माह के भीतर जैसा कि खंड 1.20 में परिभाषित किया गया है।

17. अनफिक्स सामग्री जब बैंक की संपत्ति मानी जाएगी

जहां किसी भी प्रमाण पत्र में (जिसमें से ठेकेदार को भुगतान प्राप्त हुआ है) बैंक के इंजीनियर ने किसी भी अनिर्धारित सामग्री के मूल्य को शामिल किया है और/या कार्यों पर या उससे सटे हुए किसी भी अनिश्चित सामग्री का मूल्य शामिल किया है, ऐसी सामग्री बैंक की संपदा बन जाएगी और उन्हें बैंक के इंजीनियर के लिखित अधिकार के बिना, कार्यों पर उपयोग के अलावा नहीं हटाया जाएगा। ठेकेदार ऐसी सामग्रियों के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

18. असंगत कार्यों को हटाना

बैंक के इंजीनियर, कार्यों की प्रगति के दौरान, समय-समय पर ऐसे उचित समय या समय के भीतर कार्यों से हटाने का आदेश देने की शक्ति होगी, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, किसी भी सामग्री के जो बैंक के इंजीनियर की राय में विनिर्देशों या बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार नहीं हैं, उचित सामग्री का प्रतिस्थापन और सामग्री या कार्यकुशलता के साथ निष्पादित किसी भी कार्य को हटाने और उचित पुनः निष्पादन जो चित्र और विनिर्देशों या निर्देशों के अनुसार नहीं है; और ठेकेदार अपने खर्च पर इस तरह के आदेश को तुरंत पूरा करेगा। इस तरह के आदेश को पूरा करने के लिए ठेकेदार की ओर से चूक के मामले में, बैंक के पास इसे पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित करने और भुगतान करने की शक्ति होगी; और बैंक के इंजीनियर द्वारा प्रमाणित उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी खर्च, या उसके आकस्मिक, ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे, या बैंक द्वारा किसी भी देय राशि से कटौती की जा सकती है, या जो ठेकेदार को देय हो सकती है।

19. वर्चअल कंप्लीशन के बाद दोष

कोई भी दोष, निपटान या अन्य दोष जो परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष देयता अवधि" के भीतर प्रकट हो सकता है या, यदि कोई नहीं कहा गया है, तो सामग्री से बैंक के इंजीनियर की राय में उत्पन्न होने वाले कार्य के पूरा होने की तारीख से बारह माह के भीतर या कार्यकुशलता जो संविदा के अनुसार नहीं है, बैंक के इंजीनियर के लिखित निर्देशों पर और ऐसे उचित समय के भीतर जो उसमें निर्दिष्ट किया जाएगा, ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर संशोधित और ठीक किया जाएगा और चूक के मामले में बैंक अन्य व्यक्तियों को ऐसे दोषों को संशोधित करने और सुधारने के लिए भुगतान कर सकता है, संकोचन, निपटान या अन्य दोष, और उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी नुकसान, हानि और व्यय को ठेकेदार द्वारा ठीक और वहन किया जाएगा और इस तरह के नुकसान, हानि और व्यय बैंक द्वारा उससे वसूल किए जाएंगे या बैंक द्वारा किसी भी देय राशि से कटौती की जा सकती है या जो ठेकेदार के कारण

हो सकती है, या बैंक ठेकेदार द्वारा इस तरह के संशोधन और ठीक बनाने के बदले में, ठेकेदार के कारण किसी भी राशि से एक राशि काट सकता है, जिसे बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्धारित किया जाना है, जो इस तरह के कार्य में संशोधन की लागत के बराबर है और खंड 1.28 के तहत रखी गई राशि के अपर्याप्त होने की स्थिति में, ठेकेदार से शेष राशि की वसूली कर सकता है, इसके संबंध में बैंक द्वारा किए गए किसी भी खर्च के साथ। यदि कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया है या कार्यों पर नियोजित किसी भी उप-ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री है, जिसे बैंक के इंजीनियर द्वारा नामित या अनुमोदित किया गया है, जैसा कि खंड 1.11 और 1.12 में प्रदान किया गया है, ठेकेदार उसी तरीके से ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि इस तरह के कार्य या सामग्री को इस ठेकेदार द्वारा किया गया था या आपूर्ति की गई थी और इसके खंड 1.2 के प्रावधानों के अधीन किया गया था। बैंक के इंजीनियर द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी भी खाते के पारित होने के बावजूद, ठेकेदार इस खंड के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी रहेगा।

20. बैंक द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति

1.20.1 बैंक के इंजीनियर, कार्यों की प्रगति के दौरान, समय-समय पर ऐसे उचित समय या समय के भीतर कार्यों से हटाने का आदेश देने की शक्ति होगी, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, किसी भी सामग्री के जो बैंक के इंजीनियर की राय में विनिर्देशों या बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार नहीं हैं, उचित सामग्री का प्रतिस्थापन और सामग्री या कार्यकुशलता के साथ निष्पादित किसी भी कार्य को हटाने और उचित पुनः निष्पादन जो चित्र और विनिर्देशों या निर्देशों के अनुसार नहीं है; और ठेकेदार अपने खर्च पर इस तरह के आदेश को तुरंत पूरा करेगा। इस तरह के आदेश को पूरा करने के लिए ठेकेदार की ओर से चूक के मामले में, बैंक के पास इसे पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित करने और भुगतान करने की शक्ति होगी; और बैंक के इंजीनियर द्वारा प्रमाणित उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी खर्च, या उसके आकस्मिक, ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे, या बैंक द्वारा किसी भी देय राशि से कटौती की जा सकती है, या जो ठेकेदार को देय हो सकती है।

21. व्यक्ति और संपदा को नुकसान के संबंध में बीमा

ठेकेदार व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली सभी चोटों के लिए जिम्मेदार होगा, और संपदा को सभी संरचनात्मक और सजावटी क्षति के लिए जिम्मेदार होगा जो स्वयं या किसी भी नामित उप-ठेकेदार या किसी भी कर्मचारी के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकता है, चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो, जो भी किसी भी तरह से इस संविदा को पूरा करने से जुड़ा हो। इस खंड को अन्य बातों के साथ-साथ, इमारतों को कोई भी नुकसान, चाहे वह तत्काल आसन्न हो या अन्यथा और सड़कों, सड़कों, फुटपाथों, पुलों या रास्ते को होने वाले किसी भी नुकसान के साथ-साथ ठंड, बारिश, हवा या मौसम की अन्य प्रतिकूल स्थिति से इस संविदा का विषय बनाने वाली इमारतों और कार्यों को होने वाले सभी नुकसान को शामिल करने के लिए आयोजित किया जाएगा। ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और उसे उपरोक्त के रूप में व्यक्तियों या संपदा को किसी भी ऐसी चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी खर्च के संबंध में हानिरहित ठहराएगा और इस तरह के दावे के परिणामस्वरूप मुआवजे या क्षति के किसी भी अधिनियम के तहत चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के संबंध में भी।

ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित हर प्रकार के सभी नुकसान को बहाल करेगा, ताकि पूरे संविदा कार्यों को पूर्ण और पूर्ण रूप से वितरित किया जा सके

हर सम्मान और इसलिए तीसरे पक्ष की संपदा को नुकसान पहुंचाने के लिए सभी दावों को ठीक या अन्यथा पूरा करने के लिए।

ठेकेदार बैंक को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा जो किसी भी व्यक्ति या अन्य तीसरे पक्ष द्वारा बैंक के खिलाफ किए जा सकते हैं, जो किसी भी चीज के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती है और अपने स्वयं के खर्च पर संविदा के आभासी समापन तक और एक अनुमोदित कार्यालय के साथ संयुक्त में बीमा की एक पॉलिसी के साथ दो माह तक प्रभावी और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा ऐसे जोखिमों के खिलाफ बैंक और ठेकेदार के नाम और इस संविदा की वैधता अवधि के दौरान समय-समय पर बैंक के इंजीनियर के पास ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी प्रस्तुत करना। ठेकेदार इसी तरह बैंक को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति भी करेगा जो बैंक पर किए जा सकते हैं, चाहे वह श्रमिक मुआवजा अधिनियम या इस संविदा की वैधता अवधि के दौरान लागू किसी अन्य कानून के तहत या ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी या किसी उप-ठेकेदार के संबंध में सामान्य कानून में हो और अपने स्वयं के खर्च पर प्रभाव और रखरखाव करेगा, संविदा के आभासी समापन तक, एक अनुमोदित कार्यालय के साथ बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा की एक नीति ऐसे जोखिमों के खिलाफ और संविदा की वैधता अवधि के दौरान समय-समय पर बैंक के साथ ऐसी पॉलिसी प्रस्तुत करें।

ठेकेदार किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार होगा जिसे ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से बाहर रखा जा सकता है और इस संविदा के लापरवाह या दोषपूर्ण निष्पादन से उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति, जानवर या संपदा को अन्य सभी नुकसानों के लिए भी जिम्मेदार होगा। वह किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी लागत, प्रभार, या व्यय के संबंध में और उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी हेतु या मुआवजे या क्षति के संबंध में भी बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

बैंक किसी भी क्षति, मुआवजे, लागत, प्रभार और व्यय की राशि को घटाने का हकदार होगा, या किसी भी या सभी राशि से उत्पन्न होने वाले या उपार्जित होने वाले किसी भी दावे या क्षति के संबंध में, उसके संबंध में बैंक के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। ठेकेदार, अपने स्वयं के खर्च पर, एक अनुमोदित कार्यालय के साथ (संविदा के आभासी समापन तक) को लागू करने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा (संविदा प्लस दो माह तक), बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम में निम्नलिखित बीमा पॉलिसियों **(आरबीआई का नाम पॉलिसी में पहले रखा जा रहा है)** 14 दिनों के भीतर और इस संविदा की वैधता अवधि के दौरान समय-समय पर बैंक के इंजीनियर के साथ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी प्रस्तुत करेगा।

1. (सी.ए.आर. पॉलिसी) के लिए संविदा की कुल राशि

2. श्रमिक मुआवजा नीति।

3. निम्नानुसार सीमाओं के साथ तृतीय पक्ष देयता नीति

(a) किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए संपदा के नुकसान के संबंध में 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है।

(b) किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये।

22. प्रारंभ और समापन की तिथि

ठेकेदार को परिशिष्ट में उल्लिखित "प्रारंभ की तारीख" पर कार्यस्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, या ऐसी बाद की तारीख जो बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है और वह उसके बाद और तुरंत कार्य शुरू करेगा और नियमित रूप से आगे बढ़ेगा और इसे पूरा करेगा (ऐसे पेंट या अन्य सजावटी कार्य को छोड़कर जैसा कि बैंक का इंजीनियर देरी करना चाहता है) में उल्लिखित "पूरा होने की तारीख" पर या उससे पहले (ख) इसके बाद समय बढ़ाने के उपबंधों के अधीन परिशिष्ट में यह प्रावधान किया गया है।

23. कार्य पूरा न होने पर नुकसान (कार्य में देरी के लिए लिक्विडिटी क्षति/दंड)

यदि ठेकेदार संविदा में निर्धारित पूरा होने के समय तक या समय विस्तार खंड के तहत किसी भी विस्तारित समय (निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश के तहत) के भीतर कार्यों की आवश्यक प्रगति को बनाए रखने में विफल रहता है और नियोक्ता लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि उसकी राय में इसे यथोचित रूप से पूरा किया जाना चाहिए था, तो ठेकेदार नियोक्ता को "परिसमापन क्षति" के रूप में नामित राशि का भुगतान करेगा। "उस अवधि के लिए जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरे रहेंगे और नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी राशि से इस तरह के नुकसान की कटौती कर सकता है। ऐसी रोकी गई राशि पर बैंक द्वारा किसी भी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। ठेकेदार इसके द्वारा विशेष रूप से सहमत होता है और नियोक्ता को इस तरह के परिसमापन नुकसान, यदि कोई हो, को इस संविदा के संदर्भ में ठेकेदार को देय और देय होने वाली किसी भी किस्त से या प्रतिधारण राशि से काटने के लिए अधिकृत करता है।

कार्य में देरी के लिए दंड:

यदि ठेकेदार निर्दिष्ट पूर्णता अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो वह निर्धारित अवधि से परे विलंब के प्रति सप्ताह और उसके बाद विलंबित अवधि के समानुपातिक अवधि के लिए संविदा राशि के 0.25% की दर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो संविदा राशि के अधिकतम 10% के अधीन लगाया जाएगा।

24. देरी और समय विस्तार

यदि बैंक की राय में, कार्यों में देरी हो रही है (ए) अप्रत्याशित घटना द्वारा या (बी) किसी भी असाधारण रूप से खराब मौसम के कारण या (सी) निकटवर्ती या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्यवाही या धमकी या विवाद के कारण अन्यथा उत्पन्न होने वाले ठेकेदार के स्वयं के डिफॉल्ट के माध्यम से या

(घ) बैंक द्वारा लगे या नामित अन्य ठेकेदारों या व्यापारियों के कार्यों या देरी से और मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में संदर्भित नहीं किया गया है या (ई) इसके खंड 1.2 के अनुसार बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के कारण या (च) सिविल हंगामा, श्रमिकों के स्थानीय हंगामा या हड़ताल या तालाबंदी के कारण किसी भी भवन व्यापार को प्रभावित करने या (छ) ठेकेदार को देय रूप से प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप बैंक के इंजीनियर से समय आवश्यक निर्देश जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित रूप में या (ज) अन्य कारणों से आवेदन किया होगा, जिसे बैंक का इंजीनियर ठेकेदार के नियंत्रण से परे के रूप में प्रमाणित कर सकता है या (i) यदि कार्य का मूल्य भिन्नता के कारण मात्रा की मूल्य अनुसूची के मूल्य से अधिक हो जाता है, तो बैंक का इंजीनियर बैंक के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ संविदा कार्यों को पूरा करने का समय; इस तरह की हड़ताल या तालाबंदी के मामले में, ठेकेदार को जल्द से जल्द बैंक के इंजीनियर को लिखित सूचना दी जाएगी, लेकिन ठेकेदार फिर भी देरी को रोकने के लिए लगातार अपने प्रयास का उपयोग करेगा और कार्य के साथ आगे बढ़ने के लिए बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए उचित रूप से आवश्यक सभी कार्य करेगा।

25. बैंक के इंजीनियर के निर्देशों का पालन करने में ठेकेदार की विफलता

यदि ठेकेदार बैंक से लिखित सूचना प्राप्त होने के बाद दस दिनों के भीतर अनुपालन की आवश्यकता है, ऐसे आगे की ड्राइंग्स और/या बैंक के इंजीनियर के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो बैंक ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित और भुगतान कर सकता है जो उसे प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकता है, और उसके संबंध में की गई सभी लागतें बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र पर बैंक द्वारा ठेकेदार से वसूल की जाएंगी एक ऋण या ठेकेदार के कारण किसी भी पैसे से उसके द्वारा काटा जा सकता है।

26. बैंक द्वारा संविदा की समाप्ति

यदि ठेकेदार एक व्यक्ति या फर्म होने के नाते कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या एक दिवालिया घोषित किया जाएगा या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके खिलाफ अनिवार्य समापन के लिए एक आदेश होगा या स्वेच्छा से या न्यायालय और अधिकारी की देखरेख के अधीन समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित करेगा।

समनुदेशिती या परिसमापक दिवालियापन या समापन के ऐसे कृत्यों में, जैसा भी मामला हो, उसे ऐसा करने की आवश्यकता के नोटिस के बाद सात दिनों के भीतर, बैंक के इंजीनियर की उचित संतुष्टि को दिखाने के लिए कि वह संविदा को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और उसके लिए प्रतिभूति देने के लिए, यदि हां, तो बैंक के इंजीनियर द्वारा आवश्यक है।

या, यदि ठेकेदार (चाहे कोई व्यक्ति, फर्म या निगमित कंपनी) ठेकेदार के खिलाफ जारी की जाने वाली संपदा को निष्पादन या अदालत की कुर्की की अन्य प्रक्रिया से पीड़ित होगा।

या इस संविदा के तहत किसी भी भुगतान को ठेकेदार के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से संलग्न किया जाएगा, या बैंक की लिखित सहमति के बिना इस संविदा को असाइन या सबलेट करेगा। या इस संविदा या आपके लिए किसी भी भुगतान, या जो ठेकेदार को तब और वहां देय हो सकता है, चार्ज या भार देगा,

या यदि बैंक का इंजीनियर बैंक को लिखित रूप में प्रमाणित करेगा कि ठेकेदार:

- I. संविदा को छोड़ दिया है, या
- II. कार्य शुरू करने में विफल रहा है, या इन शर्तों के तहत बिना किसी वैध बहाने के बैंक के इंजीनियर नोटिस से आगे बढ़ने के लिए चौदह दिनों के लिए कार्यों की प्रगति को निलंबित कर दिया है, या
- III. यदि हां, तो इस प्रकार के परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्यों को सहमत समय के भीतर पूरा किया जा सके, या
- IV. बैंक से लिखित सूचना प्राप्त करने के बाद सात दिनों तक कार्यस्थल से सामग्री को हटाने या कार्य को नीचे खींचने और बदलने में विफल रहा है कि उक्त सामग्री या कार्यों की इन शर्तों के तहत बैंक के इंजीनियर द्वारा निंदा की गई थी और अस्वीकार कर दी गई थी, या सभी या किसी भी कार्य का पालन करने और करने के लिए लगातार उपेक्षा या विफल रहा है, इस संविदा द्वारा मामलों या चीजों को ठेकेदार द्वारा

लिखित नोटिस के बाद सात दिनों के लिए देखा और निष्पादित किया जाना चाहिए, ठेकेदार को इसका निरीक्षण करने की आवश्यकता होगी।

तब और उक्त मामलों में से किसी भी मामले में, बैंक, किसी भी पिछली छूट के बावजूद, ठेकेदार को लिखित रूप में सात दिनों का नोटिस देने के बाद, संविदा का निर्धारण कर सकता है, लेकिन इस तरह बैंक के इंजीनियर की शक्तियों या ठेकेदार के दायित्वों और देनदारियों को प्रभावित किए बिना, जिनमें से पूरी तरह से लागू रहेगी जैसे कि संविदा इतना निर्धारित नहीं किया गया था, और जैसे कि बाद में निष्पादित किए गए कार्यों को ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किया गया था। और इसके अलावा, बैंक अपने एजेंटों या सेवकों द्वारा कार्यों और सभी संयंत्रों, उपकरणों, मचान, मशीनरी, भाप और अन्य बिजली के उपकरणों और सामग्री को आस-पास की भूमि या सड़कों के परिसर में रखने और अपने कब्जे में ले सकता है, और अपनी संपदा के रूप में इसका उपयोग कर सकता है या अपने स्वयं के श्रमिकों के माध्यम से कार्यों को पूरा करने में या किसी अन्य को नियोजित करके नियोजित कर सकता है। ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को पूरा करने और परिष्करण करने या कार्यों के लिए सामग्री और संयंत्र का उपयोग करने के लिए नियोजित व्यक्तियों को रोकने या बाधित करने के लिए किसी भी तरह से कोई कार्य, मामला या कार्य नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके बाद जितनी जल्दी सुविधाजनक हो सके, बैंक का इंजीनियर ठेकेदार को अपनी अधिशेष सामग्री और संयंत्र को हटाने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस देगा, और यदि ठेकेदार उसके द्वारा प्राप्त होने के बाद चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो बैंक इसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है, और वसूली गई निवल राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट सकता है। इसके बाद बैंक का इंजीनियर यह पता लगाएगा और प्रमाणित करेगा कि उक्त संयंत्र के मूल्य और बैंक द्वारा इस प्रकार कब्जा की गई सामग्री के लिए बैंक को क्या (यदि कुछ भी) देय या देय होगा और बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले कार्यों की खरीद में बैंक को कितना खर्च या नुकसान होगा, और राशि, यदि कोई हो, ठेकेदार और राशि के कारण जो इस प्रकार प्रमाणित की जाएगी, उसके बाद बैंक द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा बैंक को भुगतान किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और बैंक के इंजीनियर का प्रमाण पत्र पार्टियों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।

27. ठेकेदार द्वारा संविदा की समाप्ति

यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र के तहत बैंक द्वारा देय राशि का भुगतान बकाया होगा और ठेकेदार द्वारा बैंक को पूर्वोक्त राशि के भुगतान की आवश्यकता वाले लिखित रूप में नोटिस के बाद तीस दिनों तक भुगतान नहीं किया जाएगा, या यदि बैंक ऐसे किसी भी प्रमाण पत्र के जारी करने में हस्तक्षेप करता है या बाधित करता है, या यदि बैंक संविदा को अस्वीकार कर देगा, या यदि बैंक के इंजीनियर या बैंक के आदेश के तहत या किसी भी कानून के न्यायालय के किसी निषेधाज्ञा या अन्य आदेश द्वारा तीन माह के लिए कार्य बंद कर दिया जाता है, तो और उक्त मामलों में से किसी में, ठेकेदार बैंक को लिखित रूप में नोटिस द्वारा संविदा का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा, बैंक के इंजीनियर के माध्यम से, और वह बैंक से वसूली करने का हकदार होगा, निष्पादित सभी कार्यों के लिए भुगतान और किसी भी नुकसान के लिए वह किसी भी संयंत्र या सामग्री की आपूर्ति या खरीद या संविदा के उद्देश्य के लिए तैयार किया जा सकता है।

इस तरह के भुगतान की राशि पर पहुंचने पर, ठेकेदार की मूल निविदा में निहित निवल दरों का पालन किया जाएगा, या जहां यह लागू नहीं हो सकता है, मूल्यांकन किया जाएगा।

28. प्रमाणपत्र और भुगतान

ठेकेदार को बैंक द्वारा समय-समय पर अंतरिम प्रमाणपत्रों के तहत किशतों द्वारा भुगतान किया जाएगा, जो बैंक के इंजीनियर द्वारा ठेकेदार को निष्पादित कार्यों के कारण जारी किए जाने वाले अंतरिम प्रमाणपत्रों के तहत किशतों द्वारा किया जाएगा, जब बैंक के इंजीनियर की राय में अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए कार्य के मूल्य के रूप में परिशिष्ट में नामित अनुमानित मूल्य के लिए अंतरिम प्रमाणपत्रों (या बैंक के इंजीनियर के उचित विवेक पर) के अनुसार निष्पादित किया गया है। बैंक के इंजीनियर का कोई भी प्रमाण पत्र अपने आप में निर्णायक प्रमाण नहीं होगा कि कोई भी कार्य या सामग्री जिससे वह संबंधित है, संविदा के अनुसार है, न ही ठेकेदार के पास किसी भी राशि के लिए दावा होगा, जिसे बैंक के इंजीनियर ने किसी भी अंतरिम बिल में प्रमाणित किया हो सकता है और बैंक द्वारा भुगतान किया हो सकता है और जिसे बाद में देय नहीं पाया जा सकता है और इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

प्रभारी अभियंता का निर्णय इस मामले में ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। हालांकि, साधारण कांच, रेत, पेट्रोल, डीजल आदि जैसी उच्च जोखिम वाली सामग्री पर कोई सुरक्षित अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

बैंक के इंजीनियर को किसी भी प्रमाण पत्र को रोकने की शक्ति होगी यदि कार्य या उसके किसी भी हिस्से को उसकी संतुष्टि के लिए नहीं किया जा रहा है।

बैंक का इंजीनियर किसी भी प्रमाण पत्र द्वारा किसी भी पिछले प्रमाण पत्र में कोई सुधार कर सकता है जो उसके द्वारा जारी किया गया होगा।

यदि ठेकेदार कार्यों को सुनिश्चित करने और कार्य पूरा होने तक उनका बीमा करने में विफल रहता है तो बैंक के इंजीनियर द्वारा भुगतान का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र पर भुगतान परिशिष्ट में नामित अवधि के भीतर "लागू प्रमाण पत्र अवधि" के रूप में बैंक को इस तरह के प्रमाण पत्र वितरित किए जाने के बाद किया जाएगा।

29. मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटान

किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, जो भी संविदा के संबंध में या कार्यों को पूरा करने से उत्पन्न होते हैं (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और चाहे संविदा के निर्धारण, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में) बैंक के इंजीनियर द्वारा निपटाए गए हैं, जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा।

ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपवाद के मामले के संबंध में बैंक के इंजीनियर का निर्णय अंतिम होगा, लेकिन यदि बैंक या ठेकेदार किसी भी प्रकार के किसी मामले, प्रश्न या विवाद पर बैंक के इंजीनियर के निर्णय से असंतुष्ट हैं (किसी भी अपवाद के मामले को छोड़कर) या बैंक के इंजीनियर द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र को रोकने के रूप में, जिसके लिए ठेकेदार हकदार होने का दावा कर सकता है, तब और ऐसे किसी भी मामले में, कोई भी पक्ष (बैंक या ठेकेदार) इस तरह के निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर बैंक के इंजीनियर के माध्यम से दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकता है, जिसमें विवाद के मामलों में मध्यस्थता की आवश्यकता होती है। इस तरह की लिखित सूचना उन मामलों को निर्दिष्ट करेगी जो विवाद या अंतर में हैं जिनमें से इस तरह की लिखित सूचना दी गई है और कोई अन्य नहीं होगा और इसके द्वारा मध्यस्थता और मध्यस्थ के अंतिम निर्णय को संदर्भित किया जाता है जिस पर दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त किया जाता है या, एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के रूप में असहमति के मामले में, दो मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए, प्रत्येक पक्ष द्वारा एक

नियुक्त किया जाना है , जो मध्यस्थ करेंगे, या संदर्भ लेने से पहले, एक अंपायर नियुक्त करें.

मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाण पत्र को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने की शक्ति होगी, राय, निर्णय, नोटिस की मांग, पिछले खंड में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में छोड़कर, विवाद में सभी मामलों को निर्धारित करने के लिए, जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और जिनमें से नोटिस पूर्वोक्त के रूप में दिया गया होगा.

मध्यस्थ जैसा भी मामला हो, एक वर्ष के भीतर अपना हेतु देगा (या इस तरह के आगे विस्तारित समय के रूप में उसके या उनके द्वारा तय किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो, मध्यस्थ के संदर्भ में प्रवेश करने की तारीख से पार्टियों की सहमति से. यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पार्टियां पारस्परिक रूप से निपटाती हैं, करार करते हैं या मध्यस्थ जैसा कि मामला माना जा सकता है कि रद्द कर दिया गया है और मध्यस्थता की कार्यवाही वापस ले ली जाएगी या समाप्त कर दी जाएगी, उस तारीख से प्रभावी होगा जिस पर पार्टियां, मध्यस्थ या मध्यस्थों के साथ, जैसा भी मामला हो, उसके निपटान का एक संयुक्त ज्ञापन दाखिल करती हैं

प्रत्येक या किसी भी ऐसे संदर्भ पर, संदर्भ और हेतु की लागत और आकस्मिक क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक में होगी, जैसा भी मामला हो, जो निर्धारित कर सकता है, उसकी राशि, या अटॉर्नी और ग्राहक के बीच या पार्टी और पार्टी के बीच के रूप में कर लगाने के लिए निर्देशित कर सकता है, और निर्देशित करेगा कि किसके द्वारा और किसके लिए और किस तरीके से इसे वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा। इस सबमिशन को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अभिप्राय के भीतर मध्यस्थता के लिए एक प्रस्तुति माना जाएगा। मध्यस्थ या मध्यस्थता का हेतु, जैसा कि मामला अंतिम होगा और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा. यह सहमति है कि ठेकेदार ऐसे किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने के कारणों से कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, लेकिन सभी उचित परिश्रम के साथ कार्य के साथ आगे बढ़ेगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों के निर्णय तक, जैसा भी मामला हो, बैंक के इंजीनियर के निर्णय का पालन नहीं करेगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई हेतु नहीं देगा, जैसा भी मामला हो सकता है, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक संचालन के संबंध में बैंक के इंजीनियर के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त कर देगा। बैंक और ठेकेदार एतद्वारा इस बात से भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता संविदा के तहत कार्रवाई करने के किसी भी अधिकार के लिए एक शर्त होगी।

30 अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार

बैंक को किसी भी एजेंसी द्वारा कार्यों की तकनीकी जांच करने का अधिकार होगा और अंतिम बिल के भुगतान के समय किए जाने वाले सभी सहायक वाउचर, सार आदि सहित ठेकेदार का पूर्ण और अंतिम बिल। यदि इस परीक्षा के परिणामस्वरूप या अन्यथा कोई राशि अधिक भुगतान या अधिक प्रमाणित पाई जाती है, तो बैंक के लिए राशि की वसूली करना वैध होगा।

31. बैंक को श्रमिकों को दिए गए मुआवजे की वसूली करने का अधिकार

यदि , किसी भी कारण से, बैंक कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों के आधार पर, या किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन के आधार पर, कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कामगार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य है, तो बैंक, ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान किए गए मुआवजे की राशि वसूलने का हकदार होगा, और उक्त अधिनियम के तहत बैंक के अधिकारों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

ऐसा किया जाएगा। बैंक ऐसी राशि या उसके किसी हिस्से को सुरक्षा जमा से या बैंक द्वारा इस ठेकेदार के अधीन ठेकेदार को देय किसी भी राशि से अन्यथा वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा। बैंक उक्त अधिनियम के तहत अपने खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध के और बैंक को उन सभी लागतों के लिए बैंक की संतुष्टि के लिए पूर्ण सुरक्षा देने पर, जिसके लिए बैंक इस तरह के दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।

32. कार्यों का परित्याग

यदि निविदा की स्वीकृति के बाद किसी भी समय, बैंक किसी भी कारण से पूरे या किसी भी हिस्से को पूरा करने की आवश्यकता नहीं करेगा, तो बैंक का इंजीनियर ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस देगा जिसके पास कोई नहीं होगा

मुआवजे के किसी भी भुगतान या अन्यथा किसी भी लाभ या लाभ के कारण जो भी वह पूरे कार्यों के निष्पादन से प्राप्त हो सकता है।

33. अधिशेष सामग्री की वापसी

इस संविदा के सभी खंडों में से किसी में भी इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, जहां संविदा के निष्पादन के लिए कोई भी सामग्री बैंक की सहायता से सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या परमिट या लाइसेंस के तहत खरीदी जाती है, ठेकेदार उक्त सामग्री को आर्थिक रूप से और पूरी तरह से संविदा के उद्देश्य के लिए रखेगा और बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं करेगा, और उन्हें बैंक को वापस कर दें, यदि बैंक द्वारा आवश्यक मूल्य पर बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर सामग्री की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए कि बिक्री कर, चुंगी और उसके संबंध में ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए ऐसे अन्य लेवी सहित खरीद मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। उपरोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार, लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या विश्वास के अपराधिक उल्लंघन के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, बैंक के लिए सभी राशि, लाभ या लाभ के परिणामस्वरूप उत्तरदायी होगा या जो सामान्य रूप से इस तरह के उल्लंघन के कारण उसे हुआ होगा।

34. ठेकेदार, यदि व्यक्ति हो, की मृत्यु की स्थिति में संविदा समाप्त करने का बैंक का अधिकार

इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपचार के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार एक व्यक्ति होने के नाते, मर जाता है, तो बैंक के पास इस तरह की समाप्ति के लिए कोई दायित्व उठाए बिना संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा।

35. परीक्षण

बैंक के इंजीनियर द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र/खरीद बिल यदि आवश्यक हो तो प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

36. यौन उत्पीड़न की रोकथाम

- (a) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए ठेकेदार/एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
- (b) बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।
- (c) ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे ठेकेदार के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है।
- (d) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (e) ठेकेदार अपने कर्मचारियों की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो बैंक के परिसर में तैनात हैं।

37. गैर-प्रकटीकरण खंड

संविदाकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान ठेकेदार के कब्जे या जानकारी में आ सकता है, किसी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। ठेकेदार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके इसके दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक ऐसा करना चाहिए। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या समाप्ति पर भी बने रहेंगे।

38. कार्यस्थल पर कार्य

- i. ठेकेदार कार्यस्थल का निरीक्षण करेगा और अपने लिए निष्पादित किए जाने वाले कार्य की प्रकृति, स्वरूप और सीमा का पता लगाएगा और इन विनिर्देशों के इरादे और उद्देश्य के साथ बनाने के लिए विनिर्देशों, ड्राइंग्स या मात्रा-अनुसूची में विशेष रूप से उल्लिखित या नहीं, सभी वस्तुओं को शामिल करेगा।
 - ii. कोटेशन प्रस्तुत करने से पहले, ठेकेदार को सूचना दी जाती है कि वह कार्यस्थल का निरीक्षण करे और कार्य के दायरे को पूरी तरह से समझे। किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने के मामले में, ठेकेदार बैंक के इंजीनियर से संपर्क कर सकता है।
 - iii. ठेकेदार के मजदूर को कार्य के दौरान छोड़कर परिसर के भीतर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - iv. कार्य के लिए आवश्यक विद्युत शक्ति मौजूदा आपूर्ति बिंदु से एक कार्यस्थल पर उपलब्ध से खींची जा सकती है। फ्यूज, तार आदि के साथ आवश्यक स्विच बोर्ड और कार्यस्थल पर बिजली खींचने के लिए आवश्यक अन्य सामान की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जानी होगी।
 - v. स्थानीय निकायों से आवश्यक अनुमति, यदि कोई हो, ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर प्राप्त करनी होगी।
 - vi. कार्य के लिए संपूर्ण सामग्री को केवल सीढ़ियों के माध्यम से कार्य क्षेत्र में लाया जाएगा और बैंक की लिफ्टों का उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
 - vii. इच्छुक ठेकेदार सहायक महाप्रबंधक, संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के कार्यालय से निविदा के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है।
 - viii. ठेकेदार नोट कि इस कार्य के लिए शामिल क्षेत्र आवासीय भवन के अंदर है। इसलिए, यह इमारत कब्जे में है। इसलिए, ठेकेदार को कॉलोनी में रहने वाले निवासियों को कोई असुविधा पैदा किए बिना अपना कार्य करना होगा।
 - ix. कार्य क्षेत्र को बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के दिन-प्रतिदिन के आधार पर मलबे से साफ करने की आवश्यकता है।
 - x. कार्य के स्थल पर या तो ठेकेदार को कार्य की निगरानी के लिए स्वयं उपस्थित होना चाहिए या फिर कार्यस्थल पर कार्य की निगरानी के लिए एक योग्य पर्यवेक्षक को तैनात करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। बैंक के इंजीनियर द्वारा पर्यवेक्षक को दिए गए किसी भी निर्देश को ठेकेदार को दिया गया माना जाएगा और उससे इसी तरह के अनुपालन की अपेक्षा की जाएगी।
 - xi. बैंक/अन्य संपदा (परिसर के अंदर) को हुई किसी भी क्षति को ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर पूरा किया जाएगा।
 - xii. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के पास प्रतिभूति संबंधी जांच की सुविधा के लिए कुछ आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी) जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि हैं। यदि श्रमिकों के पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है, तो उन्हें बैंक भवन परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
- मैं/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों को समझ लिया है और वे मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

स्थान: निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक:

नाम और पदनाम:

मुहर सहित फर्म का नाम

खंड जी

एक बोलीदाता निम्नलिखित राउंड में बोली लगाने से प्रतिबंध/अयोग्यता के लिए उत्तरदायी है:

1. यदि यह निर्धारित किया जाता है कि बोलीदाता ने अखंडता की संहिता के उल्लंघन में निम्नलिखित कार्य या चूक की है:

- a) खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ के बदले में या अन्यथा खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत, इनाम या उपहार या किसी भी भौतिक लाभ की पेशकश, याचना या स्वीकृति करना।
- b) कोई भी चूक या गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने का प्रयास कर सकती है ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किया जा सके, या दायित्व से बचा जा सके।
- c) कोई भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार जो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित कर सकता है।
- d) खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने या व्यक्तिगत लाभ के लिए बोली लगाने वाले को खरीद इकाई द्वारा प्रदान की गई जानकारी का अनुचित उपयोग।
- e) बोली लगाने वाले और खरीद इकाई के किसी भी अधिकारी के बीच निविदा या संविदा की निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित कोई भी वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन: जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद इकाई के निर्णय को प्रभावित कर सकता है।
- f) खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी पक्ष या उसकी संपदा को नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी दबाव या कोई खतरा।
- g) किसी भी जांच में बाधा या खरीद प्रक्रिया की लेखा परीक्षा।
- h) निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या संविदा सुरक्षित करने के लिए झूठी घोषणा करना या गलत जानकारी प्रदान करना।
- i) हितों के टकराव का खुलासा करने में विफल।
- j) के उपबंधों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था के साथ किए गए किसी भी पिछले उल्लंघन का खुलासा करने में विफल रहा या किसी भी सार्वजनिक खरीद संस्था/संस्था द्वारा प्रतिबंधित किया जा रहा है

2. सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन के अलावा बोलीदाता द्वारा किसी भी कार्रवाई या चूक के लिए, जो बैंक की राय में घटिया सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की आपूर्ति पर, कार्यों का परित्याग, कार्यों की खराब गुणवत्ता, निविदा की शर्तों का पालन करने में विफलता आदि जैसे कारणों से प्रतिबंध की गारंटी देता है।

3. यदि बोलीदाता को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है- (ए) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत; या (बी) भारतीय दंड संहिता या उस समय लागू कोई अन्य कानून, सार्वजनिक खरीद संविदा के निष्पादन के हिस्से के रूप में जीवन या संपदा के किसी भी नुकसान या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के लिए।

सार्वजनिक संस्थानों (संस्थाओं) द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में वचन
(निविदाकर्ता द्वारा उनके लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

कार्य का नाम **बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर की दूसरी मंजिल स्थित क्षेत्र (विद्युत कार्य) का नवीनीकरण**

1. मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता है कि

(क) मैं/हम या हमारी कोई संबद्ध फर्म* भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में नहीं डाला गया है..... (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि)।

(ख) मैंने/हमने या हमारी किसी संबद्ध फर्म* ने पिछले तीन वर्षों में भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्था/संस्था के साथ सत्यनिष्ठा संहिता के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है.....। (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि)।

(ग) मैं/हम बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे, यदि मैं/हम या हमारी कोई संबद्ध फर्म * भारत या अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था द्वारा या उससे पहले या उससे पहले प्रतिबंधित / निलंबित / काली सूची में डाल दिया जाता है।

2. मैं/हम..... (फर्म का नाम) घोषणा करता है कि मैं/हम या हमारी संबद्ध फर्म* (संबद्ध फर्मों का नाम) द्वारा प्रतिबंधित किया गया है/निलंबित/काली सूची में डाल दिया गया है/कर दिया गया है। (भारत या किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) और यह तक प्रभावी (तारीख)। आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए इस तरह के पत्र की एक प्रति संलग्न है।

(आवेदक की मुहर और हस्ताक्षर)

दिनांक:

स्थान:

नोट: उपरोक्त दो घोषणाओं में से एक को हटा दें जो लागू नहीं है

*एलाइड फर्म: एक फर्म को "एलाइड फर्म" कहा जाएगा यदि प्रबंधन कॉमन है, या पर्याप्त या बहुमत शेयर प्रतिबंधित/निलंबित फर्म के स्वामित्व में हैं और इसके आधार पर इसकी एक नियंत्रित शक्ति है। इसके अलावा, सभी उत्तराधिकारी फर्मों को भी संबद्ध फर्मों के रूप में माना जाएगा।



**भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर**

अनुलग्नक I

करार की शर्तें

यह करारा भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर प्रथम पक्ष जिसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400001 में है (इसके बाद "बैंक" कहा जाता है) और दूसरे पक्ष _____ (इसके बाद "ठेकेदार" कहा जाता है) के बीचको किया गया।

जबकि बैंक " बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर की दूसरी मंजिल स्थित क्षेत्र (विद्युत कार्य) का नवीनीकरण का कार्य" कराने का इच्छुक है और बैंक के इंजीनियर द्वारा या उसके निर्देशन में तैयार किए जाने वाले कार्य को दर्शाने और वर्णन करने के लिए मात्रा के ड्राइंग्स और बिल बनाए हैं।

और जबकि ठेकेदार यहां निर्धारित शर्तों और विशेष शर्तों में निर्धारित शर्तों और करार की मात्रा और शर्तों की अनुसूची में निर्धारित शर्तों (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तें" कहा गया है) पर निर्धारित कार्यों को निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है और/या उक्त विनिर्देश में वर्णित और उसमें संबंधित दर पर मात्रा-अनुसूची में शामिल किया गया है उसमें प्राप्त राशि या ऐसी अन्य राशि के रूप में निर्धारित करें जो उसके तहत देय हो जाएगी (इसके बाद "उक्त करार राशि" के रूप में संदर्भित)।

अब इस पर सहमति इस प्रकार है- :

1. उक्त शर्तों में निर्धारित समय पर और तरीके से भुगतान की जाने वाली उक्त करार राशि को ध्यान में रखते हुए, ठेकेदार उक्त शर्तों पर और उनके अधीन उक्त आरेखों पर निर्धारित कार्य को निष्पादित और पूरा करेगा और उक्त विनिर्देशों और मात्रा-अनुसूची में वर्णित है।
2. बैंक ठेकेदार को उक्त करार राशि या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय पर और तरीके से देय हो जाएगी।
3. कार्य के निष्पादन, निर्माण की गुणवत्ता, सामग्री की गुणवत्ता, परियोजना की प्रगति और पूरा होने आदि के संबंध में उक्त स्थिति में "बैंक के इंजीनियर" शब्द का अर्थ उप महाप्रबंधक (तकनीकी), या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित कोई अन्य व्यक्ति होगा। जहां तक करार के प्रावधान के संचालन का सवाल है, अर्थात् मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के निपटारे से संबंधित खंड, शब्द "बैंक के इंजीनियर" को संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के उप महाप्रबंधक/प्रभारी अधिकारी के रूप में पढ़ा जाएगा।

4. उक्त शर्तों और परिशिष्टों को इस करार के हिस्से के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा, और इसके लिए पक्ष क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे, उक्त शर्तों में क्रमशः अपनी ओर से समझौतों का पालन करेंगे।
5. योजनाएं, करार और यहां उल्लिखित दस्तावेज इस करार का आधार बनेंगे।
6. यह ठेका न तो एक निश्चित एकमुश्त करार है और न ही एक आंशिक कार्य संविदा है, लेकिन **बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर की दूसरी मंजिल स्थित क्षेत्र (विद्युत कार्य) का नवीनीकरण** के लिए निविदा के संबंध में कार्य करने के लिए एक करार है, जिसका भुगतान मात्रा-अनुसूची में निहित दरों पर या उक्त शर्तों में प्रदान की गई दरों पर वास्तविक मापी गई मात्रा के अनुसार किया जाना है।
7. ठेकेदार सिविल कार्यों, स्वच्छता कार्य और फिटिंग की स्थापना, स्थायी जल आपूर्ति, विद्युत प्रतिष्ठानों, फिटिंग और अन्य सहायक कार्यों से संबंधित सभी कार्यों को करने के लिए उक्त शर्तों में निर्धारित तरीके से हर उचित सुविधा प्रदान करेगा, और ऐसे कार्यों के पूरा होने के बाद दीवारों, फर्शों आदि को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा।
8. बैंक इस करार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी भी कार्य की वस्तु को जोड़कर या छोड़कर या उसी के कुछ हिस्सों को पूरा करके कार्य के चित्र और प्रकृति को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
9. ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करते समय ठेकेदार के कब्जे या जानकारी में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। ठेकेदार करार के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके इसके दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और किसी भी कार्य को प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के कारण बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से करार के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक हर्जाने का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति के बाद भी लागू माने जाएंगे।
10. ठेकेदार एतद्वारा कार्य अवार्ड पत्र की तारीख के 14 वें दिन से काम शुरू करने और 75 दिनों के भीतर पूरे काम को पूरा करने के लिए सहमत होता है, फिर भी इस तरह के रूप में लिखित रूप में समय के विस्तार के प्रावधानों के अधीन (यानी करार के विलेख के माध्यम से या पत्रों/ईमेल के आदान-प्रदान द्वारा) जैसा कि पार्टियों द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित किया जा सकता है।
11. इस करार के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल भुवनेश्वर में किए जाएंगे।
12. इस करार से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवादों को भुवनेश्वर में उत्पन्न माना जाएगा और केवल भुवनेश्वर के न्यायालयों के पास इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

13. इस करार के कई भागों को ठेकेदार द्वारा पढ़ा गया है और ठेकेदार द्वारा पूरी तरह से समझा गया है।
14. सफल ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत मूल निविदा, निविदा आहरणों का एक पूरा सेट जो निविदाकर्ता को उपलब्ध कराया गया था या इच्छुक निविदाकर्ताओं द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया गया था, बैंक और सफल निविदाकर्ता के बीच आदान-प्रदान किए गए सभी पत्राचार निविदा खोलने की तारीख के बाद करार के अवार्ड की तारीख तक और पत्र संख्या वाले कार्य आदेश दिनांकित _____ करार का हिस्सा होगा।
15. रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए ठेकेदार/एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
- (a) बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।
- (b) ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा जिसे ठेकेदार के कर्मचारी को शामिल होने की घटना के मामले में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार आईडी के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है।
- (c) ठेकेदार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (d) ठेकेदार अपने उन कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो बैंक के परिसर में तैनात हैं।
16. ठेकेदारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रम अधिनियम और लागू किसी अन्य अधिनियम का पालन करना होगा। सांविधिक मानदंडों/अपेक्षाओं के अनुपालन में ठेकेदार द्वारा चूक के कारण कार्य में किसी सांविधिक निकाय द्वारा जारी/लगाए गए नोटिस/जुर्माना, यदि कोई हो, का भुगतान ठेकेदार द्वारा बैंक को किसी भी दावे के बिना किया जाएगा।

17. अधिशाली भाषा

यह करार अंग्रेजी और हिंदी में निष्पादित किया गया है। यदि इस करार का हिंदी अनुवाद अंग्रेजी संस्करण से मेल नहीं खाता है या इसमें अंग्रेजी संस्करण के अलावा या उससे अलग शब्द शामिल हैं, तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

साक्ष्य के तौर पर, जहां बैंक और ठेकेदार ने इस करार पहले यहां ऊपर दिए गए अनुसार दिन और वर्ष को दो प्रतियों में निष्पादित किया है। (यदि ठेकेदार एक साझेदारी या एक व्यक्ति है)।

साक्ष्य के तौर पर, जहां बैंक ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से इन करार पर हस्ताक्षर किए हैं और ठेकेदार ने अपनी सामान्य मुहर लगाई है और उक्त दो डुप्लिकेट/इन करार और उक्त दो

डुप्लिकेट प्रतियों को अपनी ओर से पहले यहां ऊपर दिए गए अनुसार दिन और वर्ष को निष्पादित किया है। (यदि ठेकेदार एक कंपनी है)।

**भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से हस्ताक्षरित
और सुपुर्द**

**ठेकेदार की ओर से हस्ताक्षरित
और सुपुर्द**

(नाम और पदनाम)

(नाम और पदनाम)

गवाह की उपस्थिति में:

गवाह की उपस्थिति में:

i) _____

i) _____

पता /Address _____

पता /Address _____

ii) _____

ii) _____

पता /Address _____

पता /Address _____

अनुलग्नक II
ईएमडी के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक
भुवनेश्वर

स्थान
तारीख

प्रिय महोदय/महोदया,

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर की दूसरी मंजिल स्थित क्षेत्र (विद्युत कार्य) का नवीनीकरण जबकि

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, जिसका सेंट्रल ऑफिस शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है और एक ऑफिस भुवनेश्वर में है (जिसे आगे 'बैंक' कहा जाएगा), ने **बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर की दूसरी मंजिल स्थित क्षेत्र (विद्युत कार्य) का नवीनीकरण के लिए निविदा हेतु ई-निविदा आमंत्रित करता है**, जो निविदा डॉक्यूमेंट्स में उल्लिखित शर्तों पर होगी।

- 1 निविदा की शर्तों में से एक यह है कि ठेकेदार को अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट के तौर पर _____ रुपये (_____ रुपये मात्र) की बैंक गारंटी देनी होगी।
- 2 मेसर्स _____, (इसके बाद से ठेकेदार कहा जाएगा)

ठेकेदार), जो हमारे लोग हैं, उस कार्य के लिए अपना निविदा जमा करना चाहते हैं और उन्होंने हमसे रु..... (.....रु.) की रकम के लिए बैंक को गारंटी देने की रिक्वेस्ट की है।

अब यह गारंटी गवाह है

- 1 हम _____ (बैंक) इसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, उनके उत्तराधिकारियों के साथ सहमत हैं और यह वचन देते हैं कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की स्थिति में भारत इस नतीजे पर पहुँचता है कि ठेकेदार ने निविदा की शर्तों के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, जो नतीजा हम पर और ठेकेदार पर भी लागू होगा, तो हम रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की माँग पर, बिना किसी आपत्ति के रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया को _____ रुपये (_____ रुपये) का भुगतान करेंगे।

हमारी गारंटी को उल्लिखित शर्तों के तहत ठेकेदार की ज़िम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए बयाना जमा के बराबर माना जाएगा, लेकिन, ऐसी रकम के लिए हमारी ज़िम्मेदारी इससे ज़्यादा नहीं होगी।

हम यह भी पुष्टि करने के लिए सहमत हैं कि राशि _____
केवल) से अधिक नहीं होगी।

रु. _____/- (रुपये

जैसा कि ऊपर बताया गया है, _____/- (रुपये _____
केवल) हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के, सिर्फ रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया से लिखित में नोटिस मिलने पर मांग करने पर पेमेंट कर देंगे, जिसमें बताया गया हो कि यह रकम उन्हें देनी है और हम कोई और सबूत या सबूत नहीं मांगेंगे और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया का नोटिस हमारे लिए पक्का और ज़रूरी होगा और हम इस पर किसी भी तरह से सवाल नहीं उठाएंगे। हम ऊपर उल्लिखित नोटिस के मिलने की तारीख से एक हफ़्ते के अंदर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा क्लेम की गई रकम का पेमेंट करने का वादा करते हैं।

2 हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया और ठेकेदार के बीच हुए करार या एग्रीमेंट्स या दूसरी समझ से अलग होगी।

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की पहले से लिखित मंजूरी के बिना हम यह गारंटी रद्द नहीं करेंगे।

हम इस बात पर भी सहमत हैं कि –

- a) इस करार की शर्तों को लागू करने में या इस निविदा और/या इसके तहत निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की तरफ से कोई भी नरमी या कमीशन, या रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा ठेकेदार को कोई समय देना या कोई नरमी दिखाना या इससे जुड़े किसी भी दूसरे मामले में, हमें और इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी को किसी भी तरह से खत्म नहीं करेगा। यह गारंटी सिर्फ तभी खत्म होगी जब ठेकेदार अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे और यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो हमारी तरफ से रु.. _____/- (रु..... केवल) से ज़्यादा की रकम का पेमेंट किया जाएगा
- b) इसके अंतर्गत हमारी देनदारी _____/- (रुपये _____ केवल) से अधिक नहीं होगी।
- c) इस करार के तहत हमारी ज़िम्मेदारी पर हमारे उल्लिखित लोगों की तरफ से उस कार्य के लिए निविदा देने में किसी भी कमी या गड़बड़ी या उसके तहत उनकी ज़िम्मेदारियों या हमारे उल्लिखित लोगों के संविधान में बदलाव या विघटन का कोई असर नहीं पड़ेगा।
- d) यह गारंटी _____ तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया चाहे, तो इस गारंटी को उनके उल्लिखित समय के लिए, उन्हीं शर्तों और नियमों पर नवीकृत किया जा सकेगा जो इसमें दी गई हैं।
- e) इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी तब तक खत्म हो जाएगी जब तक कि इन शर्तों को ऊपर

उल्लिखित तरीके से _____ तारीख को या उस दिन नवीकृत नहीं किया जाता जब हमारे उल्लिखित लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं, जिसके लिए सिर्फ़ रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया का प्रमाण ही सबूत है, जो भी तारीख बाद में हो। जब तक उस तारीख से छह महीने के अंदर या किसी बढ़ाए गए समय के अंदर हमारे खिलाफ़ कोई दावा या केस या कार्रवाई नहीं की जाती, इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ़ रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के सभी अधिकार ज़ब्त कर लिए जाएँगे और हमें इसके तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों और देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

भवदीय,

_____ बैंक

अधिकृत अधिकारी

(नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, जहाँ इसे बनाया गया है और इस पर उस अधिकारी के हस्ताक्षर होगा जिसके साइन और अथॉरिटी को प्रमाणित किया जाएगा)।

अनुलग्नक III
परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा
(गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक
भुवनेश्वर

स्थान
तारीख

प्रिय महोदय/महोदया,

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर की दूसरी मंजिल स्थित क्षेत्र (विद्युत कार्य) का नवीनीकरण

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका सेंट्रल ऑफिस शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) ने ऊपर उल्लिखित प्रोजेक्ट (जिसे आगे "संविदा" कहा जाएगा) के लिए संविदा मेसर्स _____ (ठेकेदार का नाम) (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा जाएगा, जिसमें उसके उत्तराधिकारी और असाइनी शामिल होंगे) को दिया है।

और जबकि ठेकेदार उक्त संविदा द्वारा आरबीआई को एक कार्यनिष्पादन प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है।

संविदा में निहित नियमों और शर्तों के उक्त ठेकेदार द्वारा उचित पूर्ति के लिए ₹. _____ (रुपये _____ केवल) (आंकड़ों और शब्दों में राशि) की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए बैंक गारंटी।

हम, _____ (बैंक का नाम), (इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा) मेसर्स _____, ठेकेदार के अनुरोध पर, संविदा की शर्तों और नियमों की उचित पूर्ति के लिए कार्यनिष्पादन गारंटी के रूप में आरबीआई को _____ से अधिक राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी गवाह है

- हम _____ (बैंक का नाम) इसके साथ सहमत हैं और आरबीआई, उनके उत्तराधिकारी, असाइनी के साथ यह वादा करते हैं कि यदि आरबीआई इस नतीजे पर पहुँचता है कि ठेकेदार ने संविदा की शर्तों के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, तो यह नतीजा हम पर और उस ठेकेदार पर भी लागू होगा; आरबीआई की माँग पर, हम आरबीआई को बिना किसी आपत्ति के, _____ रुपये (रुपये _____ सिर्फ) या आरबीआई द्वारा माँगी गई कोई भी कम रकम देंगे। हमारी गारंटी को उस संविदा के तहत ठेकेदार की ज़िम्मेदारियों को ठीक से

पूरा करने के लिए परफॉर्मेंस गारंटी रकम के बराबर माना जाएगा, लेकिन, ऐसी रकम के लिए हमारी ज़िम्मेदारी _____ रुपये (रुपये _____ केवल) से ज्यादा नहीं होगी।

2. हम यह भी पुष्टि करने के लिए सहमत हैं कि राशि _____/- (रुपये _____ केवल) से अधिक नहीं होगी।

_____-/- (रुपये _____ केवल) जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमारे द्वारा बिना किसी आपत्ति या विरोध के, केवल भारतीय रिज़र्व बैंक से मांगने पर, लिखित में नोटिस प्राप्त होने पर भुगतान किया जाएगा जिसमें कहा गया हो कि राशि उन्हें देय है और हम कोई और सबूत या प्रमाण नहीं मांगेंगे और भारतीय रिज़र्व बैंक का नोटिस हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी संबंध या तरीके से इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। बैंक किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में ठेकेदार द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद/विवादों के बावजूद आरबीआई को इस प्रकार मांगी गई कोई भी राशि का भुगतान करेगा और इस गारंटी के तहत देयता पूर्ण और स्पष्ट होगी। हम उपरोक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया और ठेकेदार के बीच हुए करार या एग्रीमेंट्स या दूसरी समझ से अलग होगी।
4. आरबीआई की पहले से लिखित मंजूरी के बिना हम यह गारंटी रद्द नहीं करेंगे।

हम इस बात पर भी सहमत हैं कि –

- (a) इस करार की शर्तों को लागू करने में या इस निविदा और/या इसके तहत निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की तरफ से कोई भी नरमी या कमीशन, या रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा ठेकेदार को कोई समय देना या कोई नरमी दिखाना या इससे जुड़े किसी भी दूसरे मामले में, हमें और इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी को किसी भी तरह से खत्म नहीं करेगा। यह गारंटी सिर्फ़ तभी खत्म होगी जब ठेकेदार अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे और यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो हमारी तरफ से ₹. _____ (रुपये _____ केवल) की रकम का पेमेंट करके इसे निष्पादित किया जाएगा

- (b) इसके अंतर्गत हमारी देनदारी ₹. _____ (रुपये _____ केवल) से अधिक नहीं होगी।

- (c) इस करार के तहत हमारी ज़िम्मेदारी पर हमारे उल्लिखित लोगों/क्लाइंट्स की तरफ से किसी भी कमी या गड़बड़ी या इसके तहत उनकी ज़िम्मेदारियों या हमारे उल्लिखित लोगों के संविधान में बदलाव या विघटन का कोई असर नहीं पड़ेगा।

(d) यह गारंटी तब तक लागू रहेगी_____ (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड से 60 दिन आगे) बशर्ते कि यदि RBI चाहे, तो इस गारंटी को उनके उल्लिखित समय के लिए, उन्हीं शर्तों और नियमों पर नवीकृत किया जाएगा जो इसमें दी गई हैं।

(e) इन दस्तावेजों के तहत हमारी ज़िम्मेदारी तब तक खत्म हो जाएगी जब तक कि इन दस्तावेजों को ऊपर उल्लिखित तरीके से उस दिन या उस दिन नवीकृत नहीं किया जाता जब हमारे उल्लिखित लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं, जिसके लिए आरबीआई का लिखा हुआ सर्टिफिकेट ही पक्का सबूत है, चाहे तारीख बाद की हो। जब तक हमारे खिलाफ़ किसी बड़े हुए समय के अंदर कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई नहीं की जाती, इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ़ आरबीआई के सभी अधिकार ज़ब्त कर लिए जाएँगे और हमें इसके तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों और देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

जिसके साक्ष्य स्वरूप मैंने/हमने बैंक की ओर से इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं और मुहर लगाई है, तारीख -----
----- (महीना) (वर्ष) को विधिवत अधिकृत होकर ऐसा किया गया है ।

_____ (बैंक का नाम) के लिए और उसकी ओर से

अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम:

पद का नाम

बैंक की मुहर/मुहर

.....की उपस्थिति में साइन, मुहर और डिलीवर किया गया,

गवाह 1

हस्ताक्षर

नाम

पता

(नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, जहाँ इसे बनाया गया है और इस पर उस अधिकारी के हस्ताक्षर होगा जिसके साइन और अथॉरिटी को वेरिफाई किया जाएगा)।

अनुलग्नक- "IV"

ठेकेदार के परफॉर्मेंस के संबंध में ग्राहक का सर्टिफिकेट

ग्राहक का नाम और पता

श्री/मेसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण

- 1 काम का नाम और जानकारी
- 2 संविदा संख्या और दिनांक
- 3 संविदा की राशि
- 4 कार्य शुरू करने की तारीख
- 5 पूरा होने की निर्धारित तिथि
- 6 पूरा होने की वास्तविक तिथि
- 7 देरी के लिए लगाए गए मुआवज़े का ब्यौरा (यदि कोई हो तो रकम बताएं)
- 8 पूरे किए गए कार्य की कुल लागत और किया गया भुगतान
- 9 संबंधित अथॉरिटी का नाम और पता जिसके तहत काम किया गया
- 10 क्या ठेकेदार ने काम करते समय क्वालिफाइड इंजीनियर/ओवरसियर को काम पर रखा था?
- 11 i) काम की क्वालिटी (ग्रेडिंग बताएं)
उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/
अच्छा/संतोषजनक/खराब
ii) कम रेट पर दिए गए काम की रकम, यदि कोई हो।
- 12 i) क्या ठेकेदार आर्बिट्रेशन के लिए गया था?
ii) यदि हाँ, तो क्लेम की कुल रकम
iii) कुल दी गई राशि
- 13 ठेकेदार की काबिलियत पर कमेंट।
क) तकनीकी दक्षता
उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/
अच्छा/संतोषजनक/खराब
ख) वित्तीय सुदृढ़ता
उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/
अच्छा/संतोषजनक/खराब

ग) पर्याप्त टी एंड पी का जुटाना

उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/
अच्छा/संतोषजनक/खराब

d) जनशक्ति का जुटाव

उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/
अच्छा/संतोषजनक/खराब

ई) सामान्य व्यवहार

उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/
अच्छा/संतोषजनक/खराब

**रिपोर्टिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर*कार्यालय की मुहर
के साथ**

*** सरकारी/पब्लिक सेक्टर कंपनियों के लिए किए गए कामों के लिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट/ग्राहक सर्टिफिकेट के बारे में, सर्टिफिकेट पर संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या उसके बराबर या उससे ऊंचे रैंक के अधिकारी के साइन होने चाहिए। प्राइवेट कंपनियों के लिए किए गए कामों के लिए, क्रेडेंशियल/संविदा की रकम साबित करने के लिए TDS की कॉपी जमा करनी होगी।**

(i) सभी कॉलम ठीक से भरे जाने चाहिए

(ii) हर प्रीक्वालिफिकेशन काम के लिए ग्राहक सर्टिफिकेट जमा करना होगा।

(अनुलग्नक - V)

बैंकर्स प्रमाणपत्र का प्रारूप

संदर्भ संख्या: _____

दिनांक: _____

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
पंडित जे.एल. नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर-751001

आदरणीय महोदय/महोदया,

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार मैसर्स/श्री _____, जो हमारे बैंक के ग्राहक हैं और जिनका पता हाशिये (Margin) में अंकित है, प्रतिष्ठित हैं और ₹37,16,700/- (रुपये चौदह लाख उनतालीस हजार दो सौ इक्यावन मात्र) की सीमा तक के किसी भी संविदा/प्रतिबद्धता के लिए विश्वसनीय माने जा सकते हैं। यह प्रमाणपत्र बैंक या उसके किसी भी अधिकारी पर बिना किसी गारंटी या जिम्मेदारी के जारी किया जा रहा है।

आपके अवलोकन और रिकॉर्ड के लिए अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	विवरण	बैंक की टिप्पणियाँ
1.	फर्म की संरचना (साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड/प्रोपराइटरशिप/पब्लिक लिमिटेड)	
2.	फर्म के प्रोपराइटर/साझेदारों (पार्टनर्स)/निदेशकों (डायरेक्टर्स) के नाम।	
3.	फर्म द्वारा ली गई क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा।	
4.	लेन-देन/व्यवहार	
5.	वह अवधि जब से फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है।	
6.	कोई अन्य टिप्पणी।	

(हस्ताक्षर)
बैंक की ओर से

नोट:

- बैंकर्स प्रमाणपत्र बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए, और आरबीआई (RBI) को संबोधित लिफाफे में मुहरबंद होना चाहिए।
- साझेदारी फर्म (Partnership firm) के मामले में, प्रमाणपत्र में उन सभी साझेदारों के नाम शामिल होने चाहिए जो बैंक में दर्ज हैं।

(हस्ताक्षर)
बैंक की ओर से

अनुलग्नक - VI

i. संगठन द्वारा किए गए ऐसे ही कामों की लिस्ट , कम से कम पांच साल का अनुभव। काम जून 30, 2021 को या उससे पहले किए गए हों।

क्रमांक	काम का नाम और वर्क ऑर्डर नंबर और तारीख	मालिक का नाम और पता	कार्य की प्रकृति और विशिष्टता	संबंधित अधिकारी जिसके अधीन कार्य किया गया, उसका नाम और पूरा पता, Email ID	मात्रा	क्या काम समय पर पूरा हुआ?	टिप्पणी

ii. जून 30, 2026 को खत्म होने वाले पिछले 5 सालों के दौरान संगठन द्वारा किए गए इसी तरह के कामों की डिटेल्स।

क्रमांक	नाम और फर्म का पता	समान कार्य की प्रकृति	कार्य का मूल्य	कार्य का कार्य चाहे समय पर पूरा हुआ हो अथवा नहीं (कार्य शुरू होने और समाप्त होने की तारीख	कार्य आदेश के अनुसार समापन अवधि	फर्म का फैक्स /फोन संख्या और संपर्क व्यक्ति की ईमेल आईडी

स्थान:

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक - VII

प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए प्रारूप (उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

हम.....(बोलीदाता का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता)
इसके द्वारा श्री/सुश्री का गठन, नियुक्ति और प्राधिकृत
करते हैं (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत है और
..... के पद पर है।

हमारे वकील के रूप में, हमारे नाम पर और हमारी ओर से, ऐसे सभी कार्यों और वस्तुओं के संबंध में या हमारी बोली के लिए आवश्यक वस्तुएं करने के लिए **बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर की दूसरी मंजिल स्थित क्षेत्र (विद्युत कार्य) का नवीनीकरण** के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए वस्तु दर करार के आधार पर सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने और जानकारी / प्रतिक्रियाएं प्रदान करने सहित, भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करने और उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ आम तौर पर कार्य करने के संबंध में अधिकृत हैं।

हम इस पावर ऑफ अटॉर्नी के अनुसार हमारे उक्त वकील द्वारा कानूनी रूप से किए गए सभी कार्यों और वस्तुओं की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह कि हमारे उपरोक्त वकील द्वारा किए गए सभी कार्य और वस्तुएं हमेशा हमारे द्वारा की गई मानी जाएंगी और हमेशा हमारे द्वारा की गई हैं।

नोट:

पावर ऑफ अटॉर्नी पर ठीक से मुहर लगाई जानी चाहिए और नोटरीकृत किया जाना चाहिए

प्रस्तुत पावर ऑफ अटॉर्नी अपरिवर्तनीय होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर)

नाम

अनुलग्नक - VIII

इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट

1.	दोष देयता अवधि या वारंटी	वर्चुअल पूर्णता प्रमाणपत्र की तारीख से बारह माह
2.	अंतिम माप की अवधि और बिजल	अंतरिम बिल के लिए 30 दिन और अंतिम विधेयक के लिए 90 दिन का समय
3.	कार्य प्रारंभ होने की दिनांक	कार्य आदेश जारी करने के पत्र की तारीख के 14 वें दिन से।
4.	पूरा होने की अवधि	वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट की तारीख
5.	कार्य पूरा करने में विलंब के लिए परिसमापन क्षति/जुर्माना	प्रति सप्ताह निविदा की संविदा लागत का @ 0.25% और आनुपातिक रूप से उसका हिस्सा ठेकेदार के कार्यों के कारण देरी की समग्र वास्तविक सीमा के आधार पर लगाया जाएगा, जो स्वीकृत निविदा राशि के अधिकतम 10% के अधीन होगा।
6.	अंतरिम प्रमाणपत्र के लिए कार्यों का मूल्य	रु10.00 लाख
7.	प्रतिधारण प्रतिशत	प्रत्येक बिल (आरए और अंतिम बिल) से 5% जो एक वर्ष की दोष देयता अवधि के बाद जारी किया जाएगा।
8.	वर्चुअल समापन के बाद प्रतिभूति जमा राशि की किस्त	एसडी के रूप में आरएम दोष देयता अवधि के बाद जारी की जाएगी, बशर्ते उल्लिखित दोषों (यदि कोई हो) को संतोषजनक ढंग से ठीक किया गया हो

अनुलग्नक IX

वाणिज्यिक विचलन की अनुसूची

हम पुष्टि करते हैं कि नीचे दिए गए डेविशन को छोड़कर बैंक के सभी कमर्शियल नियम व शर्तें और विशिष्टाएं:

क्रमांक	भाग सं.	खण्ड संख्या	विचलन प्रस्तावित
1	2	3	4

निविदाकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर।

नाम

पदनाम

तारीख

अनुलग्नक X

तकनीकी विचलन की अनुसूची

हम पुष्टि करते हैं कि नीचे सूचीबद्ध विचलन को छोड़कर बैंक के सभी तकनीकी नियम और शर्तें और विनिर्देश

क्रमांक	भाग संख्या	उपखंड संख्या	प्रस्तावित विचलन
1	2	3	4

निविदाकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर।

नाम

पदनाम

तारीख

अनुलग्नक XI
कम्प्यूटरीकृत मापन पुस्तक का प्रारूप
Format of Computerized Measurement Book

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
भुवनेश्वर कार्यालय
BHUBANESWAR OFFICE

कम्प्यूटरीकृत मापन पुस्तक

(पेज 1 से __)

यह पुस्तक मैसर्स _____ द्वारा जारी की गई है।

प्रमाणित किया गया कि इस पुस्तक में __ पृष्ठ हैं

जिस अधिकारी को पुस्तक जारी की जाती है, उसके हस्ताक्षर

समप्र-संपदा विभाग के हस्ताक्षर

II
विषय-वस्तु

क्रम संख्या	वस्तुओं का विवरण	पृष्ठ सं

III
मापन परीक्षण का सारांश
परीक्षण जांच माप का सार

क्रम संख्या	मदों के विवरण	पृष्ठ सं	कुल राशि	अधिकारी के हस्ताक्षर

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर
माप
कार्य का नाम:
वेंडर का नाम: मैसर्स
कार्य प्रारंभ होने की दिनांक:
कार्य आदेश संख्या:
आवक संख्या:
चालान संख्या:
कार्य पूरा होने की दिनांक:

क्र.सं.	मद का विवरण	इकाई	मात्रा

पेज नं. - __

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर
नकदी सार
कार्य का नाम -
वेंडर का नाम :
कार्य प्रारंभ होने की दिनांक:
कार्य आदेश संख्या:
आवक संख्या:
चालान संख्या:
कार्य पूरा होने की दिनांक:

क्र.सं.	मद का विवरण	इकाई	मात्रा	दर/ इकाई (₹ में)	राशि (₹ में)
	कुल				

पेज नं. - __

टिप्पणियाँ: सभी शीटों पर अंकन किया जाएगा। (ऊपर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार, शीट तीन रंगों में तीन प्रतियों में होंगी - क्रमशः सफेद, पीले और हरे)। प्रत्येक माप पुस्तिका हार्ड बाउंड होगी और प्रत्येक आरए बिल और अंतिम बिल के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

अनुलग्नक - XII

भारत के साथ देश की भूमि सीमा साझा करने के संबंध में बोलीदाता द्वारा अंडरटेकिंग / घोषणा /

प्रमाण पत्र के लिए कार्यनिष्पादन

(बोलीदाताओं द्वारा अपने लेटरहेड पर विधिवत मुहर और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया जाना है)

प्रति,

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग, दूसरी मंजिल,

मुख्य कार्यालय भवन,

भुवनेश्वर- 751001

**कार्य का नाम: बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर की दूसरी मंजिल स्थित क्षेत्र (विद्युत कार्य)
का नवीनीकरण**

महोदय,

मैं/हम (बोलीदाता का नाम) ने 23 जुलाई, 2020 को कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी की सामग्री को पढ़ा और समझा है और सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी इसके बाद के आदेशों/संशोधनों को भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में पढ़ा और समझा है।

2. उपर्युक्त संदर्भित आदेश में उल्लिखित परिभाषाओं और बोलीदाता के संबंध में इसके बाद के संशोधनों के आधार पर, मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम)

- i. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या
- ii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या
- iii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार ने क्रेडिट लाइन की सुविधा दी है या
- iv. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार विकास प्रोजेक्ट में लगी हुई है। (उपरोक्त में से जो भी लागू नहीं है, स्ट्राइकआउट करें)।

3. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन और इसके बाद के आदेशों/संशोधन के प्रावधान के तहत विचार किए जाने के लिए पात्र है। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि मैं/हम (बोलीदाता का नाम) ऐसे देश (देशों) के ठेकेदार को किसी भी कार्य का उप-करार नहीं करेगा जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/आदेश के तहत सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

4. मैं समझ गया हूं कि, यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह अंडरटेकिंग/घोषणा/प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारे निविदा/कार्य आदेश को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना जमाराशि (ईएमडी)/ कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी / सेक्युरिटी डिपॉजिट राशि को जब्त करना और/या भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से हमें प्रतिबंधित करना शामिल है।

रबर स्टैम्प के साथ फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक XIII

प्रोजेक्ट फॉलो-अप के लिए एस्केलेशन मैट्रिक्स
सफल बोली लगाने वालों द्वारा जमा किया जाना है
प्रोजेक्ट फॉलो-अप - एस्केलेशन मैट्रिक्स

निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित विवरण को भरें।

क्रमांक	वृद्धि स्तर	व्यक्ति का नाम और पदनाम	पता	ई-मेल आईडी	फोन संख्या
1	1 (साइट - पर्यवेक्षक)				
2	जूनियर प्रबंधन				
3	मध्य प्रबंधन				
4	शीर्ष प्रबंधन				

डीएलपी के लिए एस्केलेशन मैट्रिक्स

निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित विवरण भरें।

क्रमांक	वृद्धि स्तर	व्यक्ति का नाम और पदनाम	पता	ई-मेल आईडी	फोन संख्या
1	1 (सेवा प्रबंधक)				
2	जूनियर प्रबंधन				
3	मध्य प्रबंधन				
4	शीर्ष प्रबंधन				

खंड-एच
कार्य का तकनीकी दायरा

इलेक्ट्रिकल मटीरियल स्पेसिफिकेशन, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग

इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन:

यह कार्य बीओक्यू में उल्लिखित विद्युत वायरिंग, लाइट फिटिंग और संबंधित कार्यों की संपूर्ण आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने से संबंधित है।

इंस्टॉलेशन आम तौर पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 1910 (अद्यतन संशोधनों के अनुसार) और उसके तहत बनाए गए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956, संबंधित इलेक्ट्रिक सप्लाय अथॉरिटी के संबंधित रेगुलेशन और इंडियन स्टैंडर्ड IS: 732/1963 "इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन (सिस्टम वोल्टेज 650V से अधिक नहीं) के लिए कोड ऑफ़ प्रैक्टिस (संशोधित)" में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। कार्य नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अनुसार किया जाएगा और अगर कोई आइटम इसके तहत नहीं आता है या उस पर कोई संशय है, तो प्रभारी इंजीनियर द्वारा अनुमोदित विनिर्देश अंतिम और बाध्यकारी होगा।

यह कार्य किसी ऐसी एजेंसी को करना होगा जिसके पास किसी भी राज्य सरकार से जारी मान्य इलेक्ट्रिकल कौट्रेक्टर लाइसेंस हो। यह कार्य वोल्टेज क्लास का इंस्टॉलेशन का कार्य करने के लिए होगा। यह कार्य राज्य सरकार से जारी मान्य सर्टिफिकेट ऑफ़ कॉम्पिटेंसी वाले लोगों की सीधी देखरेख में किया जाएगा। निविदाकर्ता को इंस्टॉलेशन का कार्य करने के लिए अपने पास मौजूद लाइसेंस की जानकारी के साथ-साथ अपने सुपरवाइज़री स्टाफ के पास मौजूद सर्टिफिकेट ऑफ़ कॉम्पिटेंसी की जानकारी भी देनी होगी।

टेंडर देने वाला जगह का दौरा करेगा और साइट की हालत, मौजूदा संरचना / छत और अगर कोई दूसरी रुकावट है, तो उसे देखेगा, और अपने ऑफर में इन ज़रूरतों को ध्यान में रखेगा। इन वजहों से बाद में कोई अतिरिक्त क्लेम मंजूर नहीं होगा।

1. लाइट फिक्स्चर

1.0 दायरा

1.1 कार्य के दायरे में टेंडर बीओक्यू के अनुसार एलईडी लाइट फिक्स्चर और वॉल ब्रैकेट पंखे आदि की आपूर्ति, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग, कमीशनिंग शामिल होगी।

2.0 मानक

2.1 ये स्टैंडर्ड और नियम लागू होंगे:

- 1) इंटीरियर इल्यूमिनेशन के लिए आईएस कोड का मौजूदा चलन।
- 2) आईएस कोड इलेक्ट्रिक लाइटिंग फिटिंग के लिए सामान्य और सुरक्षा ज़रूरतें।

3) हाल ही में जारी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और उसके तहत जारी नियम।

4) सीपीडब्ल्यूडी के विनिर्देशों की अनुसूची

2.2 सभी कोड और स्टैंडर्ड का मतलब नवीनतम है। जहां कुछ और न उल्लेख हो, वहां इंस्टॉलेशन आम तौर पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ़ प्रैक्टिस का अनुसरण करेगा और इंडियन स्टैंडर्ड न होने पर, सीपीडब्ल्यूडी गाइडलाइंस का अनुसरण और लागू किया जा सकता है। टेंडर की आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग को पूरा करने का कार्य किया जाएगा।

3.0 सामान्य अपेक्षाएं

3.1 सभी फिक्स्चर इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी सहायक समग्रियाँ और फिक्सिंग के साथ पूरे होने चाहिए, चाहे फिक्स्चर के डिस्क्रिप्शन में इसका विवरण दिया गया हो या नहीं।

3.2 फिक्सचर हाउसिंग, फ्रेम या कैनोपी, फिक्सचर आउटलेट बॉक्स या फिक्सचर ओपनिंग के लिए एक सही कवर देगा।

3.3 फिक्सचर को ड्राइंग में दी गई जानकारी के अनुसार या आरबीआई इंजीनियर द्वारा साइट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार माउंटिंग ऊंचाई पर लगाया जाएगा।

3.4 फिक्सचर और/ या फिक्सचर आउटलेट बॉक्स में हैंगर लगे होने चाहिए जो फिक्सचर का पूरा वज़न ठीक से सपोर्ट करने के लिए कंड्यूट को सपोर्ट करें। हैंगर का आकार और बांधने के तरीका ड्राइंग में दर्शाए गए या यहां उल्लिखित तरीके के अलावा कुछ और होने पर, उन्हें आरबीआई इंजीनियर को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना होगा।

3.5 एक ही कमरे या एरिया में पेंडेंट फिक्सचर को सीधा और फिनिशड फ्लोर से एक जैसी ऊंचाई पर लगाया जाएगा। इंस्टॉलेशन के दौरान ऊंचाई का एडजस्टमेंट ड्राइंग के अनुसार किया जाएगा।

3.6 फ्लश माउंटेड और रिसेस्ड फिक्सचर इस तरह लगाए जाएंगे कि फिक्सचर के अंदर और फिक्सचर और आस-पास की फिनिशड सतह के बीच लाइट लीकेज पूरी तरह खत्म हो जाए।

3.7 आउटलेट बॉक्स पर लगे फिक्सचर को आउटलेट बॉक्स में लगे फिक्सचर स्टड से कसकर बांधना चाहिए। सही तरीके से इंस्टॉलेशन के लिए जहां ज़रूरत हो, वहां एक्सटेंशन पीस लगाए जाने चाहिए।

3.8 फिक्सचर पूरी तरह से वायर्ड और इलेक्ट्रिक लाइटिंग फिक्सचर के नियमों और स्टैंडर्ड के अनुसार कंपनी के हिसाब से बनाया जाएगा, जब तक कि कुछ और न उल्लेख हो। फिक्सचर पर निर्माता का नाम और फैक्ट्री इंसपेक्शन लिखा होना चाहिए, जब तक कि कुछ और मंजूरी न दी गई हो।

3.9 फिक्सचर के अंदर और ब्रांच सर्किट से कनेक्शन के लिए वायरिंग 250 वोल्ट एप्लीकेशन के लिए 1.5 sq. mm कॉपर से कम नहीं होनी चाहिए। वायर इंस्टॉलेशन फिक्सचर के अंदर के तापमान की स्थिति के हिसाब

से होना चाहिए और चोक को बायपास करने वाले वायर हीट रेजिस्टेंट स्लीव से गर्मी से सुरक्षित होने चाहिए। लूपिंग के मकसद से सही 6/16ए पीवीसी इंसुलेटेड टर्मिनल दिए जाएंगे।

- 3.10 लाइटिंग फिक्स्चर में इस्तेमाल होने वाला मेटल ओईएम डिज़ाइन के हिसाब से होना चाहिए। शीट स्टील रिफ्लेक्टर की मोटाई 20 एसडबल्यूजी से कम नहीं होनी चाहिए या ओईएम स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। फिक्स्चर के मेटल पार्ट्स पर कोई खुरदरापन और टूल के निशान नहीं होने चाहिए। फिक्स्चर के किसी भी हिस्से को मैकेनिकल फास्टनिंग डिवाइस के तौर पर सोल्डर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
- 3.11 लोहा-संबंधी मेटल को फिनिश लगाने से पहले जंग रोधी बेस देने के लिए, उसे करोज़न रेजिस्टेंट फॉस्फेट ट्रीटमेंट या कोई दूसरा अप्रूव्ड जंग रोकने वाला प्राइम कोट दिया जाएगा।
- 3.12 नॉन-रिफ्लेक्टिंग सतहों जैसे फिक्सचर फ्रेम और ट्रिम को बेकड इनेमल पेंट से फिनिश किया जाएगा।
- 3.13 लाइट रिफ्लेक्ट करने वाली सतह को ओईएम डिज़ाइन के अनुसार रिफ्लेक्शन फैक्टर वाले बेकड व्हाइट इनेमल से फिनिश किया जाएगा।
- 3.14 फिक्स्चर के दिखने वाले फ्रेम में हिंज और कैच छिपे हुए होने चाहिए। पेंडेंट फिक्स्चर और लैंप होल्डर में बॉल टाइप अलाइनर या इसी तरह के अनुमोदित तरीके दिए होने चाहिए। रिसेस्ड फिक्स्चर इस तरह बनाए जाने चाहिए कि वे अक्यूस्टिक टाइल सीलिंग या प्लास्टर सीलिंग में फिट हो जाएं, बिना फिक्स्चर या सीलिंग को खराब किए। प्लास्टर सीलिंग के लिए प्लास्टर रिंग/फ्लैज दिए जाने चाहिए। हिंज वाले डिफ्यूज़र दरवाज़ों वाले फिक्स्चर में स्प्रिंग क्लिप या कोई दूसरा रिटैनिंग डिवाइस होना चाहिए जो डिफ्यूज़र को हिलने से रोके।
- 3.15 सभी फिक्स्चर के लिए डिटेल्ड कैटलॉग कट, या अगर आरबीआई के इंजीनियर सैंपल फिक्स्चर के लिए रिक्वेस्ट करे, तो फिक्स्चर के ऑर्डर देने से पहले आर्किटेक्ट कंसल्टेंट को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। नॉन-स्टैंडर्ड फिक्स्चर टाइप के लिए शॉप ड्राइंग आर्किटेक्ट / कंसल्टेंट को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
- 3.16 रिसेस्ड फिक्स्चर इस तरह बनाए जाएंगे कि छत से हाउसिंग हटाए बिना सभी पार्ट्स बदले जा सकें।
 - 1) सभी लाइटिंग फिक्स्चर में लैंप सप्लाय और इंस्टॉल किए जाएंगे।
 - 2) अस्थायी लाइटिंग सर्विस के लिए इस्तेमाल होने वाले लैंप का इस्तेमाल फिक्स्चर यूनिट्स की फाइनल लैपिंग में नहीं किया जाएगा।
 - 3) ड्राइंग और शेड्यूल में दिए गए अनुसार लैंप के प्रकार और वॉट।
 - 4) परमानेंट इंस्टॉलेशन के लिए लैंप तब तक फिक्स्चर में नहीं लगाए जाएंगे जब तक आरबीआई इंजीनियर ऐसा करने के लिए न कहे, और यह कार्य बिल्डिंग के हिस्से इस्तेमाल के लिए तैयार होने से ठीक पहले किया जाना चाहिए।

4.0 एलईडी फिटिंग

- 4.1 बैलास्ट का इस्तेमाल ओईएम के हिसाब से किसी एक फिक्सचर में किया जाएगा। बैलास्ट पूरी तरह से शीट केसिंग के अंदर बंद होंगे और उनमें करोज़न-रेसिस्टेंट फिनिश होगी। बैलास्ट में थर्मोसेटिंग टाइप का कंपाउंड होगा जो किसी भी ऑपरेटिंग कंडीशन में या बैलास्ट फेल होने पर नरम या लिक्विड नहीं होगा। कंपाउंड कंबशन को सपोर्ट नहीं करेगा। सभी बैलास्ट हाई-पावर फैक्टर के होंगे, जिनका कम्पेनसेशन 0.9 पीएफ़ से अधिक होगा। बैलास्ट का तापमान और साउंड रेटिंग निर्माता द्वारा बताई जाएगी और उसकी गारंटी दी जाएगी। बैलास्ट उल्लिखित वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर और परिसर की अलग-अलग जगहों पर मौजूद टेम्परेचर कंडीशन में ऑपरेशन के लिए होंगे। टैप्ड बैलास्ट को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 4.2 सभी एलईडी फिक्सचर में कवर प्लेट और एक अर्थ टर्मिनल के साथ अलग वायरिंग चैनल दिया जाएगा। सभी स्कू क्रोमियम ब्रास स्कू होंगे। लैंप और स्टार्टर होल्डर मज़बूत मोल्डेड प्लास्टिक के होंगे, जिनमें स्प्रिंग लोडेड रोटार टाइप संविदाकार होंगे जो शॉक और वाइब्रेशन प्रूफ होंगे। कंडेनसर कम नुकसान वाले पेपर से बने होंगे और संबंधित आईएस कोड के अनुसार हर्मेटिकली मुहर किए गए होंगे। अंदर का हिस्सा अच्छी तरह से क्लिप किया जाएगा और जिससे बैलास्ट गुज़रेगा, एक सही हीट रेजिस्टेंट बैरियर या स्लीव दिया जाएगा।
- 4.3 दो फ्रीट से अधिक लंबे सरफ़ेस पर लगे फिक्सचर को अलग-अलग लगाने पर आउटलेट बॉक्स फिक्सचर स्टड के अलावा एक और सपोर्ट पॉइंट की ज़रूरत होती है। चार फ्रीट लंबे और उससे छोटे पेंडेंट वाले अलग-अलग लगे फिक्सचर में ट्विन स्टेम / कंड्यूट हैंगर दिए जाएंगे। स्टेम में बॉल अलाइनर या इसी तरह के डिवाइस होने चाहिए और कम से कम 25 mm वर्टिकल एडजस्टमेंट के लिए दिए जाने चाहिए। स्टेम सही लंबाई के होने चाहिए ताकि फिक्सचर को ज़रूरी माउंटिंग ऊंचाई पर लटकाया जा सके।
- 4.4 लैंप में बीआई-पिन बेस होना चाहिए।
- 4.5 कारीगरी: इन विनिर्देशों के अलग-अलग सेक्शन को मानने के लिए अच्छी कारीगरी और साफ़-सुथरा दिखना, और ओईएम की सलाह के अनुसार होना ज़रूरी है। कार्य राज्य सरकार से जारी सर्टिफिकेट ऑफ़ कॉम्पिटेंसी वाले व्यक्ति की सीधी देखरेख में और लागू कानूनी नियमों और रेगुलेशन के अनुसार किया जाएगा। जहाँ भी लागू हो, संबंधित आईएसआई कोड ऑफ़ प्रैक्टिस का पालन किया जाएगा।

5. अतिरिक्त विनिर्देश:

- क) इंस्टॉलेशन और इरेक्शन के दौरान दीवारों, फर्श आदि को हुए किसी भी नुकसान की मरम्मत संविदाकार को करनी होगी ताकि वह मूल स्वरूप सतह से मेल खाए, जिसके लिए कोई अतिरिक्त पैसे नहीं दिए जाएंगे।
- ख) कंड्यूट के लिए सभी जंक्शन बॉक्स आदि इंसपेक्शन टाइप के होने चाहिए और मेटैलिक कंड्यूट के लिए पूरी लंबाई में इलेक्ट्रिकल कंटेन्यूटी होनी चाहिए।
- ग) सिर्फ़ अनुमोदित मटीरियल और फिटिंग का ही इस्तेमाल किया जाएगा। संविदाकार को अपने खर्च पर अननुमोदित मटीरियल और फिटिंग को बदलना होगा।

- घ) निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे निविदा प्रस्तुत करने से पहले सभी ड्राइंग, विनिर्देशों, शर्तों आदि की अच्छी तरह से स्टडी करें और साइट का इंस्पेक्शन करें, ताकि कार्य की प्रकृति और दायरा पता चल सके और यह भी कि कार्य करने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाने वाले हैं।
- ङ) दिए गए रेट में दीवारों और फ़्लोर स्लैब में छेद करने और उन्हें ठीक करने, उनकी मरम्मत करने और सतह को ठीक करने और उसके मूल स्वरूप बनाए रखने का खर्च शामिल होगा। इस मद में कोई अतिरिक्त शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- च) संविदाकार को ज़रूरी प्रोफ़ॉर्मा में 'कम्प्लीशन सर्टिफ़िकेट का फ़ॉर्म' भी जमा करना होगा।

2. कंड्यूट वायरिंग

1.0 दायरा

- 1.1 कार्य के दायरे में **आईएसआई कोड** के अनुसार सभी पीवीसी कंड्यूट वायरिंग की सप्लाय, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग शामिल होगी। कार्य में ज़रूरत और डिज़ाइन के अनुसार और प्रभारी इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार कंसीलड वायरिंग और सरफेस वायरिंग दोनों शामिल होंगे।

2.0 मानक

2.1 आईएस स्टैंडर्ड और नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे।

- 1) इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए कोड ऑफ़ प्रैक्टिस (सिस्टम वोल्टेज 650V से अधिक नहीं)
- 2) बिल्डिंग्स (जनरल) इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की फायर सेफ्टी के लिए कोड ऑफ़ प्रैक्टिस।
- 3) बिजली की वायरिंग के लिए लचीले स्टील के पाइप।
- 4) इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए रिजिड स्टील कंड्यूट के लिए एक्सेसरीज़।
- 5) पीवीसी इंसुलेटेड केबल।
- 6) 3 पिन प्लग और सॉकेट।
- 7) इंसुलेटेड इलेक्ट्रिक केबल और फ्लेक्सिबल कॉर्ड के लिए कंडक्टर।
- 8) इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए कंड्यूट का विनिर्देश।
- 9) इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 और उसके तहत जारी नियम।
- 10) इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया की टैरिफ़ एडवाइज़री कमिटी द्वारा जारी बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए रेगुलेशन।
- 11) इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए पीवीसी कंड्यूट का कोड।

2.2 सभी स्टैंडर्ड और कोड का अर्थ नवीनतम हैं।

3.0 कठोर और लचीले कंड्यूट – जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है

3.1 कंड्यूट हो सकते हैं

i) माइल्ड स्टील: ब्लैक इनेमल्ड

ii) माइल्ड स्टील: गैल्वेनाइज्ड

iii) कार्य के शेड्यूल के हिसाब से बताई गई और ज़रूरी मज़बूत पीवीसी. हर मामले में दीवार की मोटाई इस तरह होगी:

	स्टील ब्लैक एनामल्ड	मिनिमम वॉल थिकनेस	गैल्वेनाइज्ड	न्यूनतम दीवार मोटाई
(a)	32 mm Dia तक	1.4 से 1.8	25 तक	2.1 mm
(b)	32 mm Dia से अधिक	1.6 से 2.2	32 और इससे अधिक	2.8 mm

3.2 जहां भी उल्लेख हो, पीवीसी मीडियम ड्यूटी आईएसआई मार्क वाले कंड्यूट इस्तेमाल किए जाएंगे।

3.3 फ्लेक्सिबल कंड्यूट, स्पाइरल तरीके से घुमाई गई इंटरलॉक्ड स्ट्रिप स्टील की लगातार लंबाई से बनाए जाएंगे, जिसके दोनों तरफ फ्यूज्ड ज़िंक कोटिंग होगी। कंड्यूट को पीतल या पीवीसी एडॉप्टर में खत्म किया जाएगा। पीवीसी फ्लेक्सिबल का इस्तेमाल मेटैलिक कंड्यूट में नहीं किया जाएगा।

4.0 सहायक उपकरण

4.1 कंड्यूट फिटिंग्स जैसे बेंड, एल्बो, रिड्यूसर, चेज निपल्स, स्प्लिट कपलिंग, प्लग इत्यादि हेवी ड्यूटी होंगे जो विशेष रूप से उनके विशेष अनुप्रयोग के लिए डिजाइन और निर्मित किए जाएंगे और प्रासंगिक आईएस के अनुसार होंगे। जहां भी कार्य के शेड्यूल में गैल्वेनाइज्ड कंड्यूट निर्दिष्ट किए गए हैं, फिटिंग्स भी गैल्वेनाइज्ड होंगी;

5.0 तार

5.1 सभी तार सिंगल कोर मल्टी-स्टैंड कॉपर एफ़आरएलएस इंसुलेटेड आईएसआई मार्क के होंगे और कार्य के शेड्यूल में उल्लिखित और ज़रूरी 1100 V ग्रेड के होंगे।

5.2 सभी तारों को इस तरह कलर-कोड किया जाएगा :

फेस

तार का रंग

R	लाल
Y	पीला
B	नीला
N	काला
Earth	हरा (इन्सूलेटेड)
Control (यदि कोई)	ग्रे

6.0 स्विच और सॉकेट

6.1 स्विच **मॉड्यूलर डिज़ाइन** के होने चाहिए जिनमें सिल्वर-प्लेटेड कॉन्टैक्ट हों या ओईएम स्टैंडर्ड के हिसाब से बेहतर हों। सॉकेट 3 पिन और अर्थ वाले होने चाहिए, जिनमें स्विच और प्लेट टाइप हो। सभी स्विच माउंटिंग 16 SWG गैल्वेनाइज्ड स्टील या पीवीसी की होनी चाहिए, जो खास तौर पर इस्तेमाल होने वाले स्विच और सॉकेट के लिए बनाई गई हो। स्विच बॉक्स को कम करने के लिए कई स्विच यूनिट और सॉकेट का कॉम्बिनेशन सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

6.2 सभी बाहरी जगहों पर वाटरप्रूफ और वॉटरप्रूफ स्विच/सॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा।

6.3 हेवी ड्यूटी के लिए, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉक्स में लगे एमसीबी आइसोलेटर के साथ मेटल क्लैड सॉकेट दिए जाएंगे।

7.0 स्थापना

7.1 कंड्यूट का साइज़ नीचे दी गई टेबल में उल्लिखित तारों की संख्या के हिसाब से चुना जाएगा। कंड्यूट का कम से कम साइज़ 20 mm Dia होगा, जब तक कि कुछ और न उल्लेख हो या मंज़ूर न हो। तार का साइज़ 1.5 sq.mm कॉपर से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन कार्य के शेड्यूल में उल्लेख हो।

		20 mm	25 mm	32 mm	38 mm
--	--	-------	-------	-------	-------

तार (mm) का नॉमिनल Dia	क्रॉस सेक्शन एरिया (sq.mm)	S	B	S	B	S	B	S	B
1/2.40	1.50	4	3	8	6	15	9	-	-
1/2.80	2.50	4	2	6	4	10	8	-	-
1/2.24	4.00	2	2	4	3	8	6	-	-
1/2.80	6.00	1	-	4	3	6	6	-	-
1/3.55	10.00	1	-	3	2	5	4	6	5

कंड्यूट के एस-रन जिनके ड्रॉ बॉक्स के बीच की दूरी 4.25m से अधिक न हो और जो सीधे रास्ते से 15 डिग्री से अधिक एंगल से न मुड़ें।

कंड्यूट के बी- रन जो सीधे रास्ते से 15 डिग्री से अधिक मुड़ते हैं।

7.2 कंड्यूट को दूसरी नॉन-इलेक्ट्रिकल सर्विस के पाइप से कम से कम 100mm दूर रखा जाएगा ।

7.3 नीचे दिए गए हर कार्य के लिए अलग-अलग कंड्यूट/रेसवे का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा उल्लेख है:

- नॉर्मल आउटलेट - लाइटिंग सर्किट पर 15 A 3-पिन सॉकेट।
- पावर आउटलेट - 15 A 3-पिन 20 A/30 A 2-पिन + स्कैपिंग अर्थ मेटल क्लैड सॉकेट।
- इमरजेंसी लाइटिंग
- टेलीफोन
- डेटा केबल
- फायर अलार्म सिस्टम
- सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली और
- कॉल बेल वायरिंग।

7.4 कंड्यूट लेआउट आम तौर पर ड्राइंग में दिए गए अनुसार होगा और इंजीनियर की मंजूरी से साइट पर संविदाकार द्वारा लेआउट को सप्लीमेंट और पूरा किया जाएगा। छत में आउटलेट या वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट, मोटर, आदि के लिए छोटे एक्सटेंशन के लिए वायरिंग फ्लेक्सिबल कंड्यूट में लगाई जाएगी। नहीं तो रिजिड कंड्यूट का इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी फ्लेक्सिबल एक्सटेंशन 1.25 m से अधिक नहीं होगा।

7.5 सतहों पर चलने वाले कंड्यूट को 6 mm मोटी मेटल की सैडल पर सपोर्ट किया जाएगा, जिन्हें दीवार या छत पर ठीक से स्कू किया जाएगा। सैडल 500 mm से अधिक के गैप पर नहीं होने चाहिए। फिक्सिंग स्कू गोल या चीज़ हेड वाले और जंग-रोधी मटीरियल के होने चाहिए। खुले कंड्यूट को बिल्डिंग की दीवारों के पैरेलल या राइट एंगल पर सफाई से चलाया जाना चाहिए। बेहतर लुक के लिए फैब्रिकेटेड माइल्ड स्टील जंक्शन / पुल थ्रू बॉक्स का इस्तेमाल करके कंड्यूट के बेमेल मोड़ और ऑफसेट से बचा जाना चाहिए। जब

तक ज़रूरी न हो, कंड्यूट का क्रॉसओवर अलाउड नहीं होगा और पूरा कंड्यूट इंस्टॉलेशन दिखने में साफ-सुथरा होना चाहिए।

7.6 दीवारों में लगे पाइप को स्टेपल से 500 mm से अधिक के गैप पर नहीं लगाया जाएगा। पाइप बिछाने और दीवार को फिनिश करने के बाद दीवारों में छेद साफ-सुथरे तरीके से किए जाएंगे और उन्हें फिर से भरा जाएगा, लेकिन फाइनल फिनिश बिल्डिंग संविदाकार/क्लाइंट करेगा।

7.7 कंक्रीट स्ट्रक्चर में दबे हुए पाइप को सही जगह पर रखना होगा और मज़बूती से बांधना होगा और कंक्रीट डालने से पहले इंजीनियर से मंजूरी लेनी होगी। यह पक्का करने के लिए पूरी सावधानी बरतनी होगी कि कंक्रीट डालते समय पाइप न तो अपनी जगह से हटें और न ही जाम हों।

कम से कम 0.63 mm डायामीटर के सही गैल्वेनाइज्ड स्टील फिश वायर लगाए जाएंगे। जहां कंड्यूट बिल्डिंग में एक्सपेंशन जॉइंट्स से होकर गुजरता है, वहां किसी भी रिलेटिव मूवमेंट का ध्यान रखने के लिए सही एक्सपेंशन फिटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा।

7.8 समय-समय पर इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन बॉक्स दिए जाएंगे ताकि तारों को खींचने और हटाने में आसानी हो। अगर कंड्यूट छिपे हुए हैं, तो ऐसे इंस्पेक्शन बॉक्स दीवार या छत के साथ एक ही जगह पर होने चाहिए। इंस्पेक्शन बॉक्स एक-दूसरे से 12 मीटर से अधिक दूर या दो 90 डिग्री के सॉलिड मोड़ या बराबर दूरी पर नहीं होने चाहिए। सभी जंक्शन और स्विच बॉक्स 6 mm की साफ़ पर्सपेक्स प्लेट से ढके होने चाहिए, जिसे अच्छी तरह से काटा गया हो और कैडमियम प्लेटेड पीतल के स्कू से फिक्स किया गया हो। ये जंक्शन बॉक्स, पॉइंट वायरिंग या कंड्यूट वायरिंग का हिस्सा होंगे, जैसा भी मामला हो, जिसमें पेंटिंग के लिए पर्सपेक्स कवर हटाने और फिर से फिक्स करने का खर्च भी शामिल है।

7.9 कंड्यूट में नुकीले किनारे और गड़गड़ाहट नहीं होनी चाहिए और थ्रेडिंग में ग्रीस या तेल नहीं होना चाहिए। कंड्यूट के सिरों पर कम से कम 15 mm की लंबाई में थ्रेडिंग होनी चाहिए ताकि सही पकड़ और कंटीन्यूटी के लिए धागे की लंबाई काफी हो।

7.10 हर कंड्यूट में कम से कम 2.5 sq.mm एल्युमिनियम या कॉपर का एक इंसुलेटेड अर्थ वायर डाला जाएगा, जैसा कि कार्य के शेड्यूल में उल्लेख है।

8.0 लाइटिंग और पावर वायरिंग

8.1 लाइटिंग और अप्लायंसेज के लिए सभी फ़ाइनल ब्रांच सर्किट सिंगल कंडक्टर केबल होंगे जो कंड्यूट के अंदर चलेंगे। कंड्यूट को सॉकेट, बेंड और जंक्शन बॉक्स में ठीक से थ्रेड और स्कू किया जाना चाहिए। वायरिंग का कोई भी हिस्सा सही कंड्यूट पाइपिंग के बिना खुला नहीं होना चाहिए।

8.2 ब्रांच सर्किट कंडक्टर का साइज़, क्वांटिटी के शेड्यूल और/या ड्रॉइंग में दिए गए साइज़ के अनुसार होगा।

8.3 फ़ाइनल ब्रांच सर्किट को बेहतर होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक एक अलग कंड्यूट में रखा जाए। एक ही फेज़ से जुड़ी वायरिंग को छोड़कर, कोई दूसरी वायरिंग एक ही कंड्यूट में बंध नहीं की जाएगी। हर लाइटिंग ब्रांच सर्किट में दस आउटलेट या 800 वॉट से अधिक नहीं होंगे, जो भी कम हो या जैसा ड्रॉइंग में दिखाया गया हो। हर कंड्यूट में तीन से अधिक ब्रांच सर्किट नहीं होंगे।

- 8.4 अप्लायांस, पंखे और पेंडेंट के कनेक्शन के लिए फ्लेक्सिबल कॉर्ड 660/1000V ग्रेड के होंगे (तीन या चार कोर यानी एक ही साइज़ के इंसुलेटेड न्यूट्रल वायर के साथ) टिन वाले स्टैंडेड कॉपर वायर के साथ, इंसुलेटेड, ट्विस्टेड और मज़बूत कॉर्ड से ढके हुए। शीथ का रंग इंजीनियर की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
- 8.5 वायरिंग के लिए लूपिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। तारों को जोड़ा नहीं जाएगा। जहां जोड़ ज़रूरी हों, उन्हें मंज़ूर मैकेनिकल कनेक्टर से बनाया जाएगा। ऐसे कोई जोड़ तब तक नहीं बनाए जाएंगे जब तक सब-सर्किट, सब मेन या मेन की लंबाई स्टैंडेड कॉइल की लंबाई से अधिक न हो।
- 8.6 कंट्रोल स्विच सिर्फ फ्रेज़ कंडक्टर में ही कनेक्ट होंगे और नॉब नीचे होने पर 'ऑन' रहेंगे। स्विच 2mm मोटे गैल्वेनाइज़्ड स्टील बॉक्स में कवर प्लेट के साथ उल्लिखित तरीके से फिक्स किए जाएंगे। कैडमियम प्लेटेड पीतल के स्कू इस्तेमाल किए जाएंगे।
- 8.7 पावर वायरिंग, लाइटिंग वायरिंग से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। कंड्यूट 25 mm से कम नहीं होने चाहिए और तार 2.5 sq. mm से कम नहीं होने चाहिए। एल्युमिनियम /कॉपर का इस्तेमाल कार्य के शेड्यूल में उल्लिखित तरीके से किया जाएगा।

8.8 हर कंडक्टर के दोनों सिरों पर ड्राइंग से मिलते हुए पहचान के लिए फेरूल दिए जाएंगे।

9.0 परीक्षण

9.1 पूरे इंस्टॉलेशन का टेस्ट किया जाएगा:

क) इन्सुलेशन प्रतिरोध

i) फेज़ के बीच।

ii) हर फेज़ और अर्थिंग के बीच।

b) अर्थिंग की निरंतरता

c) सिंगल पोल स्विच की पोलैरिटी।

कोई भी इंस्टॉलेशन तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक फेज और न्यूट्रल के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस 2.0 मेगा ओहम या उससे अधिक न हो। सभी टेस्ट प्रभारी इंजीनियर द्वारा देखे और अटेस्टेड किए जाएंगे।

लोकल सांविधिक नियमों के हिसाब से एक सर्टिफाइड टेस्ट जमा किया जाएगा।

10.0 माप का तरीका

- 10.1 डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से शुरू होकर पहले स्विच बॉक्स या लाइट फिटिंग तक की आखिरी सब सर्किट वायरिंग को एक पॉइंट के तौर पर मापा जाएगा।
- 10.2 सेकेंडरी पॉइंट वायरिंग ड्राइंग के अनुसार होगी और इसमें 10.1 के बाद की वायरिंग के साथ-साथ सभी जंक्शन बॉक्स, कनेक्टर, अर्थिंग-वायर, सभी लाइट फिटिंग स्विच आदि के लिए फिक्सिंग एक्सेसरीज़ कनेक्शन शामिल होना चाहिए, जैसा कि ड्राइंग में बताया और दिखाया गया है। माप कंड्यूट के साथ होंगे और पॉइंट की लंबाई का अंदाज़ा लगाने के लिए सब-सर्किट वायरिंग की एक साथ लंबाई पॉइंट वायरिंग का हिस्सा नहीं होगी।
- 10.3 बॉक्स वाले सभी स्विच सॉकेट, अर्थिंग इंटरकनेक्शन और प्लेट टाइप सिल्वर कॉन्टैक्ट स्विच के लिए 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच यूनिट, 5 A, 15 A स्विच-सॉकेट, 20 A / 30 A / 60 MC सॉकेट और एमसीबी की प्रति यूनिट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा।
- 10.4 जंक्शन बॉक्स, फिश वायर आदि समेत सभी खाली कंड्यूट रन का पेमेंट यूनिट लेंथ के आधार पर किया जाएगा।
- 10.5 टू वे पॉइंट्स को अलग पॉइंट के तौर पर क्लासिफ़ाई किया जाएगा और उनमें 2 नंबर 2 वे प्लेट टाइप स्विच होंगे, पहले 2 वे स्विच से दूसरे 2 वे स्विच तक वायरिंग होगी और फिर पहली कंट्रोल की जाने वाली लाइट तक। बाद की लाइट्स, अगर कोई हों, तो उनकी लंबाई के हिसाब से उन्हें आम पॉइंट्स के तौर पर मापा जाएगा।
- 10.6 सीढ़ियों की लाइटिंग को कार्य के शेड्यूल में दिखाए अनुसार मापा जाएगा।

3. मध्यम वोल्टेज केबलिंग

1.0 दायरा

- 1.1 कार्य के दायरे में लो और मीडियम वोल्टेज पावर और कंट्रोल केबलिंग की सप्लाई, लाइनिंग कनेक्टिंग, टेस्टिंग और कमीशनिंग शामिल होगी।

2.0 मानक – आईएसआई

3.0 केबल्स

- 3.1 सभी केबल 1100-वोल्ट ग्रेड XLPE, पीवीसी इंसुलेटेड शीथ वाले होंगे, जैसा उल्लेख है, स्टील आर्मरिंग के साथ या बिना और बाहरी पीवीसी प्रोटेक्टिव शीथ के साथ। केबल में हाई कंडक्टिविटी वाला स्टैंडेड कॉपर कंडक्टर और केबल कोर इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कलर कोडेड होगा।

3.2 सभी केबल नए होने चाहिए और उनमें कोई मोड़ या दिखाई पड़ने वाली क्षति नहीं होनी चाहिए। केबल की सतह पर हर 600 mm सेंटर पर बनाने वाली कंपनी का नाम, इंसुलेटिंग मटीरियल, कंडक्टर का साइज़ और वोल्टेज क्लास लिखा होना चाहिए।

4.0 स्थापना (इंस्टॉलेशन)

4.1 केबल ड्राइंग में मार्क किए गए रूट पर बिछाई जाएंगी। जहां रूट मार्क नहीं किया गया है, वहां संविदाकार उसे ड्राइंग और साइट पर भी मार्क करेगा और केबल बिछाने से पहले आरबीआई इंजीनियर से अप्रूवल लेगा। केबल की खरीद असल साइट मेज़रमेंट के आधार पर होगी और कार्य के शेड्यूल में दिखाई गई क्वांटिटी को सिर्फ़ गाइड माना जाएगा।

4.2 परिसर के अंदर बिछाई जाने वाली केबल दीवारों, छत, अंदर के शाफ्ट या ट्रेंच पर बिछाई जाएंगी। बिछाई जाने वाली सिंगल केबल सीधे दीवारों या छत पर फिक्स की जाएंगी और जीआई स्पेसर और जीआई क्लैप, केबल एंगल आयरन सपोर्ट आदि से 500 mm से अधिक पर सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। जहां कई केबल बिछाई जाती हैं, वहां ज़रूरी छेद वाली केबल ट्रे, अगर बताई गई हों, तो वहां दी जाएंगी। छेद वाली ट्रे स्टील या एल्युमिनियम की होंगी, जैसा कि कार्य के शेड्यूल में उल्लेख है और ड्राइंग में दिए गए या मंज़ूर किए गए माइल्ड स्टील फ्रेमवर्क पर सपोर्ट दी जाएंगी। बनी हुई ट्रेंच में बिछाई जाने वाली केबल स्टील सपोर्ट पर होंगी। हर 30 m पर प्लास्टिक आइडेंटिफिकेशन टैग दिए जाएंगे।

4.3 केबल को केबल के कुल डायमीटर के 12 (बारह) गुना से कम रेडियस तक या मैनुफैक्चरर की सलाह के अनुसार, जो भी अधिक हो, मोड़ा जाएगा।

4.4 अगर केबल सीधे ज़मीन में दबी हैं, तो केबल का रास्ता सड़क, दीवारों आदि के पैरलल या परपेंडिकुलर होगा। केबल को रेत या नरम मिट्टी के कुशन के ऊपर खोदी हुई, ग्रेडेड ट्रेंच पर बिछाया जाएगा ताकि रगड़ से बचाव हो सके। केबल को ड्राइंग में दिखाए अनुसार ईट या सीमेंट की टाइलों से सुरक्षित किया जाएगा। खोदी हुई खाइयों की चौड़ाई ड्राइंग के अनुसार होगी। दबी हुई केबल के ऊपर बैकफ़िल कम से कम 600mm मिट्टी से ढका होना चाहिए। केबल पर हर 35 मीटर पर और सभी लूप/पॉइंट पर केबल मार्कर लगाए जाएंगे।

4.5 केबल बिछाने का आम तरीका ड्रॉइंग में दिखाया गया है। सभी केबल की लंबाई पैनल से पैनल तक एक जैसी होगी, बिना किसी जोड़ या स्प्लिस के। केबल की पहचान एंड टर्मिनेशन पर की जाएगी, जिसमें फीडर नंबर और पैनल/डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दिखाया जाएगा, जहाँ से इसे बिछाया जा रहा है। 4 sq. mm तक के कंडक्टर के लिए सभी केबल टर्मिनेशन इंसर्शन टाइप के हो सकते हैं और सभी बड़े साइज़ टिन वाले कॉपर क्रिम्प टाइप लग्स होंगे। केबल टर्मिनेशन में ज़रूरी ब्रास ग्लैंड होने चाहिए। एंड टर्मिनेशन को पीवीसी टेप की कम से कम छह हाफ-लैप्ड लेयर से इंसुलेटेड किया जाएगा। केबल आर्मरिंग को दोनों सिरों पर अर्थिंग किया जाएगा।

5.0 परीक्षण

5.1 MV केबल को इंस्टॉलेशन के समय 500V मेगर से टेस्ट किया जाएगा और नीचे दी गई रीडिंग ली जाएंगी।

- 1) सभी फेज़ पर कंटिन्यूटी।
- 2) इन्सुलेशन प्रतिरोध
- (a) कंडक्टर के बीच
- (b) सभी कंडक्टर और ग्राउंड

सभी टेस्ट रीडिंग रिकॉर्ड की जाएंगी और वे कंप्लीशन डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा होंगी।

6.0 मापन का तरीका

- 6.1 केबल को इनडोर या आउटडोर में प्रति यूनिट लंबाई के कॉमन रेट के आधार पर मापा जाएगा और इसमें ये वस्तुएं शामिल होंगी:

परिसर के अंदर बिछाई गई केबल के लिए:

- i) जीआई स्पेसर, क्लैंप और एंगल आयरन केबल सपोर्ट।
- ii) स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण

iii) केबल मार्किंग

या

ज़मीन के नीचे दबी केबल के लिए:

- i) केबल और प्रोटेक्टिव ईटें और टाइलें

ii) स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण

iii) केबल मार्कर

- 6.2 केबल ट्रे/रैक को अलग-अलग साइज़ के लिए यूनिट लंबाई के आधार पर मापा जाएगा और इसमें शामिल होगा।

i) एमएस फ्रेमिंग लैडर वॉल सपोर्ट या सीलिंग सस्पेंडर्स पर परफोरेटेड ट्रे।

ii) लाल ऑक्साइड प्राइमर के एक कोट पर काले बिटुमिनस पेंट के 2 कोट में इंस्टॉलेशन और पेंटिंग।

- 6.3 पेमेंट के लिए हर केबल टर्मिनेशन को एक यूनिट के तौर पर मापा जाएगा। कुछ केबल साइज़ को एक साथ ग्रुप किया जाएगा और हर ग्रुप के लिए रेट दिए जाएंगे। आइटम में ये वस्तुएं शामिल होंगी:

- i) केबल ग्लैंड, लग्स, बोल्ट, नट
- ii) सभी जोड़ने वाली सामग्री

iii) इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग।

iv) ग्लैंड्स की अर्थिङ्ग करना

6.4 ज़मीन के नीचे दबी केबल के लिए, हर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से खुदाई का अतिरिक्त पेमेंट किया जाएगा:

i) खुदाई और बैक फिलिंग।

ii) केबल के नीचे और ऊपर 6" नरम अर्थिंग कुशनिंग।

प्रोटेक्टिव टाइल बिछाने की लागत केबल लागत का हिस्सा होगी।

4. वितरण बोर्ड

1.0 दायरा

1.1 कार्य के दायरे में पीवीसी कोड के अनुसार लाइटिंग और पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग शामिल होगी। DBs को बनाने के लिए ज़रूरी छोटे-मोटे सिविल कार्य, जैसे दीवार में ओपनिंग, प्लास्टरिंग, फिनिशिंग आदि भी इस संविदा के दायरे में शामिल हैं।

2.0 मानक

2.1 पीवीसी के ये स्टैंडर्ड और नियम लागू होंगे:

1) 1000V से अधिक वोल्टेज के लिए बंद डिस्ट्रीब्यूशन फ़्यूज़ बोर्ड और कटआउट

2) स्विचगियर बस बार, मेन कनेक्शन और ऑक्सिलरी वायरिंग की मार्किंग और अरेंजमेंट ।

3) छोटे सर्किट ब्रेकर।

4) 1000V से अधिक वोल्टेज के लिए एयर ब्रेक आइसोलेटर

5) फ्यूज वायर का इस्तेमाल रिवायरेबल टाइप इलेक्ट्रिक में किया जाता है 650 वोल्ट तक के फ़्यूज़

6) इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 और उसके तहत जारी नियम।

2.2 सभी कोड और स्टैंडर्ड का मतलब नवीनतम है। जहां भी बताया नहीं गया है, वहां इंस्टॉलेशन आम तौर पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ़ प्रैक्टिस या इंडियन स्टैंडर्ड न होने पर संबंधित ब्रिटिश स्टैंडर्ड कोड ऑफ़ प्रैक्टिस का अनुसरण करेगा।

3.0 डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड

3.1 फैक्ट्री में बने और पेंट किए गए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, कंट्रोलिंग एमसीबी या आइसोलेटर के साथ, जैसा दिखाया गया है, माइल्ड स्टील बॉक्स में लगाए जाएंगे, जिसमें टिका हुआ लॉक करने लायक दरवाज़ा होगा और जो दीवार में धंसे हुए माउंटिंग के लिए सही होगा। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 16 SWG शीट से बने होंगे, जिन्हें डीग्रीजिंग, एसिड पिकलिंग, फॉस्फेटिंग और स्प्रे पेंटिंग की प्रक्रिया से जंग से ठीक से बचाया जाएगा और रेड ऑक्साइड प्राइमर का एक कोट लगाकर मंज़ूर रंग दिया जाएगा।

श्री फेज़ बोर्ड में फेज़ बैरियर और तीन तरफ एक वायर चैनल होना चाहिए, जैसा कि आमतौर पर ड्राइंग में दिखाया गया है। न्यूट्रल बार सॉलिड टिन वाले कॉपर बार होंगे जिनमें टैप किए गए छेद और चेज़ हेडेड स्कू होंगे। 3 फेज़ DBs के लिए 3mm के इंडिपेंडेंट न्यूट्रल बार दिए जाएंगे। सभी DBs को अंदर से कॉपर इंसुलेटेड पीवीसी तारों का इस्तेमाल करके पहले से वायर किया जाएगा, जिन्हें आउटगोइंग फीडर के लिए सही रेटिंग की टर्मिनल स्ट्रिप पर लाया जाएगा। सभी खाली जगह पर सही पीवीसी ब्लैंक प्लेट दी जाएगी।

3.2 कंड्यूट नॉकआउट ज़रूरत के हिसाब से/ड्राइंग में दिखाए अनुसार दिया जाएगा और पूरे बोर्ड को ज़रूरी सीलिंग गैस्केट के साथ धूल और कीड़े-मकोड़ों से सुरक्षित बनाया जाएगा।

3.3 एमसीबी में एस्केए शॉर्ट सर्किट के लिए मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ऑपरेशन में क्लिक मेक-एंड-ब्रेक नॉन-वेल्डिंग सेल्फ-वाइपिंग सिल्वर एलॉय कॉन्टैक्ट होने चाहिए। ब्रेकर के हर पोल में इनवर्स टाइम थर्मल ओवर लोड और इंस्टैंटन ओवर करंट ट्रिपिंग एलिमेंट्स, ट्रिप-फ्री मैकेनिज्म के साथ दिए जाएंगे। एक से अधिक ब्रेकर होने पर, ट्रिपिंग सभी पोल पर होनी चाहिए और ऑपरेटिंग हैंडल एक जैसा होना चाहिए। ब्रेकर BS: 3871 के मुताबिक होने चाहिए और उनमें ऑफ पोजीशन में लॉक करने की सुविधा होनी चाहिए। स्टैंडर्ड/ठोस कंडक्टर डालने के लिए प्रेशर क्लैप टर्मिनल 4 sq. mm एल्युमिनियम या 2.5 sq. mm कॉपर तक ठीक हैं और अधिक रेटिंग के लिए, टर्मिनल ठीक से ढके होने चाहिए। जहां भी एमसीबी आइसोलेटर उल्लिखित हैं, वे ट्रिपिंग एलिमेंट के बिना हैं।

3.4 फ़्यूज़ एचआरसी लिंक टाइप के या ज़रूरी फ़्यूज़ कैरियर के साथ रीवायर-एबल होने चाहिए और उनकी एससी रेटिंग 50KA से कम नहीं होनी चाहिए। बॉटल टाइप फ़्यूज़ स्वीकार्य नहीं हैं। फ़्यूज़ कैरियर टर्मिनल ठीक से ढके होने चाहिए।

3.5 डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में शेड्यूल और ड्राइंग में दिए गए एचआरसी/रीवायर-एबल फ़्यूज़ होने चाहिए। बोर्ड IS: 2675 की ज़रूरतों को पूरा करेगा और बस बार की मार्किंग व्यवस्था IS: 375 के अनुसार होगी। बस बार इनकमिंग स्विच रेटिंग के लिए सही होंगे और 30deg तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए साइज़ के होंगे। आस-पास के एरिया को कवर करें। हर बोर्ड में दो अलग-अलग अर्थिंग टर्मिनल होंगे। लोड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने वाला सर्किट डायग्राम, उल्लिखित तरीके से डीबी के अंदर चिपकाया जाएगा। सिंगल फेज़ के लिए एक अर्थिंग टर्मिनल और 3 फेज़ डीबी के लिए दो टर्मिनल, स्टड और आउटगोइंग अर्थिंग बार को जोड़ने वाली एक अर्थिंग स्ट्रिप के साथ दिए जाएंगे।

3.6 एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के मामले में, बैक-अप फ़्यूज़ जहाँ भी दिए गए हैं, वे 63A से कम नहीं होंगे, जिनका डिलेड कैरेक्टरिस्टिक होगा और 9 केए फ़ॉल्ट करंट पर कम से कम 0.5 सेकंड का पियर्सिंग टाइम होगा।

3.7 सभी आउटगोइंग फीडर टर्मिनल स्ट्रिप पर खत्म होंगे, जो बदले में इंसुलेटेड सिंगल कंडक्टर कॉपर वायर के ज़रिए एमसीबी/फ़्यूज़ बेस से पावर वायर्ड होगा, इस तरह:

- 15 ए - 2.5 वर्ग मिमी
- 25 ए - 4.0 वर्ग मिमी
- 63 ए - 6.0 वर्ग मिमी

3.8 हर डीबी में इंडिकेटिंग लैंप होने चाहिए, खासकर नियॉन टाइप के, जो स्विच के बाद बोर्ड में पावर की उपलब्धता बताते हों। इंडिकेटिंग लैंप पूरी तरह से फ्यूज़ के साथ होने चाहिए।

4.0 स्थापना (इंस्टोलेशन) और परीक्षण

4.1 सभी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दीवार पर या अंदर की तरफ लगाए जाएंगे, और उनके लिए ज़रूरी एंगल आयरन फ्रेमवर्क होगा। कार्य पूरा होने के बाद सभी माउंटिंग फ्रेम पर एक प्राइम कोट और दो फिनिश कोट लगाए जाएंगे। सभी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की खराब पेंटिंग की जांच की जाएगी।

4.2 सभी बोर्ड को 1000V मेगर का इस्तेमाल करके फेज़ से फेज़ और न्यूट्रल में मेगर किया जाएगा, जिसमें सभी स्विच बंद होंगे। मेगर वैल्यू फेज़ के बीच 2.5 मेगा ओम और फेज़ और न्यूट्रल के बीच 1.5 मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए।

4.3 सभी बोर्ड की फैब्रिकेशन ड्राइंग को बनाने से पहले कंसल्टेंट से मंजूरी लेनी होगी और भेजने से पहले उसकी जांच करनी होगी, जब तक कि लिखकर छूट न दी जाए।

5.0 माप का तरीका

5.1 उल्लिखित अलग-अलग पार्ट्स, जैसे इंडिकेटिंग लैंप, सपोर्टिंग फ्रेम, इंटरनल वायरिंग, इरेक्शन आदि के साथ पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मेज़रमेंट और पेमेंट के लिए एक यूनिट माना जाएगा।

5.2 डिमर्स वाले डीबी को अलग से गिना जाएगा।

5. **अर्थिंग**

1.0 स्कोप

1.1 कार्य के दायरे में टेंडर बीओक्यू के अनुसार कॉपर अर्थिंग स्ट्रिप्स की सप्लाइ और पावर पैनल, डीबी और स्विचबोर्ड को जोड़ना शामिल होगा।

2.0 मानक

2.1 ये स्टैंडर्ड और नियम लागू होंगे:

- 1) आईएस: अर्थिंग के लिए कोड ऑफ़ प्रैक्टिस।
- 2) भारतीय विद्युत अधिनियम और नियम।

2.2 सभी कोड और स्टैंडर्ड का मतलब सबसे नया है। जहां कुछ और न उल्लेख हो, वहां इंस्टॉलेशन आम तौर पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ़ प्रैक्टिस या इंडियन स्टैंडर्ड न होने पर ब्रिटिश स्टैंडर्ड कोड ऑफ़ प्रैक्टिस का अनुसरण करेगा।

5.0 अर्थिंग लीड्स और कनेक्शन्स

5.1 अर्थिंग लेड पर कॉपर या एल्युमिनियम या गैल्वेनाइज्ड स्टील होना चाहिए, जैसा कि ड्राइंग में दिए गए साइज़ में उल्लेख है। कॉपर लेड में फॉस्फोर की मात्रा 0.15 परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए। ज़मीन में दबे एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड स्टील को बिटुमेन और हेसियन रैप या पॉलीथीन फेस्ड हेसियन और बिटुमेन कोटिंग से सुरक्षित किया जाना चाहिए। सड़क क्रॉसिंग पर ज़रूरी ह्यूम पाइप लेड के होने चाहिए। दीवार या छत की सतह पर लगे अर्थिंग लेड को सैडल या दीवार पर इस तरह फिक्स किया जाना चाहिए कि पट्टी दीवार की सतह से कम से कम 6 mm दूर हो।

5.2 सभी अर्थ स्ट्रिप्स को इस तरह जोड़ा जाएगा:

एल्युमिनियम: कॉपर रिवेट्स का इस्तेमाल करके 2 नंबर 100 mm लंबी बाईमेटल फिश प्लेट्स के साथ रिवेटिंग।

गैल्वेनाइज्ड स्टील : 50mm मिनिमम लैप के साथ लैप वेल्डिंग।

5.3 सभी स्ट्रिप्स को दीवारों/बीम पर 6mm मोटी गैल्वेनाइज्ड स्टील अर्थिंग सैडल्स के साथ 500 mm सेंटर से सेंटर पर लगाया जाएगा।

6.0 उपकरण अर्थिंग

6.1 पावर भेजने या इस्तेमाल करने वाले सभी उपकरण और इक्विपमेंट को नीचे दिए गए तरीके से अर्थिंग किया जाएगा। जहां कॉपर वायर उल्लिखित हैं, वहां कॉपर अर्थिंग वायर का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां एल्यूमीनियम फेज़ वायर उल्लिखित हैं, वहां एल्यूमीनियम वायर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जब तक कि कार्य के शेड्यूल और ड्राइंग में कुछ और न उल्लेख हो।

6.2 पावर ट्रांसमिशन उपकरण

6.2 1) मेटैलिक कंड्यूट अर्थिंग कंटेन्यूटी कंडक्टर के तौर पर मंजूर नहीं होंगे। फेज़ कंडक्टर से मिलते-जुलते साइज़ का एक अलग इंसुलेटेड / बेयर अर्थिंग कंटेन्यूटी कंडक्टर इस तरह दिया जाएगा:

क्रॉस सेक्शन (वर्ग मिलीमीटर में)			
फेज़ कंडक्टर का आकार	कॉपर	अलुमिनियम	गैल्वेनीज़ेड स्टील

16 तक	<	वहीं	>	1.55
16 से अधिक 35 तक	<	16	>	32
35 से अधिक	< जैसा ड्राविंग मे दर्शाया गया >			
न्यूनतम (बेयर)	2.5	4	6	
न्यूनतम (एंक्लोड्ड)	2.5	2.5	-	

अर्थिंग कंटेन्यूटी कंडक्टर को कंड्यूट के अंदर खींचा जा सकता है, ऐसे में इसे इंसुलेट किया जाना चाहिए।

6.2 2) नॉन-मेटैलिक कंड्यूट में मेटैलिक कंड्यूट के साइज़ का ही एक इंसुलेटेड अर्थिंग कंटेन्यूटी कंडक्टर होगा। सभी मेटल जंक्शन और स्विच बॉक्स में एक अंदर का अर्थिंग स्टड होगा जिससे अर्थिंग कंडक्टर जुड़ा होगा। आसानी से पहचानने के लिए अर्थिंग कंडक्टर का रंग साफ़ तौर पर हरा और पीला होगा।

6.2 3) आर्मर्ड केबल को दोनों सिरों पर आर्मरिंग से 2 दूरी के अर्थिंग कनेक्शन से अर्थिंग किया जाएगा। एक पैनल / डीबी को अर्थिंग करने वाली कई केबल में, केबल के जोड़ों को ग्रुप में केबल के सबसे बड़े साइज़ के आधार पर चुने गए बॉन्डिंग वायर का इस्तेमाल करके एक साथ जोड़ा जाएगा।

6.2 4) बिना आर्मर्ड केबल के मामले में, एक अर्थिंग कंटेन्यूटी कंडक्टर या तो केबल के साथ बाहर की ओर चलाया जाएगा या केबल का एक अलग इंसुलेटेड कोर बनाना चाहिए।

6.2 5) 3 pH पावर पैनल और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में 2 अलग-अलग अर्थिंग कनेक्शन होंगे, जिनका साइज़ आने वाली केबल के साइज़ से जुड़ा होगा। 1 pH डीबी के मामले में एक ही अर्थिंग कनेक्शन काफी है। इसी तरह, 3 pH और 1 pH आइसोलेटिंग स्विच के लिए क्रमशः 2 और 1 अर्थिंग कनेक्शन होंगे, जिनका साइज़ आने वाली केबल के साइज़ से जुड़ा होगा।

7.0 परीक्षण

7.1 नीचे दिए गए अर्थिंग रेजिस्टेंस वैल्यू को एक अप्रूव्ड अर्थिंग मेगर से मापा जाएगा और रिकॉर्ड किया जाएगा।

- 1) हर अर्थिंग स्टेशन।
- 2) पूरा अर्थिंग सिस्टम
- 3) अर्थिंग कंटेन्यूटी कंडक्टर।

महत्वपूर्ण:

- (i) टेंडर पार्ट-II में दी गई डिटेल्स/डिस्क्रिप्शन, जहाँ भी लागू हो, पार्ट 1 में बताई गई ड्राइंग्स और कार्य के स्कोप की जगह लेगी।

स्थान: संविदाकार के हस्ताक्षर

दिनांक:

नाम और पदनाम:

मुहर सहित फर्म का नाम :

खंड I

स्वीकृत सामग्री / उपकरण - इलेक्ट्रिकल कार्य

नोट:

1. संविदाकार को किसी खास मटीरियल का ऑर्डर देने या किसी खास एजेंसी को कार्य पर रखने से पहले इंजीनियर-इन-चार्ज से पहले मंजूरी लेनी होगी। संविदाकार कैटलॉग और उल्लिखित खास स्पेसिफिकेशन्स के साथ एक डिटेल्ड सबमिशन करेगा, साथ ही खास एजेंसी द्वारा किए गए कार्यों जैसा उल्लेख है, की पूरी जानकारी भी देगा।
2. संविदा में उल्लिखित ब्रांड के न मिलने पर, संविदाकार को उल्लिखित ब्रांड के न मिलने का डॉक्यूमेंट्री सबूत प्रस्तुत करने के साथ, मटीरियल का दूसरा बराबर का ब्रांड लेने के लिए प्रभारी इंजीनियर से संपर्क करना होगा। इस बारे में कोई क्लेम नहीं माना जाएगा।

क्रमांक	वस्तु/सामग्री	निर्माता का नाम या समकक्ष
1	एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी और एमसीबी डीबी	लेग्रैंड, हेगर, सीमेंस, एलएंडटी, एबीबी, श्राइडर या समकक्ष
2	पीवीसी / एक्सएलपीई इंसुलेटेड आर्मर्ड केबल्स (Cu)	पॉलीकैब, सीसीआई, आरआर केबल
3	एफआरएलएस कॉपर कंडक्टर. मल्टीस्ट्रैंडेड पीवीसी इंसुलेटेड वायर	पॉलीकैब, आरआर केबल, हैवेल्स
4	पीवीसी कंड्यूट और सहायक उपकरण	प्रेसिजन/एकेजी/सैंको/किजल या समकक्ष
5	मॉड्यूलर टाइप स्विच/प्लग सॉकेट, फैन रेगुलेटर, टेलीफोन सॉकेट, कॉल बेल पुश, कॉल बेल, टीवी सॉकेट, यूएसबी मॉड्यूल	लेग्रैंड, सीपीएल ऑबसेशन, एमकेईआई, ऐंकर, एबीबी, हेगर, एचबीएल
6	टेलीफोन तार और केबल	पॉलीकैब, डेलटोन, आईटीएल, या समकक्ष
7	लाइट फिटिंग, ट्यूब और लैंप	विप्रो, फिलिप्स, क्रॉम्पटन, हैवेल्स, जैगुआर, बजाज या समकक्ष
8	दीवार पंखे	क्रॉम्पटन, बजाज, हैवेल्स, इलेक्ट्रोमेक, उषा, अल्मोनार्ड या समकक्ष
9	डबल कम्प्रेसन ब्रास टाइप केबल ग्लैंड, सॉकेट्स क्रिम्प टाइप	डॉवेल्स, सीमेंस, कॉमेट या समकक्ष

क्रमांक	वस्तु/सामग्री	निर्माता का नाम या समकक्ष
10	आरजे 6 केबल	अवाया, डी-लिंग, पॉलीकैब, डेलटोन या समकक्ष
11	एंजल/ बैटन और सीलिंग रोज़	एबीबी/ ऐंकर/ हेगर या समकक्ष
12	सीलिंग स्पीकर	आहूजा या समकक्ष
13	रेस वे, केबल ट्रे	हनीवेल, लेग्रांड, स्कनीडर
14	ऊपर परिभाषित न की गई कोई भी सामग्री,	यह आईएसआई मानक के अनुरूप और बैंक के इंजीनियर की मंजूरी के अनुसार होगा।

स्थान:

संविदाकार के हस्ताक्षर

दिनांक:

नाम और पदनाम:

फर्म का नाम मुहर सहित:

खंड- जे
कान्टिटी का अनप्राइस्ड बिल

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर में दूसरी मंजिल के क्षेत्र (विद्युत कार्य) का नवीनीकरण

क्र. सं.	वस्तुओं का विवरण	मात्रा	इकाई
1	एसएच-1 (वायरिंग)		
1.1	लाइट पॉइंट/फैन पॉइंट/एग्जॉस्ट फैन पॉइंट/कॉल बेल पॉइंट के लिए वायरिंग, टेस्टिंग और कमीशनिंग, 1.5 sq.mm एफ़आरएलएस-एच पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर सिंगल कोर केबल के साथ सरफेस/रिसेस्ड मीडियम क्लास पीवीसी कंड्यूट में, मॉड्यूलर स्विच, मॉड्यूलर प्लेट, सही जीआई बॉक्स के साथ और पॉइंट को 1.5 sq.mm एफ़आरएलएस-एच पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर सिंगल कोर केबल वगैरह से अर्थिंग करना, जैसा ज़रूरी हो, सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।		
1.1.1	समूह ए	50.00	बिंदु
1.1.2	ग्रुप बी	50.00	बिंदु
1.1.3	समूह सी	50.00	बिंदु
1.2	सर्किट/सब मेन वायरिंग के लिए वायरिंग, साथ में अर्थ वायर, नीचे दिए गए साइज़ के एफ़आरएलएस-एच पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर के साथ, ज़रूरत के हिसाब से सरफेस/रिसेस्ड मीडियम क्लास पीवीसी कंड्यूट में सिंगल कोर केबल, सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।		
1.2.1	2 X 1.5 sq. mm + 1 X 1.5 sq. mm अर्थ वायर. (लूप वायरिंग के लिए 2x1.5sqmm+1x1.5sqmm)	2500.00	मीटर

1.2.2	2 X 2.5 sq. mm + 1 X 2.5 sq. mm अर्थ वायर (कंप्यूटर, प्रिंटर, कंट्रोल स्विच बोर्ड, पावर सर्किट के लिए)	4000.00	मीटर
1.2.3	2 X 4 sq. mm + 1 X 4 sq. mm अर्थ वायर (पावर सर्किट के लिए)	800.00	मीटर
1.3	पीवीसी कंड्यूट में सतह/खांचे पर फायर रिटार्डेंट पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर केबल की सप्लाई और बिछाना, जिसमें नीचे दिए गए जोड़े, कोर और साइज़ शामिल हैं, जिसमें ज़रूरत के हिसाब से सभी एक्सेसरीज़ के साथ कनेक्शन और इंटरकनेक्शन वगैरह शामिल हैं और जैसा बैंक के इंजीनियर ने बताया है।		
1.3.1	स्पीकर केबल दो जोड़ी, 2-कोर, 1.5 sq.mm	1000	मीटर
1.4	0.5 mm डायमीटर वाले एफ़आरएलएस पीवीसी इंसुलेटेड एनील्ड कॉपर कंडक्टर, मौजूदा सतह में बिना आर्मर्ड टेलीफोन केबल/ रिसेस्ड स्टील/ पीवीसी कंड्यूट/फ्लोर रेसवे की सप्लाई और ड्राइंग/बिछाना, कमीशनिंग, सभी एक्सेसरीज़ के साथ ज़रूरत के हिसाब से और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार।		
1.4.1	4 जोड़ी	3000.00	मीटर
1.5	को-एक्सियल टीवी केबल आरजी-6 ग्रेड, 0.7 mm सॉलिड कॉपर कंडक्टर PE इंसुलेटेड, बारीक टिन वाले कॉपर ब्रैड से शील्डेड, और मौजूदा सतह/रिसेस्ड स्टील/पीवीसी कंड्यूट में पीवीसी शीथ से सुरक्षित, सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार सप्लाई करना और खींचना/बिछाना।	50.00	मीटर

1.6	मौजूदा मॉड्यूलर प्लेट और स्विच बॉक्स पर नीचे दिए गए मॉड्यूलर स्विच/सॉकेट की सप्लाई और फिक्सिंग, टेस्टिंग, कमीशनिंग, जिसमें कनेक्शन शामिल हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से मॉड्यूलर प्लेट, बॉक्स वगैरह को छोड़कर। सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार		
1.6.1	टेलीफोन सॉकेट आउटलेट	100.00	प्रत्येक
1.6.2	टीवी एंटीना सॉकेट आउटलेट	5.00	प्रत्येक
1.6.3	वॉल्यूम नियंत्रक (पीए स्पीकर)	11.00	प्रत्येक
1.6.4	16-एम्पीयर सॉकेट आउटलेट	11.00	प्रत्येक
1.6.5	स्प्लिट एसी के लिए 20 एएमपीएस डीपी स्विच	11.00	प्रत्येक
1.7	1.5/3/6W सीलिंग स्पीकर की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग ज़रूरत के हिसाब से पूरी हो गई है। सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार।	25.00	प्रत्येक
1.8	बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार, सभी सहायक उपकरणों सहित, लॉकिंग और चाबी व्यवस्था वाले 100 जोड़ी क्रोन मेक मॉड्यूल की आपूर्ति और स्थापना, जिन्हें गुप्त रूप से स्थापित किया जाना है, जिसमें क्षति की भरपाई भी शामिल है।	2.00	प्रत्येक
1.9	आवश्यकतानुसार मॉड्यूलर स्विचों के लिए मॉड्यूलर बेस और कवर प्लेट के साथ जीआई बॉक्स की आपूर्ति और स्थापना करना, साथ ही सभी सहायक उपकरण और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार कार्य करना।		
1.9.1	1 या 2 मॉड्यूल (75 mm X 75 mm)	150.00	प्रत्येक

1.10	सामने की तरफ मॉड्यूलर प्लेट और कवर के साथ सही साइज़ का जीआई बॉक्स सप्लाय करना और सरफेस या रिसेस में लगाना, जिसमें ज़रूरत के हिसाब से 3 पिन 5/6 एएमपीएस मॉड्यूलर सॉकेट आउटलेट और 5/6 एएमपीएस मॉड्यूलर स्विच, कनेक्शन वगैरह देना और लगाना शामिल है। सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।	40.00	प्रत्येक
1.11	सामने की तरफ मॉड्यूलर प्लेट और कवर के साथ सही साइज़ का जीआई बॉक्स सप्लाय करना और सरफेस या रिसेस में लगाना, जिसमें ज़रूरत के हिसाब से 6 पिन 5/6- और 15/16-एएमपीएस मॉड्यूलर सॉकेट आउटलेट और 15/16 एएमपीएस मॉड्यूलर स्विच, कनेक्शन वगैरह देना और लगाना शामिल है। सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।	180.00	प्रत्येक
1.12	सामने की तरफ मॉड्यूलर प्लेट और कवर के साथ सही साइज़ का जीआई बॉक्स देना और सतह पर या खाली जगह में लगाना, जिसमें 2 नंबर 3 पिन 5/6 ए मॉड्यूलर सॉकेट आउटलेट और 2 5/6 A मॉड्यूलर स्विच, कनेक्शन वगैरह देना और लगाना शामिल है, ज़रूरत के हिसाब से। सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।	120.00	प्रत्येक
1.13	सिंगल फेज़, 230 वोल्ट के लिए सही कॉल बेल/बज़र की सप्लाय, फिक्सिंग और कनेक्शन, ज़रूरत के हिसाब से सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।	5.00	प्रत्येक
2	एसएच-II (पंखा और लाइट फिटिंग)		

2.1	230V, 50 Hz एसी सप्लाई पर चलने के लिए सही 400 mm स्वीप वॉल माउंटिंग मेटल बॉडी फैन की सप्लाई और फिक्सिंग, फिक्सिंग अरेंजमेंट, ब्लेड, कंडेंसर, इनबिल्ट रेगुलेटर वगैरह के साथ, ज़रूरत के हिसाब से पूरा। सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।	40.00	प्रत्येक
2.2	सस्पेंडेड टाइप एलईडी लीनियर प्रोफ़ाइल लाइट 25 वॉट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, जो एल्यूमीनियम डाई कास्ट हाउसिंग से बनी है, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर और 230v, 50 Hz सप्लाई वगैरह पर ऑपरेशन के लिए सही सभी दूसरी एक्सेसरीज़ के साथ पूरी होती है , जैसा कि ज़रूरत हो। ल्यूमिनेयर को कम से कम 3200 नॉमिनल ल्यूमेन निकालने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए, जिसमें सिस्टम की क्षमता कम से कम 130 ल्यूमेन/वॉट हो। ल्यूमिनेयर का सीआरआई > 90 और सीसीटी 6500K होना चाहिए और यह IP20 क्लासिफिकेशन के अनुसार होना चाहिए, जिसमें सभी एक्सेसरीज़ वगैरह सीधे छत/दीवार पर हों, जिसमें 1.5 sq. mm एचआर-एफ़आरएलएसएच इंसुलेटेड, कॉपर कंडक्टर, सिंगल कोर केबल और अर्थिंग वगैरह के साथ कनेक्शन शामिल हो, जैसा कि सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार हो।	11.00	प्रत्येक
2.3	छत पर एनर्जी बचाने वाली सरफेस/रिसेस माउंटेड 12/15-वॉट एलईडी डाउनलाइट (बैंक की तरफ से दी गई) का इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, जिसमें ज़रूरी हार्डवेयर वगैरह शामिल हों और 1.5 sq.mm एफ़आरएलएस/एचएफ़एफ़आर, पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर सिंगल	44.00	प्रत्येक

	कोर केबल और अर्थिंग वगैरह के साथ बाहरी कनेक्शन, सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।		
2.4	600 X 600 mm साइज़ का 36 Watt का एनर्जी एफ़िशिएंट सरफेस/रिसेस माउंटेड एलईडी ल्यूमिनेयर (बैंक द्वारा दिया गया) का इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, ज़रूरी हार्डवेयर वगैरह के साथ, सही छत तक, सभी तरह से पूरा, जैसे 1.5 sq.mm एफ़आरएलएस/एचएफ़एफ़आर के साथ बाहरी कनेक्शन, पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर सिंगल कोर केबल और अर्थिंग वगैरह, सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।	80.00	प्रत्येक
3	SH-III (डीबी और स्विचगियर्स)		
	415 वोल्ट के लिए शीट स्टील का प्रीवायर्ड TP&N एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, लूज़ वायर बॉक्स के साथ सरफेस/रिसेस पर, सभी इनकमिंग और आउटगोइंग सर्किट के लिए टर्मिनल कनेक्टर, टर्मिनल ब्लॉक तक सही साइज़ के एचआर-एफ़आरएलएसएच इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर के साथ ठीक से प्रीवायर्ड, टिन्ड कॉपर बस बार, न्यूट्रल लिंक, अर्थ बार, डिन बार, डिटैचेबल ग्लैंड प्लेट, इंटरकनेक्शन, पाउडर पेंटेड अर्थिंग वगैरह की सप्लाय और फिक्सिंग, ज़रूरत के हिसाब से। (लेकिन एमसीबी / आरसीसीबी / आइसोलेटर के बिना) सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।		
3.1	8 वे (4 + 24), डबल डोर	5.00	सेट
3.2	मौजूदा एमसीबी डीबी में नीचे दी गई रेटिंग, चार पोल, 415 V, आरसीसीबीओ सप्लाय करना और ठीक करना, जिसमें ज़रूरत के हिसाब से सभी		

	एक्सेसरीज़ के साथ कनेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग वगैरह शामिल हैं और जैसा बैंक के इंजीनियर ने बताया है।		
3.2.1	63 ए, 30 एमए	5.00	सेट
3.3	5ए से 32ए रेटिंग, 240/415 वोल्ट, सी कर्व, मौजूदा एमसीबी डीबी में नीचे दिए गए पोल के इंडक्टिव लोड के लिए सही मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की सप्लाई और फिक्सिंग, ज़रूरत के हिसाब से कनेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग वगैरह के साथ। सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार।		
3.3.1	सिंगल पोल	120.00	संख्या.
4	एसएच-IV (केबलिंग)		
4.1	नीचे दिए गए साइज़ के पीवीसी इंसुलेटेड और पीवीसी शीथेड / एक्सएलपीई कॉपर कंडक्टर आर्मर्ड पावर केबल 1.1 kV ग्रेड वगैरह की सप्लाई, ज़रूरत के हिसाब से सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।		
4.1.2	4 x 10 वर्ग मिमी	100.00	मीटर
4.2	बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार, सभी एक्सेसरीज़ के साथ दीवार की सतह पर नीचे दिए गए साइज़ का 1.1 KV ग्रेड का एक पीवीसी इंसुलेटेड और पीवीसी शीथेड / एक्सएलपीई पावर केबल बिछाना, लगाना और चालू करना।		
4.2.1	35 sq. mm तक (1mm मोटी सैडल से क्लैप किया हुआ)	100.00	मीटर

4.3	1.1KV ग्रेड के PVC इंसुलेटेड और पीवीसी शीथेड / एक्सएलपीई कॉपर कंडक्टर केबल के लिए, ज़रूरत के हिसाब से सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार, पीतल के डबल कम्प्रेसन ग्लैंड और कॉपर लग्स के साथ एंड टर्मिनेशन सप्लाई करना और बनाना।		
4.3.1	4 X 10 वर्ग मिमी (25 मिमी)	10.00	प्रत्येक
4.4	12 एसडबल्यूजी डायामीटर का जीआई वायर, ज़मीन पर या खाली जगह में लूपिंग अर्थिंग के लिए लगाना और मौजूदा ज़मीन / खाली जगह के कंड्यूट / सबमेन / केबल के साथ, ज़रूरत के हिसाब से सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार लगाना।	200.00	मीटर
4.5	50 जोड़ी साइज़ के जेली फिल्ड टेलीफोन केबल, सॉलिड एनील्ड कॉपर, पॉलीथीन इंसुलेटेड, पेट्रोलियम जेली से भरी हुई पीवीसी इंसुलेटेड और पीवीसी शीथेड आर्मर्ड /जेली फिल्ड टेलीफोन वगैरह की सप्लाई।	100.00	मीटर
4.5.1	बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार, सभी एक्सेसरीज़ के साथ, नीचे दिए गए साइज़ के टेलीफ़ोन केबल बिछाना, टेस्ट करना और चालू करना।		
4.5.2	50 जोड़ी तक टेलीफोन	100.00	मीटर
5	केबल ट्रे		
5.1	निम्नलिखित आकार के छिद्रित हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड आयरन केबल ट्रे की आपूर्ति और स्थापना (गैल्वेनाइजेशन की मोटाई 50 माइक्रोन से कम नहीं) जिसमें छिद्र 17.5% से अधिक नहीं हो, सुविधाजनक खंडों में, कनेक्टर्स के साथ जुड़े हुए, उपयुक्त आकार के जीआई कोण, जीआई बोल्ट और नट, फास्टर के आधार पर दो जीआई सस्पेंडर्स के साथ छत से निलंबित वगैरह,		

	ज़रूरत के हिसाब से सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।		
5.1.1	150 मिमी चौड़ाई X 50 मिमी गहराई X 1.6 मिमी मोटाई	50.00	मीटर
5.1.2	300 मिमी चौड़ाई X 50 मिमी गहराई X 1.6 मिमी मोटाई	50.00	मीटर
6	रेस वे		
6.1.1	सप्लाई और इंस्टॉलेशन फैक्ट्री में बना 300X38X1.6MM, 2-3 कम्पार्टमेंट, 2.5 Mtr , 275GSM मेटल/जीआई रेसवे, सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार।	25.00	प्रत्येक
6.1.2	सप्लाई और इंस्टॉलेशन फैक्ट्री में बना 150X38X1.6MM, 2-3 कम्पार्टमेंट, 2.5 Mtr , 275GSM मेटल/जीआई रेसवे, सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार।	45.00	प्रत्येक
6.1.3	जीआई रेस वे फ्लोर जंक्शन बॉक्स जेबी 250 X250MM रिसेस्ड JB की सप्लाई और इंस्टॉलेशन, साइट की कंडीशन के हिसाब से ऊंचाई 65-80 mm, कम से कम 2mm या उससे बेहतर हैवी गेज के एसएस टॉप कवर के साथ, सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।	22.00	संख्या.
6.1.4	जीआई रेस वे फ्लोर जंक्शन बॉक्स जेबी 350X350MM रिसेस्ड जेबी की सप्लाई और इंस्टॉलेशन, ऊंचाई 65-80 mm या साइट की कंडीशन के अनुसार, कम से कम 2mm या उससे बेहतर हैवी गेज के एसएस टॉप कवर के साथ, सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार।	10.00	संख्या.
	जीएसटी सहित कुल		

स्थान :

तारीख:

हस्ताक्षर और मुहर निविदाकर्ता

नाम:

पता:

ईमेल:

फ़ोन:

मोबाइल नंबर:



भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
भुवनेश्वर

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर में दूसरी मंजिल के क्षेत्र (विद्युत कार्य) का नवीनीकरण

ई-निविदा संख्या: आरबीआई/भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/9/26-27/ईटी/203

भाग -II
मूल्य बोली

ठेकेदार का नाम _____

पता _____

प्रस्तावना

कोट किए गए रेट में ये शामिल होंगे:

- 1) क्वांटिटी के शेड्यूल में बताए गए आइटम और क्वांटिटी संभावित हैं और काम की ज़रूरत के हिसाब से हैं और जैसा बैंक तय करेगा, कुछ आइटम/क्वांटिटी को पूरा करने की ज़रूरत नहीं हो सकती है या किसी भी हद तक क्वांटिटी में कमी करके पूरा किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्टर को बैंक के निर्देश के अनुसार आइटम/क्वांटिटी को पूरा करना होगा और आइटम के काम न करने/क्वांटिटी में कमी के संबंध में बैंक इस बारे में कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं करेगा।
- 2) कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 (अगर कोई बाद में बदलाव हो तो भी) और उसके नियमों के तहत सभी नियमों का पालन करने के लिए ज़रूरी चार्ज।
- 3) साइट पर काम करने वाले स्टाफ़ और काम करने वाले लोगों से जुड़े सभी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण नियमों का पालन करते हुए कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किए गए सभी खर्चों और चार्ज का इंतज़ाम करना।
- 4) रेनोवेशन/कंस्ट्रक्शन/रिपेयर के समय साइट पर काम से निकलने वाले मलबे से मुक्त रखना और एम्प्लॉयर की संतुष्टि के लिए काम पूरा होने पर साइट से मलबे को हटा देना।
- 5) काम के लिए ज़रूरी बिजली की लाइटें लगाना, सिस्टम को मेंटेन करना, और काम पूरा होने पर टेम्पररी इंस्टॉलेशन हटाना।
- 6) चिनाई/कंक्रीट/फर्श/दीवार/पार्टीशन वगैरह में ज़रूरी छेद/पॉकेट/चेज़ बनाना और आस-पास के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नुकसान की भरपाई करना, बैंक को कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं देना होगा।
- 7) रिपेयर का काम करने और सभी लेवल और ऊंचाई पर काम की जांच करने और काम ठीक से पूरा होने के बाद उसे हटाने के लिए ज़रूरी मचान लगाना और काम की जगह तक पहुंचने का रास्ता देना।

- 8) साइट का इंस्पेक्शन करने और काम से जुड़े कामों को जानने के लिए चार्ज, रेट बताने से पहले किए जाने वाले कामों का आइडिया देना।
- 9) पूरे काम के घंटों के दौरान काम की जगह पर एक काबिल सुपरवाइज़र की सर्विस देने के लिए ज़रूरी चार्ज देना, जो बैंक से इंस्ट्रक्शन लेने और उसके हिसाब से काम करने के लिए काम की जगह पर मौजूद रहेगा।
- 10) कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलने के तुरंत बाद एक टाइम बाउंड प्रोग्राम जमा करना होगा और काम शुरू होने से पहले उसे बैंक से अप्रूव करवाना होगा।
- 11) बैंक की जगह से सारा मलबा वगैरह हटाना और ले जाना भी शामिल होगा।
- 12) कॉन्ट्रैक्टर को बैंक के वेरिफिकेशन के लिए मटीरियल की हर सप्लाई के ओरिजिनल इनवॉइस देने होंगे। अगर यह नहीं दिया जाता है और मटीरियल स्पेसिफिकेशन/अप्रूव्ड के अनुसार नहीं पाया जाता है, तो पेमेंट के लिए मेज़रमेंट नहीं किया जाएगा।
- 13) सीमेंट और वॉटरप्रूफ पेंट के इस्तेमाल से जुड़े काम की चीज़ों को ठीक करना।
- 14) रेट में सभी ज़रूरी टैक्स, GST, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह और काम पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी एक्सेसरीज़ शामिल होनी चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं दिया जाएगा। सभी मटीरियल और लेबर की कीमतों में होने वाले सभी उतार-चढ़ाव का खर्च कॉन्ट्रैक्टर उठाएगा।

जगह:

कॉन्ट्रैक्टर के साइन और सील

नाम और पता

बिल ऑफ क्वांटिटी

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर में दूसरे तल के एरिया (इलेक्ट्रिकल वर्क्स) का रेनोवेशन					
क्र. नं.	वस्तुओं का विवरण	मात्रा	इकाई	दर (जीएसटी सहित)	राशि (जीएसटी सहित)
1	एसएच-1 (वायरिंग)				
1.1	लाइट पॉइंट/फैन पॉइंट/एग्जॉस्ट फैन पॉइंट/कॉल बेल पॉइंट के लिए वायरिंग, टेस्टिंग और कमीशनिंग, 1.5 sq.mm एफ़आरएलएस-एच पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर सिंगल कोर केबल के साथ सरफेस/रिसेस्ड मीडियम क्लास पीवीसी कंड्यूट में, मॉड्यूलर स्विच, मॉड्यूलर प्लेट, सही जीआई बॉक्स के साथ और पॉइंट को 1.5 sq.mm एफ़आरएलएस-एच पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर सिंगल कोर केबल वगैरह से अर्थिंग करना, जैसा ज़रूरी हो, सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।				
1.1.1	समूह ए	50.00	बिंदु		
1.1.2	समूह बी	50.00	बिंदु		
1.1.3	समूह सी	50.00	बिंदु		
1.2	सर्किट/सब मेन वायरिंग के लिए वायरिंग, साथ में अर्थ वायर, नीचे दिए गए साइज़ के एफ़आरएलएस-एच				

	पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर के साथ, ज़रूरत के हिसाब से सरफेस/रिसेसड मीडियम क्लास पीवीसी कंड्यूट में सिंगल कोर केबल, सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।				
1.2.1	2 X 1.5 sq. mm + 1 X 1.5 sq. mm अर्थ वायर. (लूप वायरिंग के लिए 2x1.5 sqmm+1x1.5 sqmm)	2500.00	मीटर		
1.2.2	2 X 2.5 sq. mm + 1 X 2.5 sq. mm अर्थ वायर (कंप्यूटर, प्रिंटर, कंट्रोल स्विच बोर्ड, पावर सर्किट के लिए)	4000.00	मीटर		
1.2.3	2 X 4 sq. mm + 1 X 4 sq. mm अर्थ वायर (पावर सर्किट के लिए)	800.00	मीटर		
1.3	पीवीसी कंड्यूट में सतह/खांचे पर फायर रिटार्डेंट पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर केबल की सप्लाई और बिछाना, जिसमें नीचे दिए गए जोड़े, कोर और साइज़ शामिल हैं, जिसमें ज़रूरत के हिसाब से सभी एक्सेसरीज़ के साथ कनेक्शन और इंटरकनेक्शन वगैरह शामिल हैं और जैसा बैंक के इंजीनियर ने बताया है।				
1.3.1	स्पीकर केबल दो जोड़ी, 2-कोर, 1.5 sq.mm	1000	मीटर		
1.4	0.5 mm डायमीटर वाले एफ़आरएलएस पीवीसी इंसुलेटेड एनील्ड कॉपर कंडक्टर, मौजूदा सतह में				

	बिना आर्मर्ड टेलीफोन केबल/ रिसेस्ड स्टील/ पीवीसी कंड्यूट/फ्लोर रेसवे की सप्लाई और ड्राइंग/बिछाना, कमीशनिंग, सभी एक्सेसरीज़ के साथ ज़रूरत के हिसाब से और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार।				
1.4.1	4 जोड़ी	3000.00	मीटर		
1.5	को-एक्सियल टीवी केबल आरजी-6 ग्रेड, 0.7 mm सॉलिड कॉपर कंडक्टर पीई इंसुलेटेड, बारीक टिन वाले कॉपर ब्रैड से शील्डेड, और मौजूदा सतह/रिसेस्ड स्टील/पीवीसी कंड्यूट में पीवीसी शीथ से सुरक्षित, सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार सप्लाई करना और खींचना/बिछाना।	50.00	मीटर		
1.6	मौजूदा मॉड्यूलर प्लेट और स्विच बॉक्स पर नीचे दिए गए मॉड्यूलर स्विच/सॉकेट की सप्लाई और फिक्सिंग, टेस्टिंग, कमीशनिंग, जिसमें कनेक्शन शामिल हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से मॉड्यूलर प्लेट, बॉक्स वगैरह को छोड़कर। सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार				
1.6.1	टेलीफोन सॉकेट आउटलेट	100.00	प्रत्येक		
1.6.2	टीवी एंटीना सॉकेट आउटलेट	5.00	प्रत्येक		
1.6.3	वॉल्यूम नियंत्रक (पीए स्पीकर)	11.00	प्रत्येक		
1.6.4	16-एम्पीयर सॉकेट आउटलेट	11.00	प्रत्येक		

1.6.5	स्लिट एसी के लिए 20 Amps डीपी स्विच	11.00	प्रत्येक		
1.7	1.5/3/6W सीलिंग स्पीकर की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग ज़रूरत के हिसाब से पूरी हो गई है। सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार।	25.00	प्रत्येक		
1.8	हो, जिसे बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार सभी एक्सेसरीज़ के साथ छुपाकर लगाया जाएगा।	2.00	प्रत्येक		
1.9	नीचे दिए गए साइज़/मॉड्यूल, जीआई बॉक्स के साथ मॉड्यूलर बेस और रिसेस में मॉड्यूलर स्विच के लिए कवर प्लेट वगैरह सप्लाई और फिक्स करना, ज़रूरत के हिसाब से, सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।				
1.9.1	1 या 2 मॉड्यूल (75 mm X 75 mm)	150.00	प्रत्येक		
1.10	सामने की तरफ मॉड्यूलर प्लेट और कवर के साथ सही साइज़ का जीआई बॉक्स सप्लाई करना और सरफेस या रिसेस में लगाना, जिसमें ज़रूरत के हिसाब से 3 पिन 5/6 amps मॉड्यूलर सॉकेट आउटलेट और 5/6 amps मॉड्यूलर स्विच, कनेक्शन वगैरह देना और लगाना शामिल है। सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।	40.00	प्रत्येक		

1.11	सामने की तरफ मॉड्यूलर प्लेट और कवर के साथ सही साइज़ का जीआई बॉक्स सप्लाय करना और सरफेस या रिसेस में लगाना, जिसमें ज़रूरत के हिसाब से 6 पिन 5/6- और 15/16-amps मॉड्यूलर सॉकेट आउटलेट और 15/16 amps मॉड्यूलर स्विच, कनेक्शन वगैरह देना और लगाना शामिल है। सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।	180.00	प्रत्येक		
1.12	सामने की तरफ मॉड्यूलर प्लेट और कवर के साथ सही साइज़ का जीआई बॉक्स देना और सतह पर या खाली जगह में लगाना, जिसमें 2 3 पिन 5/6 A मॉड्यूलर सॉकेट आउटलेट और 2 5/6 A मॉड्यूलर स्विच, कनेक्शन वगैरह देना और लगाना शामिल है, ज़रूरत के हिसाब से। सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।	120.00	प्रत्येक		
1.13	सिंगल फेज़, 230 वोल्ट के लिए सही कॉल बेल/बज़र की सप्लाय, फिक्सिंग और कनेक्शन, ज़रूरत के हिसाब से सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।	5.00	प्रत्येक		
2	SH-II (पंखा और लाइट फिटिंग)				

2.1	230V, 50 Hz एसी सप्लाई पर चलने के लिए सही 400 mm स्वीप वॉल माउंटिंग मेटल बॉडी फैन की सप्लाई और फिक्सिंग, फिक्सिंग अरेंजमेंट, ब्लेड, कंडेंसर, इनबिल्ट रेगुलेटर वगैरह के साथ, ज़रूरत के हिसाब से पूरा। सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।	40.00	प्रत्येक		
2.2	सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग , जो एल्यूमीनियम डाई कास्ट हाउसिंग से बनी है, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर और 230v, 50 Hz सप्लाई वगैरह पर ऑपरेशन के लिए सही सभी दूसरी एक्सेसरीज़ के साथ पूरी होती है, जैसा कि ज़रूरत हो। ल्यूमिनेयर को कम से कम 3200 नॉमिनल ल्यूमेन निकालने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए, जिसमें सिस्टम की क्षमता कम से कम 130 ल्यूमेन/वॉट हो। ल्यूमिनेयर का सीआरआई > 90 और सीसीटी 6500K होना चाहिए और यह IP20 क्लासिफिकेशन के अनुसार होना चाहिए, जिसमें सभी एक्सेसरीज़ वगैरह सीधे छत/दीवार पर हों, जिसमें 1.5 sq. mm एचआर-एफ़आरएलएसएच इंसुलेटेड, कॉपर कंडक्टर, सिंगल कोर केबल और अर्थिंग वगैरह के साथ कनेक्शन	11.00	प्रत्येक		

	शामिल हो, जैसा कि सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार हो।				
2.3	छत पर एनर्जी बचाने वाली सरफेस/रिसेस माउंटेड 12/15-वॉट एलईडी डाउनलाइट (बैंक की तरफ से दी गई) का इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, जिसमें ज़रूरी हार्डवेयर वगैरह शामिल हों और 1.5 sq.mm एफ़आरएलएस/एचएफ़एफ़आर, पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर सिंगल कोर केबल और अर्थिंग वगैरह के साथ बाहरी कनेक्शन, सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।	44.00	प्रत्येक		
2.4	600 X 600 mm साइज़ का 36 Watt का एनर्जी एफ़िशिएंट सरफेस/रिसेस माउंटेड एलईडी ल्यूमिनेयर (बैंक द्वारा दिया गया) का इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, ज़रूरी हार्डवेयर वगैरह के साथ, सही छत तक, सभी तरह से पूरा, जैसे 1.5 sq.mm एफ़आरएलएस/एचएफ़एफ़आर के साथ बाहरी कनेक्शन, पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर सिंगल कोर केबल और अर्थिंग वगैरह, सभी	80.00	प्रत्येक		

	एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।				
3	SH-III (डीबी और स्विचगियर्स)				
	415 वोल्ट के लिए शीट स्टील का प्रीवायर्ड TP&N एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, लूज़ वायर बॉक्स के साथ सरफेस/रिसेस पर, सभी इनकमिंग और आउटगोइंग सर्किट के लिए टर्मिनल कनेक्टर, टर्मिनल ब्लॉक तक सही साइज़ के एचआर-एफ़आरएलएसएच इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर के साथ ठीक से प्रीवायर्ड, टिन्ड कॉपर बस बार, न्यूट्रल लिंक, अर्थ बार, डिन बार, डिटैचेबल ग्लैंड प्लेट, इंटरकनेक्शन, पाउडर पेंटेड अर्थिंग वगैरह की सप्लाय और फिक्सिंग, ज़रूरत के हिसाब से। (लेकिन एमसीबी / आरसीसीबी / आइसोलेटर के बिना) सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।				
3.1	8 वे (4 + 24), डबल डोर	5.00	सेट		
3.2	मौजूदा MCB DB में नीचे दी गई रेटिंग, चार पोल, 415 V, RCBO सप्लाय करना और ठीक करना, जिसमें ज़रूरत के हिसाब से सभी एक्सेसरीज़ के साथ कनेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग वगैरह शामिल हैं और जैसा बैंक के इंजीनियर ने बताया है।				

3.2.1	63 ए, 30 एमए	5.00	सेट		
3.3	5A से 32A रेटिंग, 240/415 वोल्ट, सी कर्व, मौजूदा एमसीबी डीबी में नीचे दिए गए पोल के इंडक्टिव लोड के लिए सही मिनीएचर सर्किट ब्रेकर की सप्लाई और फिक्सिंग, ज़रूरत के हिसाब से कनेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग वगैरह के साथ। सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार।				
3.3.1	सिंगल पोल	120.00	संख्या.		
4	एसएच-IV (केबलिंग)				
4.1	नीचे दिए गए साइज़ के पीवीसी इंसुलेटेड और पीवीसी शीथेड / एक्सएलपीई कॉपर कंडक्टर आर्मर्ड पावर केबल 1.1 kV ग्रेड वगैरह की सप्लाई, ज़रूरत के हिसाब से सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।				
4.1.2	4 x 10 वर्ग मिमी	100.00	मीटर		
4.2	बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार, सभी एक्सेसरीज़ के साथ दीवार की सतह पर नीचे दिए गए साइज़ का 1.1 KV ग्रेड का एक पीवीसी इंसुलेटेड और पीवीसी शीथेड / एक्सएलपीई पावर केबल बिछाना, लगाना और चालू करना।				

4.2.1	35 sq. mm तक (1mm मोटी सैडल से क्लैप किया हुआ)	100.00	मीटर		
4.3	1.1KV ग्रेड के पीवीसी इंसुलेटेड और पीवीसी शीथेड / एक्सएलपीई कॉपर कंडक्टर केबल के लिए, ज़रूरत के हिसाब से सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार, पीतल के डबल कम्प्रेसन ग्लैंड और कॉपर लग्स के साथ एंड टर्मिनेशन सप्लाय करना और बनाना।				
4.3.1	4 X 10 वर्ग मिमी (25 मिमी)	10.00	प्रत्येक		
4.4	12 SWG डायामीटर का जीआई वायर, ज़मीन पर या खाली जगह में लूपिंग अर्थिंग के लिए लगाना और मौजूदा ज़मीन / खाली जगह के कंड्यूट / सबमेन / केबल के साथ, ज़रूरत के हिसाब से सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार लगाना।	200.00	मीटर		
4.5	50 जोड़ी साइज़ के जेली फिल्ड टेलीफोन केबल, सॉलिड एनील्ड कॉपर, पॉलीथीन इंसुलेटेड, पेट्रोलियम जेली फिल्ड पीवीसी इंसुलेटेड और पीवीसी शीथेड आर्मर्ड / जेली फिल्ड टेलीफोन वगैरह की सप्लाय।	100.00	मीटर		

4.5.1	बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार, सभी एक्सेसरीज़ के साथ, नीचे दिए गए साइज़ के टेलीफ़ोन केबल बिछाना, टेस्ट करना और चालू करना।				
4.5.2	टेलीफ़ोन 50 जोड़ी तक	100.00	मीटर		
5	केबल ट्रे				
5.1	निम्नलिखित आकार के छिद्रित हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड आयरन केबल ट्रे की आपूर्ति और स्थापना (गैल्वेनाइजेशन की मोटाई 50 माइक्रोन से कम नहीं) जिसमें छिद्र 17.5% से अधिक नहीं हो, सुविधाजनक खंडों में, कनेक्टर्स के साथ जुड़े हुए, उपयुक्त आकार के जीआई कोण, जीआई बोल्ट और नट, फास्टर के आधार पर दो जीआई सस्पेंडर्स के साथ छत से निलंबित वगैरह, ज़रूरत के हिसाब से सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।				
5.1.1	150 मिमी चौड़ाई X 50 मिमी गहराई X 1.6 मिमी मोटाई	50.00	मीटर		
5.1.2	300 मिमी चौड़ाई X 50 मिमी गहराई X 1.6 मिमी मोटाई	50.00	मीटर		
6	रेस वे				

6.1.1	सप्लाई और इंस्टॉलेशन फैक्ट्री में बना 300X38X1.6MM, 2-3 कम्पार्टमेंट, 2.5 मीटर, 275GSM मेटल/जीआई रेसवे, सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार।	25.00	प्रत्येक		
6.1.2	सप्लाई और इंस्टॉलेशन फैक्ट्री में बना 150X38X1.6MM, 2-3 कम्पार्टमेंट, 2.5 मीटर, 275GSM मेटल/जीआई रेसवे, सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार।	45.00	प्रत्येक		
6.1.3	जीआई रेस वे फ्लोर जंक्शन बॉक्स जेबी 250 X250MM रिसेस्ड जेबी की सप्लाई और इंस्टॉलेशन, साइट की कंडीशन के हिसाब से ऊंचाई 65-80 mm, कम से कम 2mm या उससे बेहतर हैवी गेज के एसएस टॉप कवर के साथ, सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार।	22.00	संख्या.		
6.1.4	जीआई रेस वे फ्लोर जंक्शन बॉक्स जेबी 350X350MM रिसेस्ड जेबी की सप्लाई और इंस्टॉलेशन, ऊंचाई 65-80 mm या साइट की कंडीशन के अनुसार, कम से कम 2mm या उससे बेहतर हैवी गेज के एसएस टॉप कवर के साथ, सभी एक्सेसरीज़ के साथ और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार।	10.00	संख्या.		

(प्राइस यहां कोट नहीं किया जाना चाहिए और इसे केवल **एमएसटीसी** पोर्टल पर ऑनलाइन कोट किया जाना चाहिए, अन्यथा बिड रिजेक्ट कर दी जाएगी)

स्थान :

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर

तारीख:

नाम:

पता:

ईमेल:

फ़ोन:

मोबाइल नंबर: